

BasicLTE i MultiLTE-RF – moduły powiadomienia i sterowania LTE, terminale LTE.

Instrukcja instalacji (DTR).



Ropam Elektronik

Tel. +48 12 272 39 71
Faks +48 12 379 34 10

Polanka 301
32-400 Myślenice, Polska

www.ropam.com.pl
biuro@ropam.com.pl

Wersja dokumentu : 2.3
2024-11-29

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być instalowane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.

Przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z powyższą instrukcją, czynności połączeniowe należy wykonywać bez podłączonego zasilania.

Nie wolno włączać zasilania urządzenia bez podłączonej anteny zewnętrznej (uruchomienie urządzenia bez podłączonej anteny grozi uszkodzeniem układów nadawczych telefonu i utratą gwarancji!).

Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.

Należy chronić elektronikę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania. Urządzenie jest źródłem fal elektromagnetycznych, dlatego w specyficznych konfiguracjach może zakłócać inne urządzenia radiowe).

Firma Ropam Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie sieci GSM i skutków ewentualnych problemów technicznych.

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC) obowiązującej w UE dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Zasilacz centrali współpracuje z akumulatorem 12V DC ołowiowo-kwasowym suchym (SLA, VRL). Po okresie eksploatacji nie należy go wyrzucać, lecz zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

(Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).



Spis treści

Wprowadzenie.....	1
Właściwości.....	1
Zastosowanie.....	2
Ostrzeżenia.....	3
Wymagania dla sterowania SMS i z aplikacji mobilnych.....	4
Wersje urządzenia.....	4
Opis systemu.....	7
Sygnalizacja optyczna stanu.....	10
Moduły dodatkowe i rozszerzenia.....	12
Czujniki temperatury:.....	12
Czujniki temperatury i wilgotności:.....	12
PSR-ECO-2012:.....	13
LCD-HMI-D4M:.....	13
EXP-RF:.....	13
Montaż i uruchomienie.....	14
Wymagania zasilania wg normy PN-EN 50131-6.....	15
Okablowanie systemu.....	16
Procedura montażu i uruchomienia.....	16
Wejścia.....	17
Wyjścia.....	19
Moduły rozszerzeń.....	20
Moduły audio.....	20
Konfiguracja systemu.....	21
Konfiguracja systemu: BasicLTE Manager.....	21
Opis paska narzędziowego programu.....	21
Konfiguracja lokalna poprzez port USB.....	21
Połączenie z modulem przez LTE lub GPRS.....	23
Obsługa BasicLTE Manager.....	24
Zakładka: ustawienia karty SIM.....	24
Zakładka: Numery telefonów, adresy e-mail.....	30
BasicLTE.....	30
MultiLTE-RF.....	31
Dodawanie pilotów.....	33
Zakładka Wejścia.....	36

Ustawienia wejścia - analogowe I7, I8.....	38
Wejścia - powiadomienia	42
Zakładka: Wyjścia.	44
Zakładka: Wyjścia - powiadomienia.	47
Zakładka: Timery.....	48
Zakładka: Komunikacja, Testy, Liczniki.	49
Zakładka: Opcje systemowe.	53
Zakładka: Temperatura.	58
Zakładka: LogicProcessor.	61
Funkcje logiczne.	62
Przełączniki czasowe	73
Zakładka: Pamięć zdarzeń.	81
Zakładka: Online.	82
Netmonitor LTE (BTS).....	87
Zakładka Log temperatury i wejść analogowych (tylko MultiLTE-RF).	91
Konfiguracja systemu i sterowanie SMS.	92
Obsługa funkcji modułu	93
Obsługa wejść/wyjść	95
Obsługa telefonu i GPRS	96
Aplikacja mobilna Ropam Basic.	99
Opis okien aplikacji.	101
Wstępne ustawienie aplikacji.	108
Aktualizacja oprogramowania modułu.....	110
Reset urządzenia do ustawień fabrycznych	112
Konserwacja systemu.....	113
Parametry techniczne.....	114
Historia wersji urządzenia.....	117
Historia zmian dokumentu	118
Informacje.....	118

Wprowadzenie.

Dziękujemy za wybór produktów i rozwiązań firmy Ropam Elektronik. Mamy nadzieję, że nasze urządzenia sprostają Państwa wymaganiom i będą służyły niezawodnie przez długie lata. Firma Ropam Elektronik ciągle unowocześnia swoje produkty i rozwiązania. Dzięki funkcji aktualizacji produkty mogą być wzbogacane o nowe funkcje i nadążać za wymaganiami stawianymi nowoczesnym systemom ochrony mienia i automatyki domowej. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.ropam.com.pl w celu uzyskania informacji o aktualnych wersjach. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

Niniejsza instrukcja dotyczy produktów w danej wersji oprogramowania. Ponieważ działanie urządzenia zależy od konfiguracji instalatora wszystkie funkcje, których dotyczy ta opcja mają oznaczenie (serwis).

Właściwości.

Terminale BasicLTE(- PS) i MultiLTE-RF to następcy serii wcześniejszych modułów BasicGSM 2 i MultiGSM-2. Moduły występują w różnych wersjach zasilania: 12VDC lub w wersji PS z wbudowanym zasilaczem buforowym i obsługą akumulatora zasilania awaryjnego oraz bez obudowy lub w obudowie D4M. BasicLTE występuje również w płaskiej obudowie typu BOX. Nowe terminale zostały wyposażone w modem LTE dla sieci 2G i 4G oraz odbiornik RF (dla BasicLTE jest on opcją) umożliwiający sterowanie przy pomocy pilotów.

Z podstawowych właściwości modułów serii należy wyróżnić:

- kompaktowa budowa, mniejsze wymiary,
- wersje na szynę DIN, **BasicLTE-D4M**, **BasicLTE-PS-D4M**, **MultiLTE-D4M**, **MultiLTE-PS-D4M** (szerokość 4 moduły DIN),
- zestaw **BasicLTE-BOX** w obudowie natynkowej, antena AT-GSM-MINI90, ochrona antysabotażowa
- rozłączne złącza i konektory,
- gniazdo antenowe SMA,
- gniazdo nanoSIM,
- microUSB – do programowania i aktualizacji
- gniazdo do podłączenia zasilacza **PSR-ECO-2012** (Multi i BasicLTE/-D4M)
- 6 wejść NO/NC (I1-I6)
- 2 wejścia NO/NC, GND, +12V, 0-10V, 4.- 20mA,
- 1 wyjście przekaźnikowe (O1) do sterowania np. bramą,
- 3 wyjścia OC – zabezpieczone zwarciovo i przeciążeniowo (0.7A),

- 1 wyjście zasilania AUX zabezpieczone (1A),
- 4 timery kalendarzowe, zegar RTC, synchronizacja z siecią GSM,
- obsługa czujnika temperatury serii TSR-x , termostat GSM,
- **LogicProcessor**, funkcje logiczne, przekaźniki czasowe,
- powiadomienie głosowe CALL, SMS, e-mail SMTP)
- programowanie zdalne poprzez GPRS (serwer RopamBridge)
- Moduł radiowy EXP-RF (opcja dla BasicLTE obsługa do ośmiu pilotów, standard dla MultiLTE-RF obsługa do 1000 pilotów) umożliwiający sterowanie modulem przy pomocy pilotów z serii TR-4H.
- Obsługa do 8 użytkowników dla modułów BasicLTE
- Obsługa do 1000 użytkowników dla modułów MultiLTE-RF, numery można dodawać i usuwać za pomocą poleceń SMS lub przy pomocy aplikacji RopamBasic.
- Opcja dodawania numerów na określony czas (tylko MultiLTE-RF), numery czasowe można dodawać za pomocą polecenia SMS lub przy pomocy aplikacji RopamBasic.
- **dedykowana aplikacja mobilna RopamBasic** (Android, IOS) poprzez GPRS i serwer RopamBridge,
- **wizualizacja i sterowanie centrali alarmowej** z wykorzystaniem wyjścia/wejścia, efekt to intuicyjne sterowanie czuwaniem poprzez piktogramy 'uzbrój', 'rozbrój' (rozbudowa i modernizacja central DSC, Paradox, Satel itd. o sterownię poprzez GPRS/SMS/DTMF),
- zasilacz w wersji BasicLTE-PS zgodny PN-EN 50131-6, stopień 1 lub 2, zasilacz typu A,
- współpraca z zasilaczem PSR-ECO-2012-RS (tylko moduły bez członu **-PS** w nazwie).

Jeżeli nie zaznaczono inaczej informacje dotyczące BasicLTE odnoszą się również do MultiLTE-RF.

Zastosowanie.

Terminale z serii BasicLTE i MultiLTE-RF z racji swojej budowy i funkcji dedykowane są do integracji z innymi urządzeniami (np. **wizualizacja i sterowanie centrali alarmowej** z wykorzystaniem wyjścia/wejścia, efekt to intuicyjne sterowanie czuwaniem poprzez piktogramy 'uzbrój', 'rozbrój' - rozbudowa i modernizacja central DSC, Paradox, Satel itd. o sterownię poprzez LTE/GPRS/SMS/DTMF, kontrolery PLC, przekaźniki, sterowniki) poprzez wejścia i wyjścia binarne. Dzięki wbudowanemu modemowi GSM możliwa jest transmisja zdarzeń z systemu poprzez SMS, VOICE, E-MAIL. Do sterowania i kontroli służą SMS, CLIP, DTMF, aplikacje: RopamBasic.

Zastosowania:

- powiadomienie dla systemów alarmowych,
- powiadomienie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej OSP ze sterowaniem syreną,
- systemy automatyki domowej, funkcje przekaźników czasowych,

- systemy kontroli i sterowania poprzez sieć GSM, sygnały binarne I/O,
- systemy kontroli i nadzoru temperatury np. serwerownie, lodówki (szczepionki), chłodnie, procesy termiczne,
- systemy kontroli i nadzoru wartości analogowej z czujników z wyjściami 0-10[V], 4-20[mA], np. wilgotność względna, temp.
- regulacja temperatury,
- systemy kontroli dostępu,
- kontrola i sterowanie procesami technicznymi np. przepompownie, kotłownie CO, fermy hodowlane,
- zasilacz buforowy 12VDC (UPS 12V) dla urządzeń dodatkowych, przekaźniki, sygnalizatory. (wersje -PS).

Ostrzeżenia.

Urządzenia Ropam Elektronik są częścią pełnego systemu, którego skuteczność działania uzależniona jest od jakości i stanu technicznego wszystkich urządzeń (czujek, sygnalizatorów), okablowania, itd. wchodzących w jego skład. Użytkownik zobowiązany jest do okresowego testowania działania systemu. Szczegółowy sposób kontroli ustala instalator, który zaprojektował system. Zalecane są okresowe konserwacje (z kontrolą stanu urządzeń, zasilania rezerwowego, działania systemu, powiadamiania itd.).

Ropam Elektronik nie odpowiada za poprawne działanie operatorów i infrastruktury sieci GSM

wykorzystywanych do powiadomień o stanach alarmowych i zdalnego sterowania. Zaleca się używanie operatora GSM, który gwarantuje pokrycie min. dwoma BTS-ami danej lokalizacji systemu z komunikacją GSM. Ponadto zalecamy korzystać z takich usług i abonamentów dostępnych na rynku, które gwarantują poprawne działanie (minimalizacja czynnika ludzkiego np. zablokowane połączeń wychodzących z powodu braku środków na koncie, pozwalają na pełną konfigurację zajętości toru GSM (np. wyłączenie usług reklamowych).

Nie zalecamy stosowania operatorów wykorzystujący roaming krajowy!

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że **usługami gwarantowanymi przez operatorów GSM są usługi transmisji głosowej (VOICE)** a nie SMS-y, dlatego ważne informacje powinny być przekazywane poprzez połączenia głosowe a dokładna identyfikacja zdarzenia następuje w SMS-ie (np. VOICE+SMS, CLIP+SMS).

Do usług **transmisji e-mail** zaleca się stworzenie niezależnego konta e-mail (np. alarm@domena.pl) u sprawdzonego dostawcy kont poczty elektronicznej. Udostępnianie danych do serwera SMTP z prywatnych kont może spowodować dostęp do tych kont poprzez osoby nieupoważnione.

Wymagania dla sterowania SMS i z aplikacji mobilnych.

Do obsługi poprzez SMS telefon musi kodować SMS: **alfabet GSM lub UNICODE** inne formaty nie są obsługiwane !

Do poprawnej konfiguracji i pracy **RopamBasic** wymagana jest odpowiednia konfiguracja systemu i znajomość danych (serwis):

- znajomość numeru telefonu karty SIM zainstalowanej w systemie,
- znajomość "kodu SMS / hasła logowania dla aplikacji" i aktywna opcja: "Możliwe zdalne programowanie przez GPRS",
- znajomość klucza szyfrowania TCP/IP
- do sterowania wyjściami poprzez **RopamBasic** wymagane jest ustawienie sterowania przez aplikację mobilną dla danego wyjścia,
- do sterowania Termostatem wymagane jest uruchomienie funkcji pomiaru temp. i termostatu.

Wersje urządzenia.

BasicLTE oraz MultiLTE-RF występują w kilku wersjach różniących się sposobem zasilania i obudową. Moduły z członem -PS w nazwie posiadają wbudowany nadzorowany zasilacz buforowy zasilany napięciem 16-20 VAC lub 20 – 28 VDC. Moduły bez -PS w nazwie powinny być zasilane za pomocą napięcia z zakresu 1-,5 – 14,5 VDC. Moduły z członem -D4M w nazwie posiadają obudowę D4M umożliwiającą ich montaż na standardowej szynie DIN. BasicLTE występuje również w wersji BasicLTE-BOX w obudowie do montażu na ścianie. Fizycznie Basic-LTE i MultiLTE-RF w dowolnych wersjach różnią się od siebie obecnością w MultiLTE-RF modułu EXP-RF umożliwiającym sterowanie poprzez piloty TR-4H. Dla BasicLTE EXP-RF można dokupić osobno i zamontować na płycie modułu.

Większość przedstawionych informacji o ile nie zaznaczono inaczej odnosi się zarówno do BasicLTE jak i do MultiLTE-RF nawet jeżeli w opisie wymieniona jest tylko jedna z nazw.

1 BasicLTE-BOX moduł w obudowie natynkowej z tamperem.



2 BasicLTE

BasicLTE-PS




3 BasicLTE-D4M



BasicLTE-D4M-PS




1 MultiLTE-RF z widocznym modułem EXP-RF.

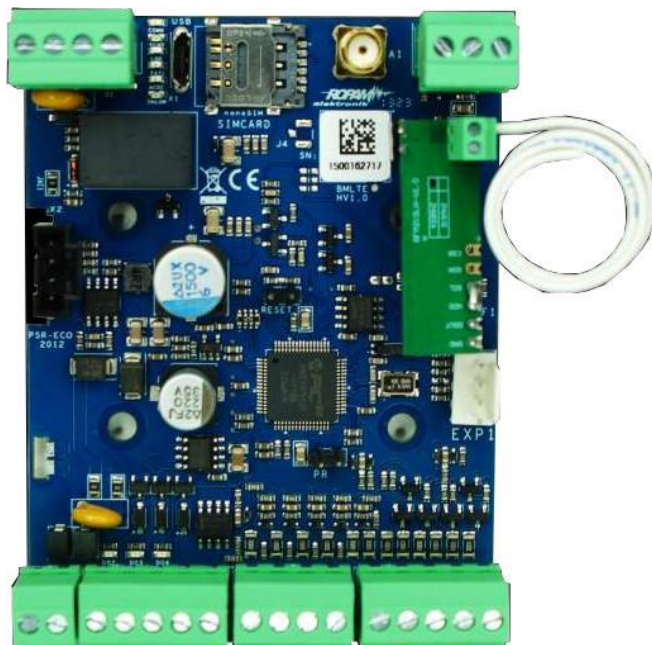


Opis systemu.

Poniżej znajdują się rysunki płytek BasicLTE i BasicLTE-PS moduły MultiLTE-RF różnią się od przedstawianych zainstalowanym w złączach RF1 modulem EXP-RF.

Widok BasicLTE.

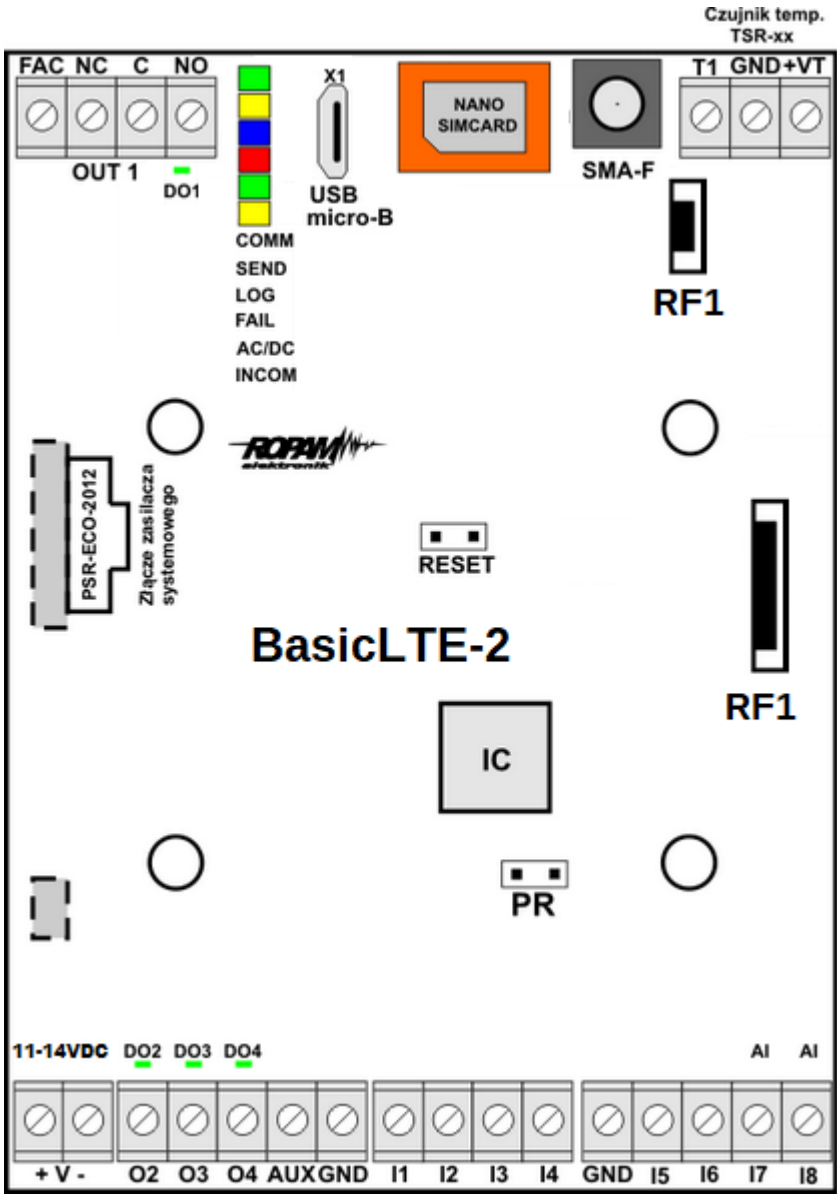

4 Widok BasicLTE-PS.

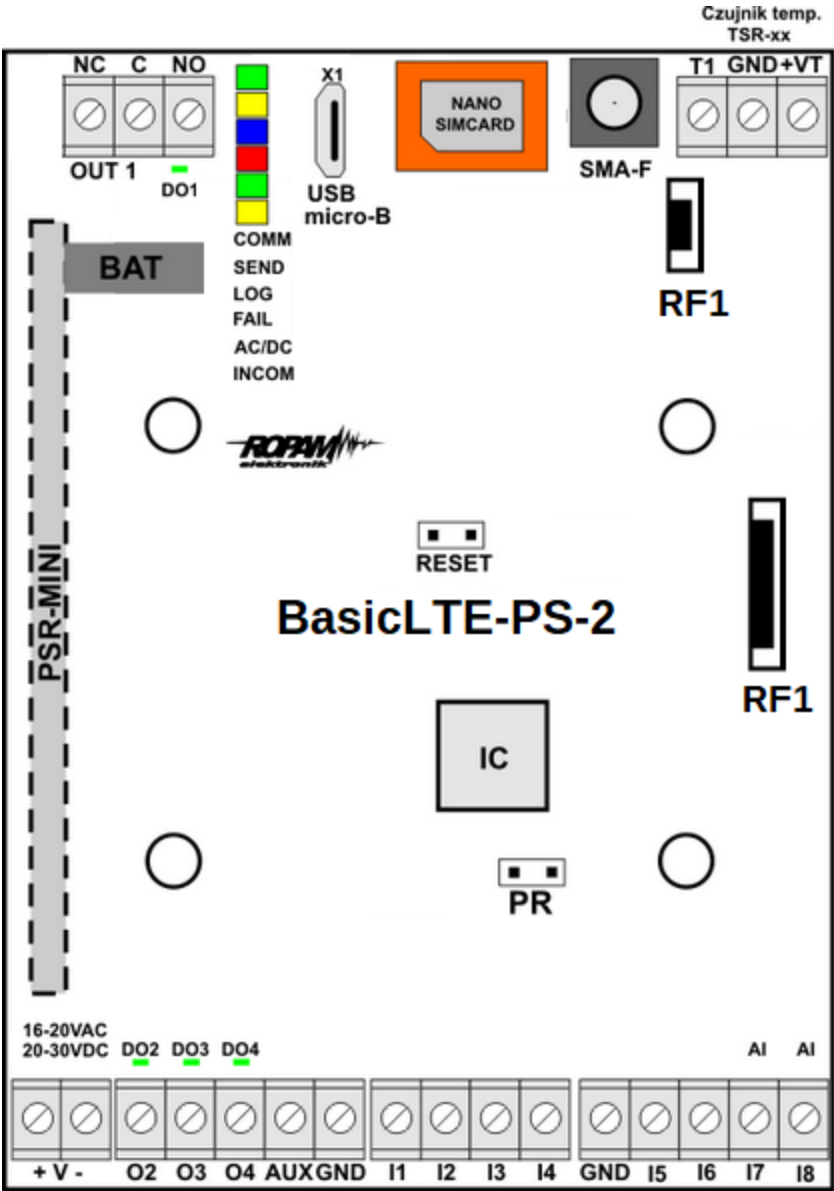

Złącze/Element	Opis /Funkcja
+ V -	zaciski zasilania: DC lub AC BasicLTE = 10,5÷14,5V/DC BasicLTE-PS = 16÷20V/AC lub 20÷28V/DC
I1÷I6	wejścia binarne, konfiguracja: NO, NC, drugi zacisk wejścia GND
I7÷I8	wejścia binarne / analogowe, konfiguracja: NO, NC, sterowanie GND lub +12V (drugi zacisk wejścia GND lub +12V), wejścia analogowe, 0-10V, 4-20mA, programowe skalowanie do dowolnej wartości fizycznej (np. temp=°C, RH=%, p=kPa)
GND (x3)	zacisk „masy” modułu, wspólny dla zasilania, wejść
AUX	wyjście zasilania (+) dla urządzeń 12V/DC /1A np. przekaźniki, diody LED, sterowane z wyjść OC
O1	sterowane wyjście przekaźnikowe, zaciski COM, NO, NC, obciążalność 1A@30VDC lub 1A@50VAC,
O2÷O4	sterowane wyjścia OpenCollector (OC, GND/0,7A) drugi zacisk obciążenia AUX (+12V) lub zewnętrzne napięcie DC, wyjścia 0,7A@24VDC zabezpieczone zwarciovo (OCP), przeciążeniowo (OLP), termicznie (OHP), nadnapięciowo (OVP),
FAC (tylko wersje bez PS)	wejście kontroli zasilania podstawowego, dla AC = jeden odczep transformatora zasilacza, DC= +V napięcia zasilania np. +24V, (urządzenie musi być zasilane z zasilacza AC/DC lub DC/DC wykorzystującego napięcie podstawowe AC lub DC, wspólny potencjał GND, 0V)
DO1÷DO4	diody LED sygnalizacji stanu wyjść O1÷O4
nano SIMCARD	złącze (slot) do montażu karty nanoSIM (poziome)
+ BAT – (tylko wersje PS)	złącze do podłączenia akumulatora 12V (zasilanie awaryjne): +BAT (czerwony) = '+' akumulatora - BAT (czarny) = '-' akumulatora (złącze i moduł zasilacza PSRM tylko w wersji BasicLTE-PS)
MODEM LTE	modem, telefon przemysłowy LTE/DCS/EGSM (modem znajduje się na spodniej stronie płyty i jest niewidoczny w widoku z góry).
SMA-F	konektor antenowy z wyjściem SMA-F, do podłączenia anteny LTE
USB micro-B	gniazdo USB micro-B do podłączenia komputera serwisowego, wykorzystywane do programowania lokalnego lub aktualizacji oprogramowania (firmware), (wymagany kabel USB A - USB micro-B)
RF1	złącze do podłączenia modułu radiowego EXP-RF (w MultiLTE-RF EXP-RF jest zamontowany fabrycznie).
T1	złącze komunikacyjne do podłączenia czujników temperatury TSR i RHT-2

Sygnalizacja optyczna stanu.

Urządzenie wyposażone jest w sygnalizację optyczną stanów. Na płycie PCB znajdują się diody LED, które określają stan pracy: powiadamiania, komunikacji z PC, uaktualnienie wersji oprogramowania.

LED	KOLOR	SYGNALIZACJA STAN NORMALNY	SYGNALIZACJA STAN PROGRAMOWANIA
COMM	ZIELONY	Krótkie błyski co ok. 8s. = poprawna komunikacja z modemem LTE.	naprzemienne mruganie (fala); COMM-SEND-LOG-FAIL = zmiana firmware w module (aktywna komunikacja).
SEND	ŻÓŁTY	Wysyłanie SMS-ów i powiadomienia głosowego, akcja powiadamiania odbywa się zgodnie ze schematem: - POWIADOMIENIE SMS 1 błysk = wysyłanie SMS-a pod NUMER 1, 8 błysków = wysyłanie SMS-a pod NUMER 8, - POWIADOMIENIE GŁOSOWE 1 błysk = połączenie pod NUMER 1, 8 błysków = połączenie pod NUMER 8.	- Mruga co ok 1s. = połączenie z komputerem serwisowym. - Naprzemienne mruganie (fala); COMM-SEND-LOG-FAIL = zmiana firmware w module (aktywna komunikacja).
LOG	NIEBIESKI	- Seria krótkich błysków od 1 do 5 co ok. 2s = stan poziomu sieci LTE (1-min. 5 = max). - Brak błysków = telefon niezalogowany w sieci LTE.	Naprzemienne mruganie (fala); COMM-SEND-LOG-FAIL = zmiana firmware w module (aktywna komunikacja).

LED	KOLOR	SYGNALIZACJA STAN NORMALNY	SYGNALIZACJA STAN PROGRAMOWANIA
FAIL	CZERWONY	Seria krótkich błysków co ok. 2s = KOD AWARII (także w SMS STAN): 01 - słaby poziom sieci, poniżej 2 "kresek" (RSSI<15) 02 - modem nie zalogowany w sieci LTE 03 - nieudane wysłanie trzech SMS-ów w serii (utrzymywane do poprawnej transmisji) 04 - błąd połączenia ze stacją monitoringu 05 - problem z GPRS (transmisja wiadomości: MMS, EMAIL) 06 - brak komunikacji z modemem LTE 07 - błąd kodu PIN (blokada PUK) 08 - problem z karta SIM, karta SIM nie została wykryta przez modem 09 - wykryto Jamming 10 - przeciążenie lub zwarcie wyjścia zasilania AUX 11 – problem z zasilaniem (za niskie lub za wysokie napięcie zasilania modułu - patrz tabela: parametry techniczne) 12 – błąd akumulatora (niedoładowany, brak napięcia) 13 - uszkodzenie danych konfiguracyjnych w EEPROM (pamięć) 14 - awaria zasilania 1-wire 15 - awaria pamięci Serial Flash 16 - awaria RTC 17 - brak połączenia z RopamBridge 18 - blokada przekroczone liczniki dobowe: wysyłania SMS, dzwonienia, wysyłania e-mail.	Naprzemiennie mruganie (fala); COMM-SEND-LOG-FAIL = zmiana firmware w module (aktywna komunikacja).

LED	KOLOR	SYGNALIZACJA STAN NORMALNY	SYGNALIZACJA STAN PROGRAMOWANIA
INCOM	ŻÓŁTY	- nie świeci = brak połączeń przychodzących na numer modułu - świeci = połączenie przychodzące, odbieranie SMS na numer modułu - mruganie INCOM 1s/1s = połączony z RopamBridge	
AC/DC	ZIEŁONY	- świeci = dla wersji - PS zasilanie podstawowe obecne 17V/AC lub 24V/DC - mruga = dla wersji - PS brak zasilania podstawowego, zasilanie bateryjne, dla wersji 12V zasilanie DC poprawne	

Moduły dodatkowe i rozszerzenia.

Do modułu można podłączyć dodatkowe urządzenia rozszerzające jego funkcjonalność

Czujniki temperatury:

Do modułu można podłączyć jeden z czujników serii TSR-xx, czyli:

- TSR-1
- TSR-1-HT
- TSR-1-TEL
- TSR-2

Rozdzielczość czujników wynosi 0,5°C, odczyt parametrów co ok. 60s.

Czujniki temperatury i wilgotności:

- RHT-2
- RHT-2H

Rozdzielczość czujnika temperatury 0,5°C, odczyt co ok. 60s., rozdzielczość czujnika wilgotności 1%, odczyt ciągły. Czujnik wilgotności należy podłączyć do wejścia analogowego (I7 lub I8)

PSR-ECO-2012:

Zasilacz buforowy impulsowy AC/DC o wysokiej sprawności ([zobacz](#)).

Podstawowe parametry:

- Napięcie wyjściowe $U_{out} = 13,7[V]$
- Maksymalny prąd wyjściowy $I_{out} = 1,5[A]$
- Możliwość podłączenia akumulatora do 7Ah.
- Regulacja ładowania akumulatora w zależności od temperatury.
- Obudowa D2M.
- Informacje o awarii (brak AC itp.)

LCD-HMI-D4M:

Panel LCD w obudowie na szynę DIN ([zobacz](#))

- **kompatybilność: BasicLTE, MultiLTE (bez -PS),**
- wyświetlacz graficzny LCD 128x64, z podświetleniem,
- klawiatura; cztery klawisze, do poruszania się po funkcjach i menu,
- wyświetlanie stanu wejść/wyjść binarnych, wejść analogowych, temperatury, awarii, status LTE,
- możliwość ustawienia ekranu startowego np. temperatura, wejścia binarne analogowe,
- sygnalizacja LED: zasilanie, awarie,
- montaż BasicLTE/MultiLTE w obudowie LCD (jako zestaw, zamawiany niezależnie),
- obudowa na szynę DIN (TH35), szerokość 4 modułów DIN.

Oprócz wymienionych urządzeń z modułem kompatybilne są również wycofane z dystrybucji urządzenia VSR-1, VSR-2 oraz AMR-1, oraz możliwe jest podłączenie przez złącze VSR mikrofonu, głośnika lub słuchawek.

EXP-RF:

Moduł umożliwiający sterowanie przy użyciu pilotów TR-4H, jest standardowym wyposażeniem MultiLTE-RF i opcjonalnym BasicLTE. W przypadku Multi umożliwia obsługę do 1000 pilotów (po jednym dla każdego użytkownika) dla BasicLTE może obsłużyć do ośmiu pilotów.

Montaż i uruchomienie.

System zbudowany w oparciu o BasicLTE lub MultiLTE-RF oraz pozostałe wymagane elementy przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Urządzenia powinny być montowane w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=20%- 90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C - +55°C. Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans obciążenia zasilacza. Ponieważ zasilacz systemu zaprojektowany jest do pracy ciągłej i nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.

Przy wybieraniu miejsca montażu modułu, modułu komunikacyjnego należy kierować się następującymi kryteriami:

- zasięg sieci LTE (operatora karty SIM wykorzystywanego do modułu),
- dostępność i odległość od źródeł sygnałów alarmowych/wyzwalających (np. centrali alarmowej),
- dostępność lub możliwość montażu w najbliższym sąsiedztwie źródła zasilania:
- dostępność pomieszczenia dla osób trzecich i prób sabotażu,
- zachowaniem bezpiecznej odległości od źródeł ewentualnych zakłóceń (np. magistrale zasilania 230Vac - budynków, nadajników radiowych, itp.).

Wymagania zasilania wg normy PN-EN 50131-6.

Parametry pracy zasilacza EPS podczas pracy bateryjnej. określa norma PN-EN 50131-6 wzorem:

$$Q_{bat} = 1.25 \cdot (I_d + I_z) \cdot T_d$$

gdzie:

Q_{bat} - pojemność akumulatora [Ah]

- 1,25 - współczynnik uwzględniający spadek pojemności baterii wskutek starzenia
- I_d - prąd pobierany przez odbiory w czasie trwania dozoru [A]
- I_z - prąd pobierany na potrzeby własne zasilacza [A]
- T_d - wymagany czas trwania dozoru [h].

Stopień zabezpieczenia wg. normy PN-EN 50131-6	Minimalne okresy gotowości zasilacza rezerwowego: T_d	Czas doładowania do 80%C akumulatora: $T_{Q0,8C}$
PS stopień 1	12h	72h
PS stopień 2	12h	72h
PS stopień 3	30h z raportowaniem do ARC*** 60h bez raportowania do ARC	24h

Zasilacz PS* typ A** powinien bezprzerwowo dostarczać energię elektryczną do elementów I&HAS***. Dla spełnienia odpowiedniego stopnia 1,2 lub 3 wg. normy PN-EN 50131-6, zasilanie awaryjne musi zapewnić pracę przez czas minimum równy T_d , a czas ładowania akumulatora do 80% znamionowej pojemności nie może przekroczyć czasu: $T_{Q0,8C}$.

* **zasilacz (PS)** – urządzenie magazynujące, dostarczające, a także przemieniające i separujące (elektrycznie) energię elektryczną do I&HAS lub jego części, zawierające co najmniej PU i SD. Zasilacz sieciowy (PU) – urządzenie dostarczające, a także przemieniające i separujące (elektrycznie) energię elektryczną do I&HAS lub jego części oraz do SD, jeśli jest to wymagane. Bateria (SD) – urządzenie, które magazynuje energię (np. bateria akumulatorów).

** **typ A** – podstawowe źródło zasilania, np. sieć elektroenergetyczna i rezerwowe źródło zasilania doładowywane z I&HAS, np. akumulator automatycznie doładowywany z I&HAS,

*** **I&HAS** (Intruder and Hold Up Alarm Systems): system sygnalizacji włamania i napadu.

**** **ARC** (Alarm Receiving Centre): w przypadku wysyłania sygnałów do alarmowego centrum odbiorczego, wartość T_d 60h dla EPS stopnia 3 może być dwukrotnie zmniejszona do poziomu 30h.

Zasilacze serii PSR-ECO pozwalają na raportowanie z użyciem magistrali RopamNET lub poprzez wyjścia techniczne zasilacza.

Dla spełnienia pozostałych wymogów normy m.in. ochrony antysabotażowej należy zastosować obudowy systemowe Ropam.

Okablowanie systemu.

Okablowanie systemu powinno być wykonane przy pomocy kabli słaboprądowych. Ponadto powinno być zgodne z przepisami i normami w szczególności dotyczy to: doboru typu i przekroju kabli, odległości od okablowania 230V/AC itd.


Pozostałe połączenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, a jeżeli nie ma takowych można wykorzystać kable:

- YTDY, YTLZ,
- UTP, STP, FTP,
- YTSKY,
- inne słaboprądowe, zgodne z przepisami i normami.

Procedura montażu i uruchomienia.

- Wykonać kompletne okablowanie: sygnałowe i zasilające,
- Zainstalować obudowę i wprowadzić okablowanie poprzez przepusty kablowe,
- Zainstalować kartę SIM w module (**karty nie wolno instalować przy załączonym zasilaniu!**), w tym celu należy otworzyć złącze karty a następnie włożyć ją poziomo do złącza, karta SIM ma być zorientowana złoconymi stykami w kierunku płytki PCB, znacznik (wycięcie) karty SIM musi być skierowane zgodnie z wycięciem w gnieździe karty SIM na płycie modułu.

5 Montaż karty i sposób zamknięcia gniazda karty SIM.

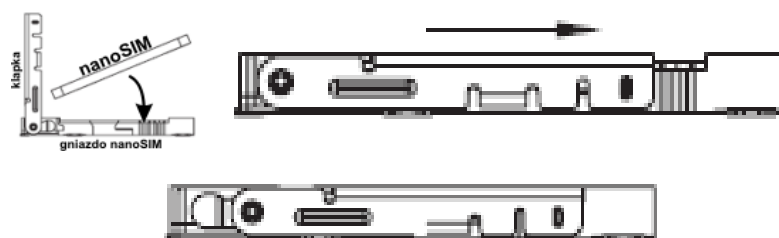

- Zainstalować płytę i moduły w obudowie:
 - w obudowach systemowych (Ropam) na kołkach znajdujących się w komplecie,

- w obudowach nadajników central alarmowych na kołkach samoprzylepnych dostarczanych z modułem,
- w szafach sterowniczych poprzez zatrzask mocujący obudowę DIN na szynie montażowej.
- Podłączyć opcjonalnie dodatkowe moduły:
- Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków np. sygnalizatory, przekaźniki
- Podłączyć antenę zewnętrzną do złącza SMA-F (jeżeli moduł jest instalowany wewnątrz metalowej obudowy antenę należy zainstalować na zewnątrz obudowy).
- Włączyć zasilanie modułu.
- Podłączyć kabel łączący komputer serwisowy z gniazdem USB-micro.
- Skonfigurować system według potrzeb.
- Dokonać testów i prób.
- Odłączyć kabel ze złącza USB-micro.

UWAGI:

Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi.


Nie wolno włączać zasilania urządzenia bez podłączonej anteny zewnętrznej. W przypadku montażu w obudowach przystosowanych do zasilania sieciowego (z transformatorem) do zacisku uziemienia PE nie wolno podłączać przewodu N („zerowego”) obwodu zasilania sieciowego 230VAC. Podłączenie przewodu N do PE może uszkodzić układy elektroniczne, potencjał GND jest połączony galwanicznie z PE! jeżeli w obiekcie brakuje osobnego obwodu przeciwporażeniowego, zacisk należy pozostawić wolny).

Wejścia.


System obsługuje różne typy wejść. Może pracować z:

- czujkami o wyjściach: NC (normalnie zwarte), NO (normalnie otwarte),
- wyjściami alarmowymi: przekaźnikowymi (RELAY – styki bezpotencjałowe),
- wyjściami typu otwarty kolektor (OC, - BELL): sterowanie „minusem” zasilania,
- wysokoprądowe (tranzystorowe: sterowanie +12V)
- wyjściami analogowymi 0-10[V], 4-20[mA] (tylko I7 oraz I8), Dokładny sposób konfiguracji wejść analogowych można znaleźć w dziale pomoc techniczna w nocie aplikacyjnej „[Pętle pomiarowe](#)”.


6 Wejście w konfiguracji NC.

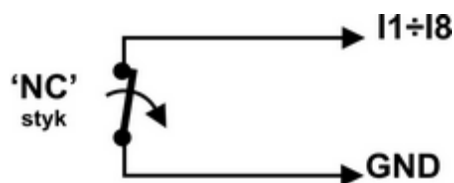

7 Wejście w konfiguracji NO

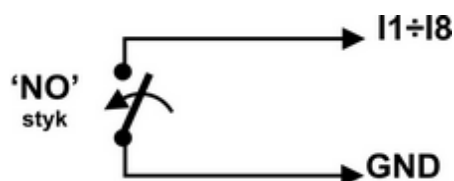


8 Podłączenie źródła napięciowego lub prądowego do wejść skonfigurowanych jako analogowe.

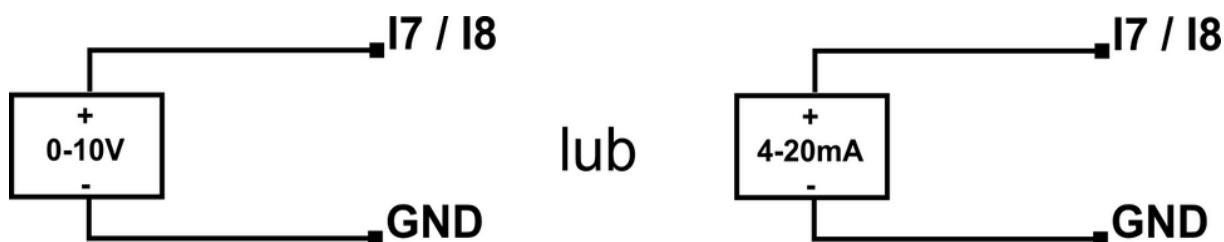

Ponadto w wersji bez wbudowanego zasilacza moduł jest wyposażony w osobne wejście FAC monitorujące obecność zasilania sieciowego (230 VAC). Wejście należy podłączyć do jednego z wtórnych zacisków transformatora zasilającego.

9 Podłączenie wejścia FAC do źródła napięcia AC.

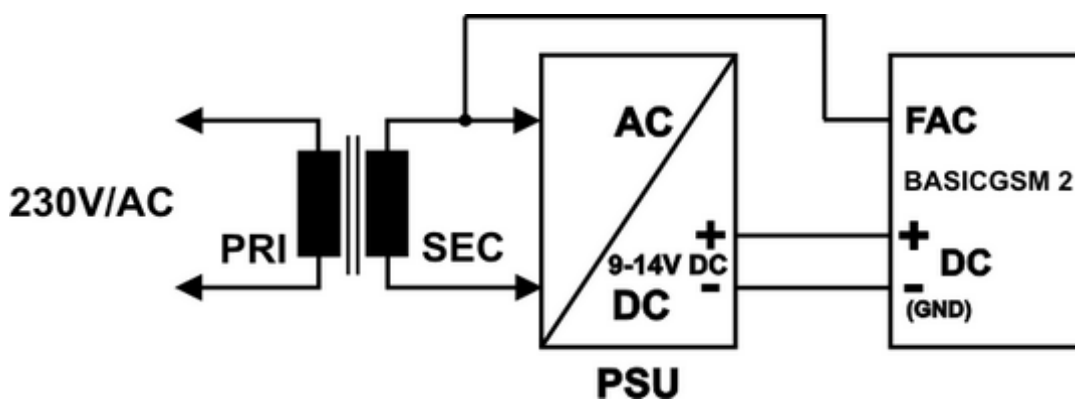


Wyjścia.

Moduł posiada cztery wyjścia z sygnalizacją pracy.


- **O1** - wyjście przekaźnikowe, bezpotencjałowe, posiada zaciski wspólny – C, normalnie otwarty – NO i normalnie zwarty – NC, maksymalne parametry obciążenia przekaźnika to 1A@30VDC

10 Przykład Podłączenia sygnalizatora (obciążenia) do wyjścia O1.

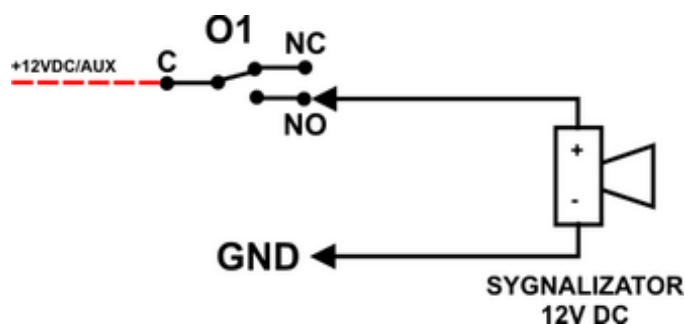


- **O2-O4** w stanie aktywnym może podawać (NO) lub odłączać (NC) masę zasilania (GND). (wyjścia tranzystorowe typu otwarty kolektor OC, sterujące „masą” zasilania, 700mA max.)


11 Przykład podłączenia sygnalizatora (obciążenia) do wyjść O2 - O4.

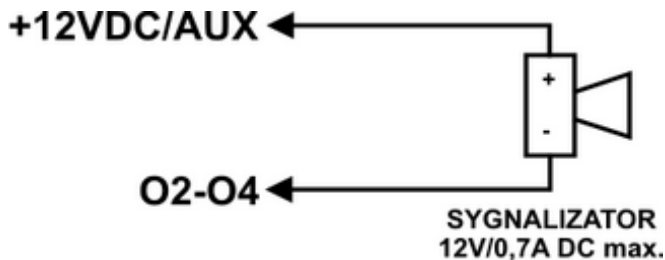

12 Podłączenie przekaźnika do wyjść O2 - O4.

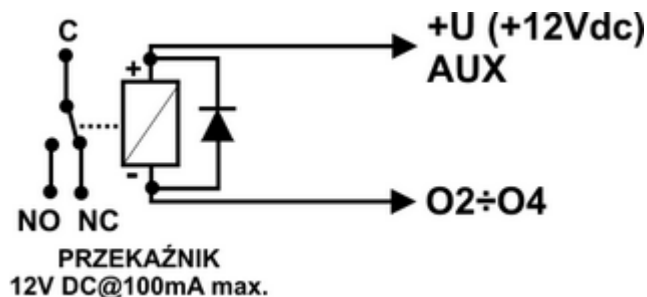


13 Podłączenie diody LED do wyjść O2 - O4.

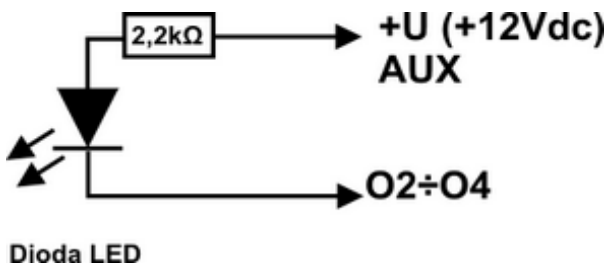

- **AUX**, wyjście zasilania +12V/1A (drugi zacisk, masa=GND) do zasilania czujek, przekaźników. Wyjście posiada autonomiczne zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe i temperaturowe (powrót do pracy normalnej w przypadku ustąpienia problemu).

14 Sposób podłączenia dodatkowych urządzeń do wyjścia AUX.

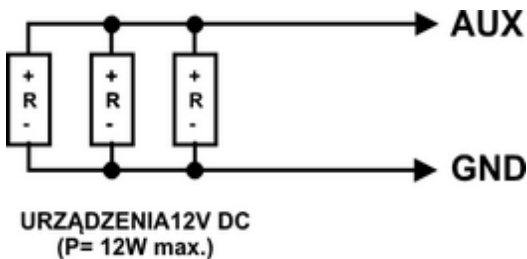

Moduły rozszerzeń.

Moduły audio.

Do urządzenia można podłączyć moduły audio, podłączenia dokonuje się przez złącze VSR.

Nr PIN na złączu VSR.	OPIS
1	GND – 0V, masa zasilania i sygnału audio.
2	AUDIO IN wejście sygnału audio (mikrofon).
4	AUDIO OUT wyjście sygnału audio (głośnik).
5	+12V – zasilanie modułu audio.

Konfiguracja systemu.

Programowanie i konfiguracje systemu (modułu) można wykonać dla obu modułów:

- z poziomu programu BasicLTE Manager; połączenie lokalne, cały system i funkcje,
- z poziomu programu BasicLTE Manager; połączenie LTE lub GPRS, cały system i funkcje,
- z poziomu komend SMS, wybrane funkcje

Konfiguracja systemu: BasicLTE Manager.

Program BasicLTE Manager przeznaczony jest do pracy na komputerach klasy PC z systemem operacyjnym WINDOWS XP/VISTA/7/8/10/11. Komunikacja pomiędzy BasicLTE Manager a urządzeniami Ropam odbywa się poprzez port USB z wykorzystaniem kabli komunikacyjnych. Program BasicLTE Manager pozwala na konfigurację modułu oraz uaktualnienie wersji oprogramowania urządzenia (wymianę firmware).

Opis paska narzędziowego programu.

Program posiada tekstowo-graficzne menu. Niedostępne operacje lub funkcje dla danego typu urządzenia są prezentowane jako nieaktywne (szare ikony lub napisy). Funkcje komunikacji dostępne są dopiero po prawidłowym skonfigurowaniu portu USB i uruchomieniu komunikacji z modulem.

15 Pasek narzędziowy programu BasicLTE Manager



Konfiguracja lokalna poprzez port USB.

Moduł konfigurowany jest poprzez złącze USB. W celu uzyskania połączenia z programem konfiguracyjnym należy wykonać następujące czynności.


1. Wyłączyć zasilanie modułu.
2. Podłączyć kabel komunikacyjny do złącza micro USB na płycie modułu.
3. Podłączyć kabel do portu w komputerze serwisowym (USB).
4. Uruchomić komputer serwisowy i program BasicLTE Manager.

5. Włączyć zasilanie modułu.
6. Upewnić się, że hasło komunikacji z komputerem w zakładce „Komunikacja, test, liczniki” w sekcji „Opcje systemowe” jest zgodne z tym w module (domyślne hasło jest ustawione na 111111), można je uzyskać poprzez załadowanie pliku z ustawieniami danego modułu lub wpisać ręcznie, jeżeli hasła nie są zgodne nie jest możliwy odczyt ustawień z modułu, można jedynie zapisać konfigurację lub przeprowadzić aktualizację oprogramowania.

7. Szara ikona połączenia USB z modulem , sygnalizuje stan oczekiwania na gotowość urządzenia. Po wykryciu modułu ikona zmieni kolor na czarny: .

8. Kliknąć na ikonę połączenia, ikona powinna zasignalizować połączenie z urządzeniem: .
9. Po nawiązaniu połączenia w programie uaktywnią się opcje z nim związane. Ponadto poprawna komunikacja sygnalizowana jest animacją w prawym rogu na pasku górnym programu obok logo

firmy  w stopce programu BasicLTE Manager pojawią się wersje sprzętu i oprogramowania modułu oraz ID płyty.

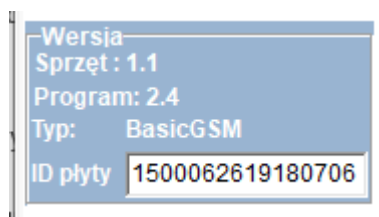

10. Skonfigurować moduł, wykonać testy (ON-LINE) itp.
11. W celu zakończenia komunikacji należy nacisnąć ikonę USB  (dioda żółta SEND mrugnie 4-5 razy).
12. Odłączyć kabel ze złącza micro USB.
13. Wykonać testy, szkolenie użytkownika.

Odczyt lub zapis do i z modułu sygnalizowany jest odpowiednim komunikatem w stopce programu a postęp wykonania wskazuje procentowy wskaźnik w górnej części menu programu - obok logo Ropam

Elektronik. Ponadto animacja komunikacji zmienia kolor na czerwony .

Połączenie z modułem przez LTE lub GPRS.

Moduł BasicLTE udostępnia opcję połączenia zdalnego z użytkownikiem za pomocą danych LTE lub GPRS poprzez serwer RopamBridge. W celu zestawienia połączenia muszą zostać spełnione następujące warunki:

- Komputer serwisowy musi mieć dostęp do internetu.
- Moduł musi posiadać kartę SIM obsługującą połączenia LTE lub GPRS.
- Dla połączenia przez GPRS moduł musi posiadać poprawnie skonfigurowane ustawienia APN (indywidualne dla każdego operatora, przykłady konfiguracji znajdują się poniżej).

Przykład ustawień operatora Orange:

Ustawienia APN operatora GSM	
APN GPRS	internet
APN Użytkownik	internet
APN Hasło	internet

- W zakładce „Komunikacja testy, liczniki” w sekcji „Opcje zdalnej zmiany konfiguracji” musi być zaznaczona możliwość konfiguracji zdalnej przez modem.
 - Jeżeli opcja jest odznaczona, ale jest dopuszczona opcja zmiana konfiguracji przez SMS, można ją włączyć wysyłając do modułu SMS-a o treści: XXXX downloading 1, gdzie XXXX jest to kod sms/logowania do aplikacji.
- Należy znać ID modułu oraz klucz szyfrowania TCP/IP lub posiadać plik z konfiguracją modułu, który zamierzamy programować.
- Moduł podczas zdalnego programowania musi być rozbrojony

Aby zestawić połączenie zdalne z modułem za pomocą programu BasicLTE Manager należy:

- zapewnić dostęp do internetu dla komputera, z którego będzie nawiązywane zdalne połączenie z modułem BasicLTE
- odczytać konfigurację (wczytać plik z konfiguracją) modułu, z którym chcemy się połączyć, lub w lewym dolnym rogu wpisać ID płyty oraz w zakładce „Komunikacja testy, liczniki” w sekcji opcje systemowe wpisać poprawny klucz szyfrowania komunikacji TCP/IP.
- wybrać z paska statusowego programu BasicLTE Manager opcję zdalnego połączenia



z modułem:

- wysłać do modułu SMS z żądaniem zestawienia połączenia zdalnego: kod SMS/Logowania do aplikacji connect (XXXX connect) gdzie XXXX jest kodem użytkownika domyślnie jest to 1111,
- nastąpi próba nawiązania połączenia (40 prób),

- po udanej procedurze zestawienia zdalnego połączenia na pasku statusowym pojawi się ikona antenki obok wskaźnika synchronizacji danych pomiędzy modulem a programem BasicLTE Manager:



- aby zakończyć zdalne połączenie z modulem należy wcisnąć ikonę:



Obsługa BasicLTE Manager.


Opis funkcji i sposób konfiguracji przedstawiony jest za pomocą okienek, opisów i komunikatów z programu BasicLTE Manager.

Zakładka: ustawienia karty SIM.

KOD PIN KARTY SIM

W pole „PIN karty SIM” należy wpisać cyfry kodu PIN karty SIM zainstalowanej w telefonie modułu. W przypadku korzystania z karty nie wymagającej (wyłączonej opcji) kodu PIN pole należy pozostawić puste.

16 Opcje modemu.

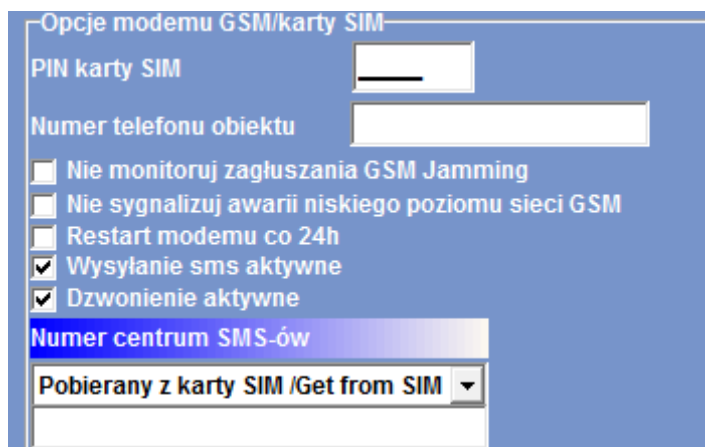


!UWAGA! W ustawieniach fabrycznych modułu nie jest nadawany kod PIN. Pozwala to na montaż karty SIM i uruchomienie modułu bez obawy o zablokowanie SIM-a poprzez wprowadzenie błędnego kodu PIN przez moduł.

Numer telefonu obiektu: Jest to numer karty SIM umieszczonej w module, pole jest zapisywane do pamięci modułu.

- **Nie monitoruj zagłuszania GSM Jamming:** opcja wyłącza wykrywanie zagłuszania przez modem sygnału LTE (nie dotyczy to niskiego poziomu sieci).
- **Nie sygnalizuj awarii niskiego poziomu sieci GSM:** wyłącza funkcję sygnalizowania niskiego poziomu sieci LTE
- **Restart modemu co 24h:** Funkcja resetująca modem co 24h czas jest liczony od ostatniego restartu modułu BasicLTE. Funkcja ta bywa przydatna w przypadkach, gdzie są problemy z logowaniem do sieci, niestabilnym połączeniem z BTS operatora, wirtualnymi operatorami. Moduł resetuje tylko modem LTE, pozostałe funkcje modułu pozostają dostępne.
- **Wysyłanie SMS aktywne:** włączona funkcja powiadamiania o zdarzeniach z systemu za pomocą SMS. Brak zaznaczenia tej opcji powoduje brak wysyłania wiadomości SMS przez moduł.
- **Dzwonienie aktywne:** włączona funkcja powiadamiania o zdarzeniach w systemie w postaci wykonania połączenia do użytkownika. Oprócz powiadamiania w postaci dzwonienia, wysyłane mogą być również komunikaty głosowe z pamięci modułu lub włączony nasłuch z podłączonego mikrofonu. Gdy funkcja jest nieaktywna skutkuje to brakiem możliwości wysyłania powiadomień CLIP i głosowych z modułu BasicLTE.
- **Centrum SMS:** Moduł posiada opcję automatycznego pobrania numeru centrum SMS z karty SIM włożonej do złącza nano SIMCARD. W przypadku braku możliwości prawidłowej automatycznej identyfikacji centrum SMS przez moduł - operatora należy wybrać ręcznie i zapisać w pamięci modułu. Numer centrum SMS-ów, należy wybrać w zakładce operatora z listy (numer wyświetli się automatycznie) lub edytować pole. Numer należy wpisać w formacie międzynarodowym.

17 Okno wyboru numeru centrum SMS.

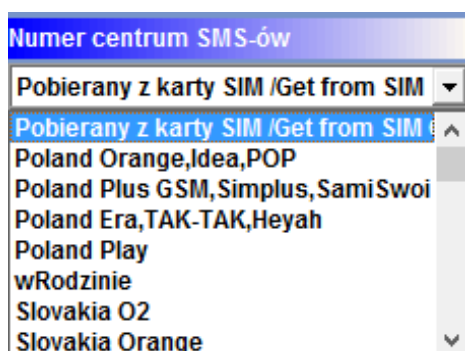

!UWAGA! Numer centrum SMS musi to być numer centrum SMS-ów operatora sieci LTE karty SIM znajdującej się w telefonie modułu! Brak numeru lub niepoprawny numer zablokuje wysyłanie SMS-ów!

Ustawienia APN

APN-y służą do nawiązania łączności poprzez GPRS w przypadku używania połączeń LTE nie ma potrzeby ich konfiguracji.

18 Przykładowe ustawienia APN (Orange).

Ustawienia APN operatora GSM	
APN GPRS	internet
APN Użytkownik	internet
APN Hasło	internet

Ustawienia logowania do punktu dostępowego (internet przez GPRS). Wymagane do sterowania modulem z aplikacji RopamBasic, monitoringu GPRS, wysyłania powiadomień e-mail z modułu. Każdy operator posiada indywidualne ustawienia.

Ustawienia poczty e-mail SMTP/SMTPS

19 Przykładowa konfiguracja konta e-mail.

☒ Wysyłanie e-mail aktywne
☐ Wysyłaj email przez konto pocztowe RopamBridge

Ustawienia poczty E-mail SMTP/SMTPS

Parametr	Stan
SMTP Server	smtp.ropam.com
SMTP Port	587
SMTP Użytkownik	Jan Kowalski
SMTP Hasło	przykladoweHaslo
Nadawca adres	przyklad@ropam.com
Sms gdy błąd wysłania	☐

Bezpieczeństwo połączenia
☐ bez szyfrowania ☐ TLS ☒ STARTTLS

Zakładka do wprowadzenia danych konta e-mail, z którego będą wysyłane powiadomienia o zdarzeniach w systemie. Na obrazku pokazano przykładowe dane do konfiguracji konta.

Wysyłanie e-mail aktywne: Włączenie tej opcji umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail do użytkownika.

Wysyłaj wiadomości przez konto pocztowe RopamBridge: Umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości e-mail przy użyciu konta na serwerze RopamBridge. Warunkiem korzystania jest sparowanie przynajmniej jednej licencji użytkownika z danym modulem (na serwerze RopamBridge


musi nastąpić połączenie modułu z dowolnym użytkownikiem) oraz długość wiadomości nie może przekraczać 50 znaków, a ilość wysyłanych wiadomości jest ograniczona do stu na dobę. Jeżeli powyższe warunki są spełnione moduł, w momencie wysyłania poczty, przekazuje wiadomość na serwer RopamBridge który generuje odpowiednią wiadomość e-mail wysyłaną następnie do użytkownika.

!UWAGA!

- **W przypadku wysyłania wiadomości przez serwer RopamBridge nadawcą wiadomości nie jest moduł a serwer co należy uwzględnić przy ewentualnym filtrowaniu wiadomości przychodzących.**
- **Nazwa nadawcy może ulec zmianie, jakkolwiek nadal będą to wiadomości generowane przez serwer RopamBridge, dlatego należy zwracać uwagę na treść przychodzącego powiadomienia.**

Dostęp do modułu aplikacją mobilną RopamBasic.


20 Okno konfiguracji dostępu przez aplikację mobilną.

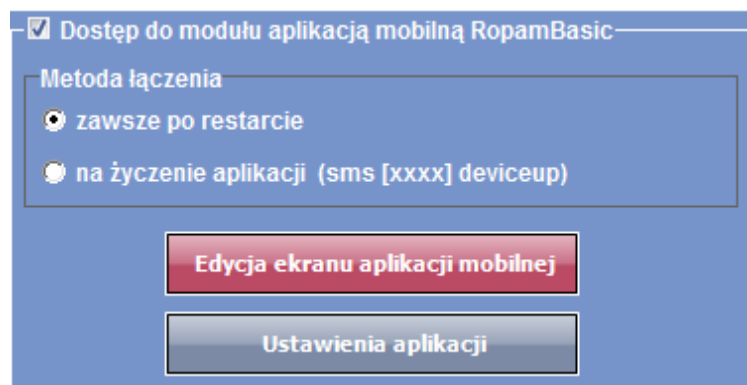

Opcja ta pozwala na obsługę modułu BasicLTE z poziomu aplikacji RopamBasic za pomocą danych LTE lub GPRS. W przypadku używania połączeń GPRS również prawidłowo skonfigurować APN operatora karty SIM zainstalowanej w module. Połączenie moduł – aplikacja odbywa się za pośrednictwem serwera Ropam Bridge, aplikacja użytkownika loguje się na serwerze, na serwerze loguje się również moduł, RopamBridge na podstawie numeru ID modułu zestawia połączenie pomiędzy aplikacją i urządzeniem.

BasicLTE może łączyć się z serwerem automatycznie po każdym restarcie lub dopiero na życzenie użytkownika, w takim wypadku należy wysłać do modułu SMS o treści: xxxx deviceup, gdzie xxxx jest to czterocyfrowy kod sterowania SMS/logowania do aplikacji, wymagana jest również możliwość sterowania przez SMS.

21 Schemat łączności pomiędzy modulem BasicLTE a aplikacją RopamBasic.

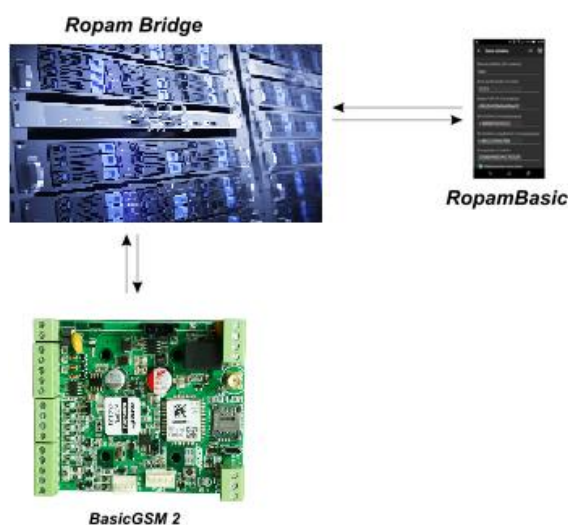

Ustawienia monitoringu GPRS.

☒ Monitoring GPRS (stacja Ropam RMS , Kronos NET)

Tryb pracy modułu
☒ transmisja LTE
☐ transmisja LTE i SMS
☐ transmisja SMS gdy problem z LTE

Protokół komunikacyjny
Ropam RMS

Ustawienia serwera

Parametr	Stan
Kod obiektu	1111
Klucz szyfrujący[16 znaków]	*****
Adres IP stacji	052.121.210.022
Port	8080
Adres IP zapasowy	111.222.122.12
Port zapasowy	8888
Okres testu transmisji [s]	15
Test transmisji kod	12
Szyfrowanie pakietów (TCP/IP)	☐

Moduł BasicLTE posiada możliwość podłączenia do stacji monitoringu RopamRMS lub innych wykorzystujących protokół KronosNET.

System pozwala na uruchomienie monitoringu GPRS z wybranymi stacjami monitoringu ARC lub powiadamianie poprzez serwer SMTP wiadomościami e-mail.

Uwaga:

- Jeżeli monitoring GPRS jest aktywny to funkcja dostępu przez aplikację mobilną RopamBasic jest nieaktywna.
- Konto do obsługi musi posiadać możliwość wyłączenia autoryzacji.

Zakładka: Numery telefonów, adresy e-mail.

Zakładka do wpisywania i edycji numerów telefonów, adresów e-mail i pilotów różni się w zależności od tego czy mamy do czynienia z modułem BasicLTE czy MultiLTE-RF.

BasicLTE

Numery telefonów: Moduł pozwala na powiadomienie do ośmiu różnych numerów telefonów i adresów e-mail. Lista ta może także służyć jako filtr dla sterowania SMS lub CLIP. Numery należy wpisać w formacie międzynarodowym (na początku powinny zawierać numer kierunkowy kraju .dla Polski jest to +48).

22 Przykładowa tabela numerów.

Numery telefonów i adresy e-mail				
	Nazwa	Numer tel. ▲	Adres e-mail	ID pilota
1	Tomasz	+48111222333	tomasz@domena.com	00C62A
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

 Dodawanie pilotów

MultiLTE-RF

Okno numerów w MultiLTE-RF jest podzielone na kilka dodatkowych zakładek.

Numerы telefonów.

Moduł pozwala na zapisanie do 1000 użytkowników. Każdy z użytkowników może należeć do jednej z ośmiu grup i mieć przypisany numer telefonu oraz pilota. Aby dodać kolejnego użytkownika należy nacisnąć znak „+” znajdujący się na końcu każdego wiersza. Spowoduje to dodanie dodatkowego wiersza, w którym można wpisać nowe dane. Znak „-” usuwa dany wiersz.

	Nazwa	Numer tel.	Grupa	ID pilota		
1	Tomasz	+48111222333	a		+	-
2	Małgorzata	+48444555666	b		+	-

Edycja, zapis i odczyt listy numerów są niezależne od zapisu/odczytu ustawień centrali.

- **Odczyt numerów z modułu:** umożliwia odczyt listy numerów z pamięci modułu.
- **Zapis numerów do modułu:** zapisuje aktualną listę numerów do pamięci modułu.
- **Znajdź numer:** wyświetla okno dialogowe które umożliwia odszukanie w odczytanie liście numeru telefonu, nazwy użytkownika lub ID pilota, przy czym niezależnie od wybranych opcji szukany numer telefonu należy wpisać w całości.
- **Usun wszystkie numery:** usuwa wszystkie numery z pamięci modułu.
- **Import z pliku *.csv:** umożliwia zaimportowanie listy numerów stworzonej lub zmodyfikowanej na komputerze i zapisanej na nim w formacie csv.
- **Export do pliku *.csv:** tworzy na komputerze plik w formacie csv i zapisuje do niego odczytana listę numerów.
- **Dodawanie pilotów:** umożliwia dodanie pilotów do systemu.

Numery telefonów serwisowe.

Dla MultiLTE-RF można wprowadzić trzy numery administracyjne. Są one uprawnione do łączenia się z aplikacją i do zmiany ustawień modułu przez SMS.

Numery telefonów i adresy e-mail

Numery telefonów	Numery telefonów serwisowe	Adresy e-mail	Notatki
------------------	----------------------------	---------------	---------

1. +48

2. +48

3. +48

Adresy e-mail.

Do MultiLTE-RF można dodać osiem adresów e-mail które mogą być przypisane do jednej z ośmiu grup (od a do h).

Numery telefonów i adresy e-mail

Numery telefonów	Numery telefonów serwisowe	Adresy e-mail	Notatki
------------------	----------------------------	---------------	---------

	Nazwa	Adres e-mail	Grupa
1			a
2			a
3			a
4			a
5			a
6			a
7			a
8			a

a

b

c

d


e

f


g

Dodawanie pilotów

Procedura dodawania pilotów jest identyczna zarówno dla Basic-a jak i dla Multi. Piloty można dodawać albo na kolejne pozycje na liście albo przypisać danego pilota do konkretnego użytkownika. Jeżeli chcemy dodać pilota na kolejne wolne miejsce na liście należy kliknąć w przycisk „Dodawanie pilotów”, włączy się okno systemowe,

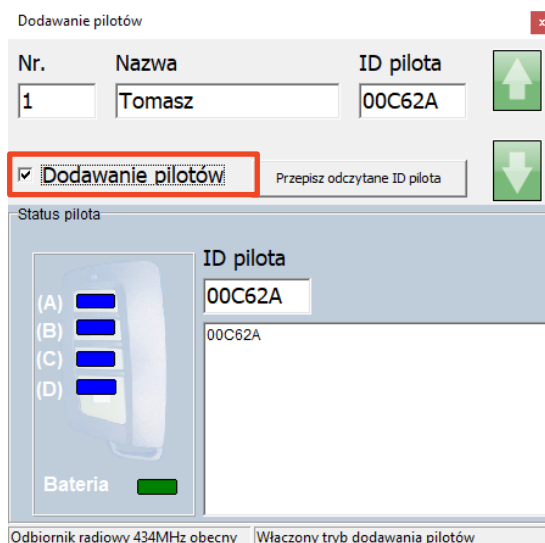

następnie zaznaczamy checkbox „Dodawanie pilotów” i naciskamy przycisk pilota, który chcemy dodać, pojawi się okno dialogowe z zapytaniem czy chcemy dodać pilota na kolejne miejsce na liście,

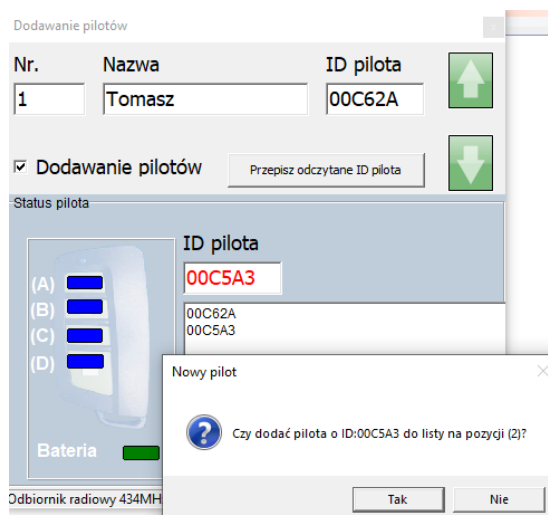

klikamy w „Tak” co powoduje dodanie pilota o danym ID na kolejne wolne miejsce.

Numery telefonów i adresy e-mail				
	Nazwa	Numer tel.	Adres e-mail	ID pilota
1	Tomasz	+48111222333	tomasz@domena.com	00C62A
2	Małgorzata	+48444555666		00C5A3
3				

Po dodaniu wszystkich potrzebnych pilotów odznaczamy checkbox, zamykamy okno dodawania pilotów i zapisujemy ustawienia do modułu. Dla MultiLTE-RF należy kliknąć w „Zapis numerów do modułu”.

Jeżeli chcemy przypisać pilota dla konkretnego użytkownika należy zaznaczyć go na liście użytkowników

Numery telefonów i adresy e-mail				
	Nazwa	Numer tel.	Adres e-mail	ID pilota
1	Tomasz	+48111222333	tomasz@domena.com	00C62A
2	Małgorzata	+48444555666		00C5A3
3	Jakub	+48777888999		
4	Marta	+48999777888		
5				
6				


Następnie włączamy dodawanie pilotów, w oknie powinien pojawić się nazwa użytkownika, dla którego chcemy dodać piloty, zaznaczamy checkboxa włączającego procedurę dodawania i naciskamy przycisk na pilocie, wyświetli się okno dialogowe na którym klikamy w „Nie” a następnie klikamy w przycisk „Przepisz odczytane ID pilota”

Dodawanie pilotów

Nr.	Nazwa	ID pilota	
4	Marta		

☒ Dodawanie pilotów Przepisz odczytane ID pilota 

Status pilota



(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

Bateria 

Odbiornik radiowy 434MHz

ID pilota

00008F

00C62A
00C5A3
00008F

Nowy pilot

 Czy dodać pilota o ID:00008F do listy na pozycji (3)?

Tak Nie

Po dodaniu pilota odznaczamy checkboxa i zamykamy okno dodawania pilotów. ID pilota pojawi się w wybranym wierszu użytkownika.

Numery telefonów i adresy e-mail				
	Nazwa	Numer tel.	Adres e-mail	ID pilota
1	Tomasz	+48111222333	tomasz@domena.com	00C62A
2	Małgorzata	+48444555666		00C5A3
3	Jakub	+48777888999		
4	Marta	+48999777888		00008F

Po skończonej procedurze zapisujemy ustawienia do modułu. Dla MultiLTE-RF należy kliknąć w „Zapis numerów do modułu”.

Zakładka Wejścia.

BasicLTE i MultiLTE-RF obsługują osiem wejść, wejścia mogą być skonfigurowane jako NO lub NC, dodatkowo dwa ostatnie mają możliwość konfiguracji jako wejścia analogowe napięciowe o zakresie wejściowym od 0 do 10 [V] lub prądowe zgodne z pętlą prądową 4-20 [mA].

23 Okno ustawień wejść.

2. Wejście 2

I1. Wejście 1

I2. Wejście 2

I3. Wejście 3

I4. Wejście 4

I5. Wejście 5

I6. Wejście 6

I7. Wejście 7

I8. Wejście 8

Opcje wejść

☐ Wejście ZAŁ/WYŁ impulsowe

Ustawienia wejścia

Nazwa	Wejście 2
Polaryzacja	NO
Typ	Info
Opóźnienie jednostka	☒ ms ☐ s
Opóźnienie czas	250
Blokuj po naruszeniu na czas [min]	0
Użytkownik nie może blokować	☐

Opcja „Wejście ZAŁ/WYŁ impulsowe” służy do zmiany trybu pracy wejścia skonfigurowanego jako włączające/wyłączające czuwanie, jest to opcja globalna, czyli odnosząca się do wszystkich wejść skonfigurowanych jako ZAŁ/WYŁ, w takim trybie system jest uzbrajany i rozbrajany przez kolejne impulsy podawane na wejście.

Nazwa: Nazwa nadawana wejściu celem identyfikacji podłączonego do niego urządzenia lub nadzorowanego pomieszczenia.


Polaryzacja: BasicLTE obsługuje następujące typy polaryzacji wejścia:

- **NO** - oznacza wejście w konfiguracji NORMALNIE OTWARTE, wyzwalone przez podanie „masy” (GND). W przypadku wejść I7, I8 istnieje możliwość wyzwalań „masą” (GND) lub „plusem” (+VDC).
- **NC** - oznacza wejście w konfiguracji NORMALNIE ZAMKNIĘTE, wyzwalone przez odłączenie od „masy” (GND). W przypadku wejść I7, I8 istnieje możliwość wyzwalań „masą” (GND) lub „plusem” (+VDC).
- **WYŁĄCZONE** – wyłącza wejście niezależnie od innych jego ustawień.

Typ: tryb pracy wejścia dostępne są możliwości:

- **INFO** – wystawienie wejścia nie wywołuje akcji alarmowej, lecz rozpoczyna proces wysyłania powiadomień według ustawień.
- **24h** – wejście generuje alarm, w każdym stanie modułu oraz generuje proces wysyłania powiadomień według ustawień.
- **ZWYKŁA** – linia wyzwala alarm (głośny) jeżeli system jest w czuwaniu oraz generuje proces wysyłania powiadomień według ustawień.
- **ZAŁ/WYŁ** – linia załączająca/wyłączająca czuwanie systemu. Wejście może pracować w trybie bistabilnym (przełącznik): naruszenie załącza czuwanie, koniec naruszenia wyłącza go lub, po zaznaczeniu opcji „Wejście ZAŁ/WYŁ impulsowe”, monostabilnym wtedy sygnałem zmieniającym stan czuwania jest impuls od wejścia (np. naciśnięcie przycisku dzwonkowego), każdy impuls zmienia stan czuwania na przeciwny, tak więc jeżeli moduł był w stanie czuwania impuls podany na tak skonfigurowane wejście rozbroi go, jeżeli natomiast był rozbrojony nastąpi jego uzbrojenie.
- **ZWYKŁA CICHA** – wejście działa tylko w czuwaniu, nie generuje alarmu głośnego ,generuje tylko proces wysyłania powiadomień według ustawień.
- **Opóźnienie jednostka** – jednostka czasu opóźnienia zadziałania wejścia: [ms], [s],
- **Opóźnienie czas** – wartość czasu, po którym zostanie wykryte naruszenie wejścia: jednostki [ms] - milisekundy (1s=1000ms), [s] - sekundy.

24 Opóźnienie zadziałania wejścia.

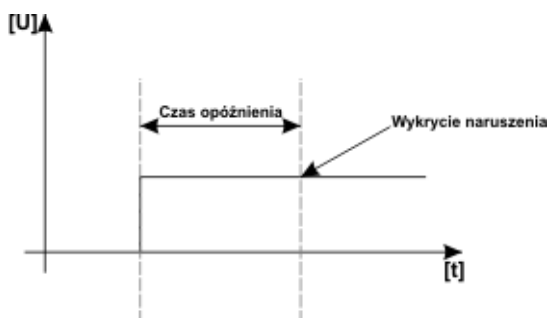

- **Blokuj po naruszeniu na czas [min]** – Czas na jaki wejście zostanie zablokowane po pierwszym naruszeniu. Opcja działa dla wejść TYPU: INFO, ZWYKŁA, ZWYKŁA CICHĄ. Dla każdego z wejść można ustawić niezależnie czas blokady (domyślnie ustawiony na 0s). Czas min/max.= 1min./360min. Opcja ma zastosowanie przy ograniczeniu ilości powiadomień oraz przy czujkach ruchu podłączonych do wejść; ogranicza ilości transmisji z danego źródła, zwiększając czytelność przesyłanych komunikatów, dla czujek ruchu np. PIR parametr powinien być równy czasowi działania alarmu głośnego lub minimum 1 minuta.
- **Użytkownik nie może blokować** – Uniemożliwia zablokowanie wejścia przez użytkownika z aplikacji: RopamBasic lub komendą SMS.

Ustawienia wejścia - analogowe I7, I8.

Dwa ostatnie wejścia I7 i I8 to mogą zostać skonfigurowane również jako sterowane plusem lub analogowe, które mogą być konfigurowane z poziomu oprogramowania BasicLTE Manager.

Wejścia te mogą oprócz stanów binarnych (0,1) rozpoznawać wartości sygnałów analogowych: 0-10[V] lub 4-20[mA].

25 Wybór rodzaju wejścia analogowego.

Rodzaj wejścia:

- **binarne sterowane (-):** wejście skonfigurowane jako binarne sterowane masą (podanie masy na wejście powoduje naruszenie), działa identycznie do wejść 1 – 6.
- **binarne sterowane (+) 12V:** wejście skonfigurowane jako binarne sterowane stanem wysokim (podanie napięcia na wejście powoduje naruszenie).
- **analogowe napięciowe 0-10V:** wejście odczytuje wartości podanego napięcia zakresu od 0 do 10[V].
- **analogowe prądowe 4-20mA:** Wejście odczytuje wartości płynącego przez niego prądu w zakresie od 4 do 20 mA (jest zgodne z przemysłową pętlą prądową 4-20mA, rezystancja wewnętrzna wejścia w takiej konfiguracji wynosi 500Ω).

Jeżeli zostało wybrane wejście analogowe w dolnej części okna pojawi się duży przycisk „Parametry wejścia analogowego” po kliknięciu w niego otworzy się okno z konfiguracją wejścia:

26 Okno konfiguracji wejścia analogowego.

Konfiguracja wejścia analogowego

Nazwa: Wejście 7

1. Alarm (a) gdy: Brak alarmu 9898,0 [V] Powiadomienie (a)

1. Alarm (b) gdy: Brak alarmu 777,0 [V] Powiadomienie (b)

3. Alarm gradientu 0,0 [V]/min Powiadomienie gradient

4. Histereza wejścia 1,0 [V]

5. Opóźnienie [ms] 200

Skalowanie do wartości fizycznych

	Wartość mierzona	mA	Wartość fizyczna [V]
1.	0		0,0
2.	10000		10,0

Nazwa jednostki: V

Opcje


☐ Dodaj wartość chwilową do treści wysyłanego komunikatu (przekroczenie L, H)

Zatwierdź

- **nazwa** – wybrana przez użytkownika nazwa wejścia umożliwiająca jego łatwą identyfikację.
- **Alarm, gdy:** umożliwia ustawienie dwóch niezależnych progów (a i b) po przekroczeniu których (w górę lub w dół) generowane będzie powiadomienie, ponadto informacja o przekroczeniu progu jest zapisywana do historii zdarzeń, oraz jest dostępna jako flaga w Logic Procesorze.
- **Alarm gradientu:** umożliwia wygenerowanie powiadomienia w przypadku przekroczenia zadanej szybkości zmiany mierzonego parametru.
- **Histereza wejścia:** umożliwia odfiltrowanie wahań wokół wartości progowej, system ignoruje przekroczenia progu, jeżeli zmiany wartości mierzonej są mniejsze od wartości histerezy. Na

przykład dla ustawień alarmu „wartość wyższa od” po przekroczeniu progu jest generowane powiadomienie, następne będzie generowane dopiero gdy mierzona wartość spadnie poniżej wartości progowej minus wartość histerezy a następnie znowu wzrośnie powyżej wartości progowej.

27 Graficzne przedstawienie histerezy.

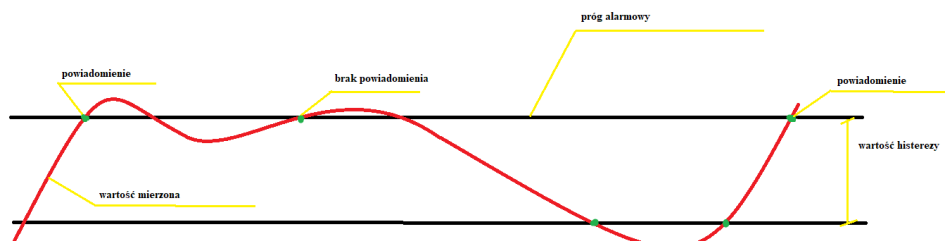


- **Opóźnienie [ms]:** zwłoka czasowa w reakcji na zmianę wartości mierzonej.

Przykładowe ustawienie wejścia I7, do którego podłączony został czujnik poziomu cieczy z wyjściem 4-20[mA].

Skalowanie do wartości fizycznych

28 Zależność pomiędzy wielkością mierzoną a napięciem czujnika.

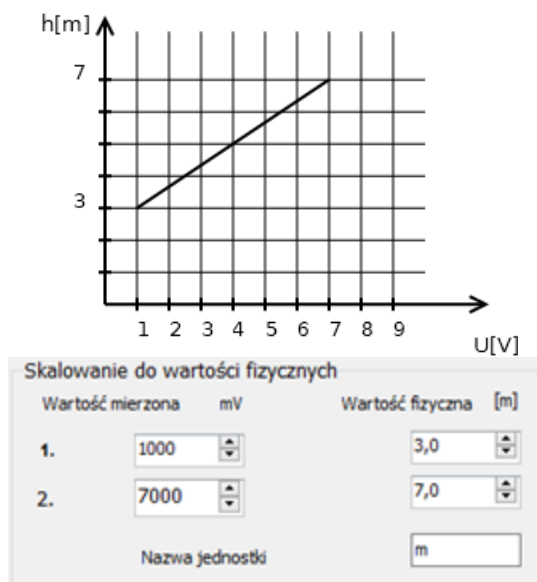

Opcja umożliwiająca proporcjonalne przeskalowanie wartości mierzonych (napięcia lub prądu), na wartości fizyczne, w powyższym przykładzie wartość zmierzona 1000 mV odpowiada fizycznej wartości 3 m wysokości i odpowiednio 7000 mV to 7 m wysokości, pozostałe wartości są wyliczane

proporcjonalnie do tych dwóch. W wiadomości SMS "STAN" są wyświetlane wartości z wejść I7/I8 w jednostkach ustawionych w programie.

!Uwaga! W zakładce „Wejście analogowe”, wartości 1 i 2 będą ustawione jako odpowiednio minimalne i maksymalne na zegarze obrazującym odczytywaną wartość, ale w systemie dostępny będzie cały zakres wartości mierzonych na wejściu.

Wejścia - powiadomienia.

Moduł BasicLTE posiada następujące opcje powiadamiania o zmianie stanu wejścia / alarmach z wejść:

- SMS.
- Połączenie głosowe.
- E-mail.
- PUSH.

29 okno powiadomień

Tel/e-mail	1	2	3	4	5	6	7	8
Sms do:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dzwoń do:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
E-mail do:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Treść sms/e-mail	
Kod TCP	
Komunikat audio	
Sms typu FLASH	☐
Dołącz STAN	☐

☐ Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji

Klasa wiadomości

Alarm włamaniowy

W MultiLTE-RF w tabeli powiadomień zamiast numerów konkretnych użytkowników znajdują się nazwy grup użytkowników, do których będą kierowane powiadomienia.

- **Tel/e-mail** – określa numer użytkownika (nazwa grupy) z listy numerów.
- **Sms do** – zaznaczenie powoduje wysłanie do danego użytkownika (grupy) powiadomienia sms.
- **Dzwoń do** – zaznaczenie powoduje wykonanie do danego użytkownika (grupy) połączenia głosowego.

- **E-mail do** – zaznaczenie powoduje wysłanie do danego użytkownika (grupy) wiadomości e-mail.
- **Treść SMS – e-mail:** treść wiadomości wysyłanej przez SMS lub e-maila, jeżeli treść jest pusta SMS nie zostanie wysłany.
- **Kod TCP:** kod zdarzenia wysyłany do stacji monitoringu RopamRMS lub KronosNET.
- **Komunikat audio:** Wybór dostępnych komunikatów zapisanych module, należy podać numer komunikatu do odtworzenia dla danego zdarzenia. (Konfiguracja komunikatów w zakładce: "Komunikacja, testy, liczniki").
- **SMS typu FLASH:** powiadomienie o naruszeniu/powrocie z danego wejścia wyświetlane na ekranie telefonu, lecz NIE PRZECHOWYWANE W PAMIĘCI TELEFONU !
- **Dołącz STAN:** Oprócz powiadomienia w formie jednej z powyższych, moduł dołącza do wiadomości SMS ze stanem systemu z chwili wygenerowania powiadomienia.
- **Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji:** Umożliwia przesłanie do aplikacji wiadomości PUSH.

!UWAGA! Przy wyborze sposobu powiadomienia należy pamiętać, że usługą gwarantowaną przez operatora jest tylko połączenie głosowe.

Zakładka: Wyjścia.

BasicLTE i MultiLTE-RF dysponują czterema wyjściami, z czego wyjście O1 jest bezpotencjałowym wyjściem przekaźnikowym o stykach: wspólnym C, normalnie otwartym NO i normalnie zwartym NC. Pozostałe wyjścia są typu open collector (OC) i w mogą znajdować się w stanie wysokiej rezystancji lub być zwarte do masy.

30 Ustawienia wyjścia.

Ustawienia wyjścia	
Nazwa	Wyjście 1
Polaryzacja	NO
Działanie	MONO
Czas załączenia [s]	300
Treść smsa załączającego On	
Treść smsa wyłączającego Off	
Wymagaj kodu dla sterowania sms	☒
Kod DTMF załączający On	
Kod DTMF wyłączający Off	
Potwierdzaj smsem sterowanie CLIP	☐
Załączane przez	
☐ SMS	☐ Logic processor
☐ Dzwonek CLIP	☐ Awaria zbiorcza
☐ Kod DTMF	☐ Brak AC
☐ Aplikacja mobilna	☐ Timer 1
☐ Alarm	☐ Timer 2
☐ Wskaźnik czuwania	☐ Timer 3
☐ Uzbrojenie CA impuls	☐ Timer 4
☐ Rozbrojenie CA impuls	
☐ Uzbrojenie/Rozbrojenie CA impuls	
Numery uprawnione do sterowania CLIP wyjściem	
1 2 3 4 5 6 7 8	
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Ustawienia wyjścia	
Powiadomienie o załączeniu wyjścia (0->1)	
Powiadomienie o wyłączeniu wyjścia (1->0)	

Nazwa: Nazwa nadawana wyjściu celem identyfikacji podłączonego do niego urządzenia.

Polaryzacja: Określa w jakim stanie znajdują się wyjścia, jeżeli są nieaktywne:

- NO O1 ma styk C zwarty do NO (przełącznik wyłączony), O2 – O4 są w stanie wysokiej rezystancji.
- NC O1 ma styk C zwarty do NC (przełącznik włączony), O2 – O4 są zwarte do masy.

Działanie:

- **MONO (monostabilne, jeden stan stabilny):** po włączeniu i upływie zadanego czasu wyjście samoistnie wróci do stanu pierwotnego.
- **BI (bistabilne, dwa stany stabilne):** W trybie bistabilnym wyjście pozostaje w danym stanie tak długo aż nie nastąpi przesterowanie go na stan przeciwny przez użytkownika (zdalnie, lokalnie itp.).

!UWAGA! Jeżeli wyjście jest sterowane przez Logic Procesor lub przez wskaźnik czuwania ustawienia działania nie są brane pod uwagę.

Czas [s]: Określa czas działania w sekundach wyjścia w trybie MONO, parametr 1- 9000 s.

SMS ON: Treść SMS-a włączającego dane wyjście. Maksymalna długość SMS-a wynosi 20 znaków. Nie wolno używać znaków specjalnych (np. polskich liter).

SMS OFF: Treść SMS-a wyłączającego dane wyjście. Maksymalna długość SMS-a wynosi 20 znaków. Nie wolno używać znaków specjalnych (np. polskich liter).

Wymagaj kodu: Zaznaczenie opcji spowoduje, że sterowanie danym wyjściem poprzez SMS-a będzie wymagało umieszczenia w SMS-ie sterującym kodu SMS (zakładka: Komunikacja, testy, liczniki).

DTMF On: W zakładce wprowadzamy kod DTMF, który będzie załączał dane wyjście (DTMFOn*). Kod może posiadać do czterech znaków (liczby). Aby przesterować wyjście za pomocą kodu należy nawiązać połączenie głosowe z modułem, następnie z klawiatury numerycznej telefonu wprowadzić kod oraz zatwierdzić go za pomocą gwiazdki „*”.

DTMF Off: W zakładce wprowadzamy kod DTMF, który będzie wyłączał dane wyjście (DTMFOff*). Aby przesterować wyjście za pomocą kodu należy nawiązać połączenie głosowe z modułem, następnie z klawiatury numerycznej telefonu wprowadzić kod oraz zatwierdzić go za pomocą gwiazdki „*”.

Załączane przez: Określa jakie zdarzenia sterują wyjściem, zaznaczenie kilku opcji tworzy SUMĘ LOGICZNĄ (OR) tych zdarzeń (tzn. wyjście jest aktywne, gdy zaszło przynajmniej jedno z zaznaczonych zdarzeń), pozwala to na łączenie np. sterowania: równocześnie SMS i CLIP. Należy zachować ostrożność przy sterowaniu przez Logic Procesor, ponieważ LP steruje wyjściem przez cykliczne sprawdzenie i ewentualną zmianę jego stanu i dlatego może zdarzyć się sytuacja, w której wyjście załączone np. SMS-em zostanie natychmiast wyłączone przez Logic Procesor. W przypadku używania LP zaleca się, aby całość sterowania była zawarta wyłącznie w nim.

- **SMS:** zaznaczenie opcji zezwala na sterowanie wyjściem poprzez SMS-a (komenda lub kod dostępu + komenda w zależności od konfiguracji).

- **Dzwonek CLIP:** opcja zezwala na sterowanie wyjścia poprzez krótkie połączenie z numerem telefonu modułu. Funkcja dostępna pod warunkiem zaznaczenia sterowania w opcji „Numery uprawnione do sterowania CLIP wyjściem” przez wybrane numery.
- **DTMF:** zaznaczenie opcji zezwala na sterowanie wyjściem poprzez DTMF w czasie połączenia głosowego (DTMFOn* lub DTMFOff*).
- **Aplikacja mobilna:** sterowanie wyjściem z aplikacji mobilnej RopamBasic.
- **Alarm:** wyjście jest załączane w momencie wystąpienia alarmu.
- **Wskaźnik czuwania:** wyjście jest aktywne, gdy moduł wejdzie w stan czuwania, zaznaczenie tej opcji i uzbrojenie modułu ignoruje ustawienia MONO/BISTABILNE, wyjście jest traktowane jako bistabilne.
- **Uzbrojenie CA impuls:** załączenie wyjścia na krótki czas (~0,7s), np. celem uzbrojenia zewnętrznej centrali alarmowej
- **Rozbrojenie CA impuls:** załączenie wyjścia na krótki czas (~0,7s), np. celem rozbrojenia zewnętrznej centrali alarmowej
- **Uzbrojenie/rozbrojenie CA impuls:** załączenie/wyłączenie wyjścia na krótki czas (~0,7s), np. celem uzbrojenia/rozbrojenia zewnętrznej centrali alarmowej
- **Logic procesor:** wyjście załączane przez LogicProcessor, proces o nadrzędnym działaniu dla wyjść modułu. Jeśli jest zaznaczona opcja sterowanie przez LP to wówczas pozostałe funkcje wyzwalające zmianę stanu wyjścia są nadpisywane przez pętlę LogicProcessora. Działanie wyjścia w oparciu o LP pozwala na osiągnięcie wyniku bazującego na wielu zasobach systemowych co znacznie ułatwia zaawansowane wykorzystanie modułu i zmniejsza ilość zewnętrznych peryferiów potrzebnych do realizacji bardziej złożonych operacji z użyciem modułu BasicLTE.
- **Awaria zbiorcza:** wyjście aktywne, gdy wystąpi awaria.
- **Brak AC:** - wyjście aktywne, gdy wystąpi zanik zasilania AC, czas opóźnienia sygnalizacji braku AC (0s-165min. konfigurowany w zakładce KOMUNIKACJA, TESTY, LICZNIKI)
- **Timer 1, Timer 2, Timer 3, Timer 4:** wyjście załączane/wyłączane przez timery dostępne w systemie
- **Numery uprawnione do sterowania CLIP wyjściem:** Opcja po zaznaczeniu uprawnienia numery telefonu wprowadzone w zakładce NUMERY do sterowania wyjściem z zaznaczoną opcją Załączane przez: Dzwonek CLIP. W MultiLTE-RF zamiast numerów konkretnych użytkowników wybiera się całą grupę użytkowników (od a do h).

UWAGA:

- należy pamiętać, że numer telefonu, z którego chcemy sterować wyjściem nie może być zastrzeżony.
- reakcje na połączenie przychodzące konfiguruje się w zakładce OPCJE Systemowe.

Zakładka: Wyjścia - powiadomienia.

Moduł BasicLTE posiada następujące opcje powiadamiania o zmianie stanu wyjścia:

- SMS.
- Połączenie głosowe.
- E-mail.
- PUSH.

31 okno powiadomień

Tel/e-mail	1	2	3	4	5	6	7	8
Sms do:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dzwoń do:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
E-mail do:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Treść sms/e-mail	
Kod TCP	
Komunikat audio	
Sms typu FLASH	☐
Dołącz STAN	☐

☐ Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji

Klasa wiadomości

Alarm włamaniowy

W MultiLTE-RF w tabeli powiadomień zamiast numerów konkretnych użytkowników znajdują się nazwy grup użytkowników, do których będą kierowane powiadomienia.

- **Tel/e-mail** – określa numer użytkownika (grupy) z listy numerów.
- **Sms do** – zaznaczenie powoduje wysłanie do danego użytkownika (grupy) powiadomienia sms.
- **Dzwoń do** – zaznaczenie powoduje wykonanie do danego użytkownika (grupy) połączenia głosowego.
- **E-mail do** – zaznaczenie powoduje wysłanie do danego użytkownika (grupy) wiadomości e-mail.
- **Treść SMS – e-mail:** treść wiadomości wysyłanej przez SMS lub e-maila, jeżeli treść jest pusta SMS nie zostanie wysłany.

- **Kod TCP:** kod zdarzenia wysyłany do stacji monitoringu RopamRMS lub KronosNET.
- **Komunikat audio:** Wybór dostępnych komunikatów zapisanych module, należy podać numer komunikatu do odtworzenia dla danego zdarzenia. (Konfiguracja komunikatów w zakładce: "Komunikacja, testy, liczniki").
- **SMS typu FLASH:** powiadomienie o naruszeniu/powrocie z danego wejścia wyświetlane na ekranie telefonu, lecz NIE PRZECHOWYWANE W PAMIĘCI TELEFONU !
- **Dołącz STAN:** Oprócz powiadomienia w formie jednej z powyższych, moduł dołącza do wiadomości SMS ze stanem systemu z chwili wygenerowania powiadomienia.
- **Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji:** Umożliwia przesłanie do aplikacji wiadomości PUSH.

!UWAGA! Przy wyborze sposobu powiadomienia należy pamiętać, że usługą gwarantowaną przez operatora jest tylko połączenie głosowe.

Zakładka: Timery.

Ustawienia czterech niezależnych timerów pozwalających na sterowanie uzbrajaniem systemu, sterowaniem wyjściami, funkcjami LogicProcessora.

Każdy timer może posiadać 20 niezależnych wpisów o załączeniach/wyłączeniach.

Timer1	Timer2	Timer3	Timer4					
Lp	Stan	Rok	Miesiąc	Dzień	Czas	Dzień tyg.		
1	1 ON		1	1	11:51:28		+	-
2	0 OFF		2	2	11:51:34		+	-
3	1 ON		3	7	06:00:00		+	-
4	0 OFF		3	7	08:00:00		+	-
5	0 OFF		4	10	06:00:00		+	-
6	1 ON		4	10	08:00:00		+	-
7	0 OFF		4	10	12:00:00		+	-
8	1 ON		5	1	06:50:00		+	-
9	0 OFF		5	5	18:00:00		+	-
10	1 ON		5	6	06:00:00		+	-
11	0 OFF		5	7	06:00:00		+	-
12	1 ON		5	12	08:00:00		+	-
13	0 OFF		5	15	18:00:00		+	-
14	1 ON		6	12	07:30:00		+	-
15	0 OFF		6	18	17:55:00		+	-
16	1 ON		8	1	06:00:00		+	-
17	0 OFF		8	10	14:00:00		+	-
18	1 ON		11	22	15:45:00		+	-
19	0 OFF		11	28	23:55:00		+	-

Tryb timera

☒ roczny ☐ dzienny


☐ miesięczny ☐ stały

☐ tygodniowy ☐ wyłączony

Zakładka: Komunikacja, Testy, Liczniki.

Zakładka zawiera ustawienia parametrów i sposobów komunikacji modułu z użytkownikiem.

32 Zakładka "Komunikacja, testy, liczniki".

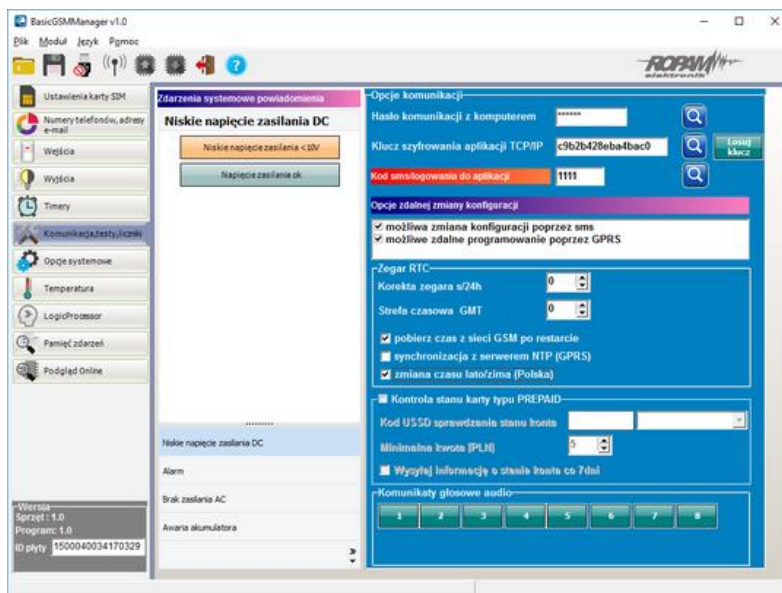

Zdarzenia systemowe powiadomienia: Umożliwia wysyłanie powiadomień do użytkowników w momencie wystąpienia sytuacji awaryjnej lub alarmu.

Konfiguracja powiadomień jest analogiczna do podobnej konfiguracji w wejściach i wyjściach:

33 Okno konfiguracji powiadomień.

Tel/e-mail	1	2	3	4	5	6	7	8
Sms do:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dzwoń do:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
E-mail do:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Treść sms/e-mail								
Kod TCP								
Komunikat audio								
Sms typu FLASH	☐							
Dołącz STAN	☐							
☐ Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji								
Klasa wiadomości Alarm włamaniowy								
OK Cancel								


W MultiLTE-RF w tabeli powiadomień zamiast numerów konkretnych użytkowników znajdują się nazwy grup użytkowników, do których będą kierowane powiadomienia.

- **Tel/e-mail** – określa numer użytkownika (grupy) z listy numerów.
- **Sms do** – zaznaczenie powoduje wysłanie do danego użytkownika (grupy) powiadomienia sms.
- **Dzwoń do** – zaznaczenie powoduje wykonanie do danego użytkownika (grupy) połączenia głosowego.
- **E-mail do** – zaznaczenie powoduje wysłanie do danego użytkownika (grupy) wiadomości e-mail.
- **Treść SMS – e-mail:** treść wiadomości wysyłanej przez SMS lub e-maila, jeżeli treść jest pusta SMS nie zostanie wysłany.
- **Kod TCP:** kod zdarzenia wysyłany do stacji monitoringu RopamRMS lub KronosNET.
- **Komunikat audio:** Wybór dostępnych komunikatów zapisanych module, należy podać numer komunikatu do odtworzenia dla danego zdarzenia. (Konfiguracja komunikatów w zakładce: "Komunikacja, testy, liczniki").
- **SMS typu FLASH:** powiadomienie o naruszeniu/powrocie z danego wejścia wyświetlane na ekranie telefonu, lecz NIE PRZECHOWYWANE W PAMIĘCI TELEFONU !
- **Dołącz STAN:** Oprócz powiadomienia w formie jednej z powyższych, moduł dołącza do wiadomości SMS ze stanem systemu z chwili wygenerowania powiadomienia.
- **Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji:** Umożliwia przesłanie do aplikacji wiadomości PUSH.

Opcje komunikacji:

- **Hasło komunikacji z komputerem** - hasło zabezpieczające niepowołany odczyt danych z modułu za pomocą komputera i aplikacji BasicLTE Manager. Jeżeli hasło jest niezgodne nie jest możliwy odczyt ustawień z modułu. Możliwy jest natomiast zapis nowej konfiguracji z nowym hasłem.
- **Klucz szyfrowania aplikacji TCP/IP:** klucz szyfrujący transmisję pomiędzy modułem BasicLTE a aplikacją mobilną RopamBasic.
- **Kod sms/logowania do aplikacji:** Kod wymagany przy sterowaniu SMS.

Opcje zdalnej zmiany konfiguracji

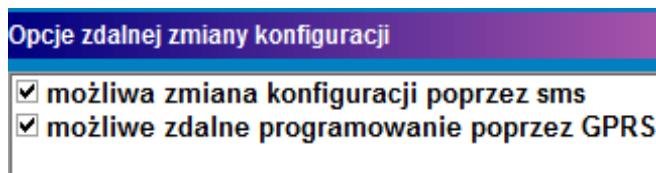


Opcje zdalnej zmiany konfiguracji

- ☒ możliwa zmiana konfiguracji poprzez sms
- ☒ możliwe zdalne programowanie poprzez GPRS

Aby użytkownik mógł zmieniać konfigurację za pomocą kanałów SMS i GPRS należy zaznaczyć odpowiednie opcje:

- **możliwa zmiana konfiguracji poprzez SMS:** pozwala na konfigurację modułu za pomocą komend SMS.,
- **możliwe zdalne programowanie poprzez GPRS:** pozwala na łączenie się z modulem aplikacją RopamBasic poprzez GPRS.

Kontrola stanu karty typu PREPAID

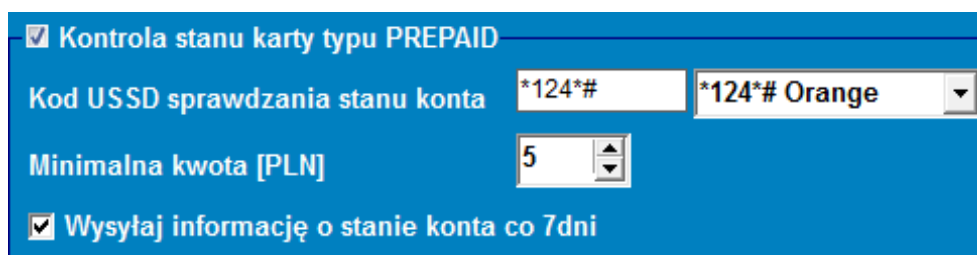

☒ Kontrola stanu karty typu PREPAID

Kod USSD sprawdzania stanu konta *124*# *124*# Orange ▼

Minimalna kwota [PLN] 5 ▲▼

☒ Wysyłaj informację o stanie konta co 7dni

Opcja ta pozwala na kontrolowanie kosztów konta karty typu prepaid. Aby funkcja ta działała prawidłowo należy:

- wybrać operatora karty SIM zainstalowanej w module (rozwijane menu), jeśli na liście nie ma operatora, można wpisać polecenie manualnie.
- ustawić limit dolnej kwoty (nie mniej niż 5zł) niezbędnej do prawidłowego działania systemu

Kontrola stanu konta za pomocą kodu USSD jest wykonywana raz na dobę (czas jest liczony od ostatniego restartu urządzenia).

Można również ustawić wysyłanie informacji o stanie konta na pierwszy numer telefonu z listy numerów. Interwał wysyłania informacji o stanie konta to 7 dni. Czas liczony jest od ostatniego restartu modułu.

Komunikaty głosowe audio:

Opcja pozwalająca na zaimplementowanie w pamięci urządzenia plików dźwiękowych amr służących jako powiadomienie audio dla zdarzeń w systemie.

Wymagania dla plików:

- Format danych: AMR.
- Parametry danych: próbkowanie 8kHz, rozdzielczość 13bit, 40kb/min.
- Maksymalna wielkość pliku: 64kb = 1,5min dla założenia parametrów j/w: 40kb/min.

W celu załadowania komunikatu należy kliknąć na dany numer a następnie wybrać plik z odpowiednim komunikatem.



Zakładka: Opcje systemowe.

Zakładka pozwalająca na ustawienie opcji dotyczą sposobu i czasu powiadomień.

34 Zakładka opcje systemowe.

Ustawienia karty SIM

Numery telefonów, adresy e-mail

Wejścia

Wyjścia

Timery

Komunikacja, testy, liczniki

Opcje systemowe

Temperatura

LogicProcessor

Pamięć zdarzeń

Podgląd Online

Wersja Sprzęt: 1.1 Program: 2.4 Typ: BasicGSM ID płyty 1500062619180706

Test transmisji

Typ testu/potwierdzenia

- ☒ Brak testu
- ☐ SMS
- ☐ CLIP
- ☐ SMS Stan
- ☐ E-mail Stan

Wysyłanie testu

- ☐ co [h] [min]
- ☒ codziennie o godzinie 08:36
- ☐ sterowany przez Timer 1

Treść testu sms System ok

Maska grup numerów/e-mail

1	2	3	4	5	6	7	8
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Treść wiadomości stan

- ☒ Stan systemu (czas/data, zasilanie, awarie)
- ☐ Stan alarmu
- ☐ Wejście (1)
- ☐ Wejście (2)
- ☐ Wejście (3)
- ☐ Wejście (4)
- ☐ Wejście (5)
- ☐ Wejście (6)
- ☐ Wejście (7)
- ☐ Wejście (8)
- ☐ Wyjście (1)
- ☐ Wyjście (2)
- ☐ Wyjście (3)
- ☐ Wyjście (4)
- ☐ Temperatura
- ☐ Wejście analogowe (1)
- ☐ Wejście analogowe (2)

Liczniki, czasy

Liczniki	
Dobowy SMS	40
Dobowy CLIP/CALL	40
Dobowy E-mail	100
Kolejki telefonowania	1

Czasy[s]

Dzwonienia	20
CLIP (dla testu i oddzwaniania)	40
Oczekiwanie na wysłanie SMS	15

Połączenia przychodzące, sterowanie sms

Reakcja na połączenia przychodzące (numery z listy)

- ☐ Nie reaguj
- ☒ Odrzucaj i oddzwoni po
- ☐ Odrzucaj po
- ☐ Odbieraj po 10 sekundach

Sterowanie sms

- ☒ Sterowanie sms aktywne
- ☒ Odeślij potwierdzenie wykonania polecenia SMS
- ☐ Sterowanie sms możliwe tylko dla numerów z listy
- ☒ Prześlij nierozpoznanego smsa na 1 szy numer (Echo)
- ☐ Nie potwierdzaj smsem załączenia wyjść

Pozostałe opcje

- ☐ Naciśnięcie # DTMF przerywa powiadomienie głosowe

Ustawienia panela LCD

Test transmisji: określa sposób przeprowadzenia testu transmisji.

- **Brak testu:** test nie jest przeprowadzany.
- **SMS:** moduł wysyła do wskazanych numerów SMS o treści wpisanej w polu „Treść testu SMS”.
- **CLIP:** moduł wykonuje połączenie do wskazanych numerów.
- **SMS Stan:** moduł wysyła do wskazanych numerów SMS ze stanem systemu.
- **E-mail Stan:** moduł wysyła pod wskazane adresy e-mail wiadomość zawierającą stan systemu.

Wysyłanie testu: Opcja pozwalająca na skonfigurowanie częstotliwości wysyłania testu transmisji.

- **co:** Po zaznaczeniu opcji z jej prawej strony pojawiają się okna w których można wpisać co, ile godzin i minut ma być wykonywany test, czas jest liczony od ostatniego restartu systemu.
- **codziennie o godzinie:** test jest wysyłany codziennie o wybranej godzinie.
- **sterowany przez timer 1:** test jest wysyłany w momencie włączenia się timera 1.

Treść testu sms: treść SMS-a jaka zostanie wysłana przy zaznaczonej opcji „SMS” w teście transmisji.

Maska grup numerów e-mail: opcja określająca pod które numery i na jakie adresy z listy ma być wysyłany test transmisji.

Treść wiadomości stan: opcja konfiguruje jakie informacje pojawia się w wiadomości stan wysyłanej jako test transmisji (opcje „SMS stan” i „E-mail” stan)

Liczniki: opcje określające limity połączeń wykonywanych przez moduł w ciągu jednej doby, wpisanie 0 wyłącza dany licznik.

- **Dobowy SMS:** ilość SMS-ów jaką w ciągu doby (od północy do północy) może wysłać moduł.
- **Dobowy CLIP/CALL:** ilość połączeń głosowych jaką w ciągu doby (od północy do północy) może wykonać moduł.
- **Kolejki telefonowania:** Określa, ile prób połączenia z danym numerem ma podjąć moduł w przypadku, kiedy użytkownik numeru nie reaguje, czyli nie odrzuca ani nie odbiera połączenia.

Czasy [s]:

- **Dzwonienia:** określa czas przez jaki moduł dzwoni na określony numer przy wykonaniu powiadomienia.
- **CLIP (dla testu i oddzwaniania):** określa czas trwania testu CLIP oraz czasu przez jaki moduł oddzwania do użytkownika po wybraniu opcji „Odrzucaj i oddzwon po”
- **Oczekiwanie na wysłanie SMS:** Czas przez jaki moduł próbuje wysłać wiadomość SMS.

Reakcja na połączenia przychodzące (numery z listy): Określa sposób zachowania modułu w momencie, w którym dzwoni do niego numer zapisany na liście użytkowników, jeżeli z modułem będzie usiłował się połączyć numer spoza listy połączenie zostanie automatycznie odrzucone.

- **Nie reaguj:** moduł nie podejmie żadnej akcji i będzie czekał aż użytkownik zakończy próbę połączenia.
- **Odrzucaj i oddzwon po:** moduł odrzuca połączenie, a następnie oddzwania do użytkownika po czasie ustalonym w oknie poniżej.
- **Odrzucaj po:** moduł odrzuci połączenie po czasie ustalonym w oknie obok.
- **Odbieraj po:** moduł odbierze połączenie po czasie ustalonym w oknie obok.

Sterowanie SMS:

- **Sterowanie SMS aktywne:** opcja umożliwiająca sterowanie przez komendy SMS.
- **Odeślij potwierdzenie wykonania polecenia SMS:** Odsyła potwierdzenie wykonania komendy na numer, z którego została ona nadana, w przypadku błędnej składni odsyła SMS-a „Nieznane polecenie”.
- **Sterowanie możliwe tylko dla numerów z listy:** polecenia są wykonywane tylko jeżeli zostaną odebrane z numerów będących na liście numerów.
- **prześlij nierozpoznanego SMS-a na pierwszy numer (Echo):** opcja powodująca przesyłanie wszystkich nierozpoznanych SMS-ów (czyli nie będących poprawnymi poleceniami systemu) na pierwszy numer telefonu podany w zakładce: Numery telefonów, adresy e-mail.
- **nie potwierdzaj SMS-em załączenia wyjść:** w przypadku, gdy sterowanie wyjściami odbywa się za pomocą komend SMS wówczas moduł nie odsyła potwierdzenia załączenia/zmiany stanu wyjścia w postaci SMS (powiadomienia skonfigurowane w zakładce Wyjścia nadal będą działać).

Pozostałe opcje:

- **Naciśnięcie (#DTMF) przerywa połączenie głosowe:** naciśnięcie # na klawiaturze telefonu podczas trwającego połączenia głosowego z modułem zakańcza trwające powiadomienie głosowe odtwarzane z pamięci modułu.

Jeżeli do modułu dołączony jest panel LCD-HMI istnieje możliwość skonfigurowania jego zachowania, dokonuje się tego w sekcji „Ustawienia panela LCD

35 Opcje systemowe - ustawienia ekranu LCD.


The screenshot displays the 'Ustawienia panela LCD' (LCD Panel Settings) section within a larger configuration menu. The left sidebar contains various system settings like SIM card, phone numbers, and system options. The main area is divided into several sections: 'Test transmisji' (Transmission Test) with options for test type and sending schedule; 'Maska grup numerów/e-mail' (Number/email group mask) with a grid of checkboxes; 'Treść wiadomości stan' (Status message content) with a list of checkboxes for system status, alarm, and various inputs/outputs; and 'Ustawienia panela LCD' (LCD Panel Settings) which includes 'Liczniki, czasy' (Counters, times), 'Pojęcia przychodzące, sterowanie sms' (Incoming concepts, sms control), 'Pozostałe opcje' (Other options), 'Buzzer' settings, 'Funkcje diody LED (czerwona)' (LED diode functions (red)), 'Ekran stały' (Fixed screen) with input/output selection, and 'Podświetlenie' (Backlighting) with on/off and timeout settings.

Ustawienia panela LCD:

- **Buzzer:** Sygnał dźwiękowy zamontowany w panelu LCD. Po zaznaczeniu danej opcji panel będzie sygnalizował dane zdarzenie dźwiękiem buzzera.
- **Funkcje diody LED (czerwona):** Analogicznie jak w przypadku buzzera, panel będzie sygnalizował dane zdarzenie włączeniem zamontowanej na nim czerwonej diody LED
- **Ekran stały:** Określa jaka informacja będzie wyświetlać się na ekranie głównym (czyli pokazującym się domyślnie na urządzeniu), trzy pierwsze opcje spowodują wyświetlenie się liczbowej wartości odczytanej z odpowiedniego wejścia, opcja wejścia/wyjścia binarne spowodują wyświetlenie się tablicy wejść i wyjść

•

36 tablica wejść/wyjść binarnych w LCD-HMI.

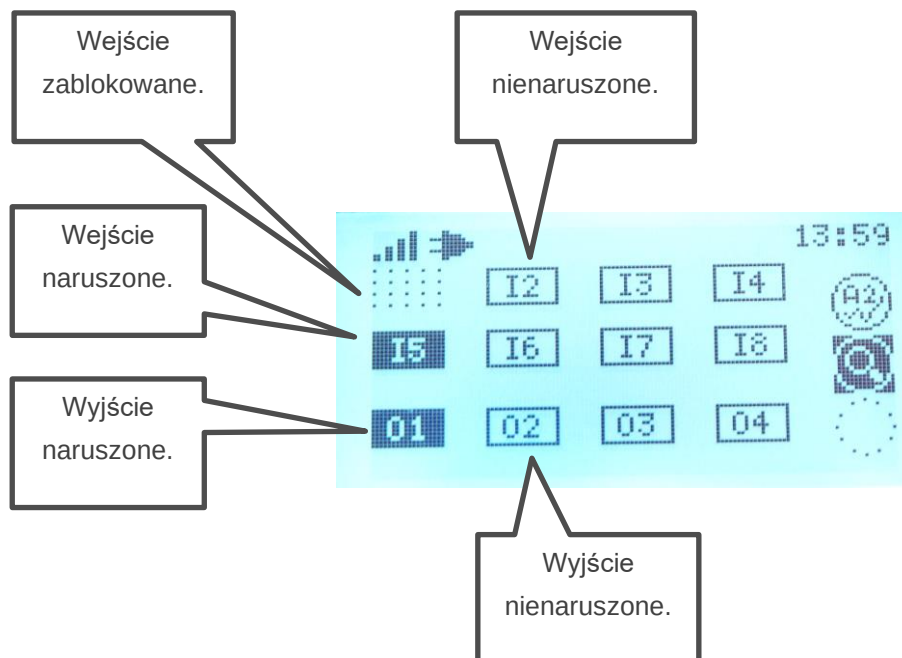

- **Podświetlenie:** Określa czas przez jaki ekran będzie się podświetlać, jeżeli zostanie ustawiona opcja „wygaś po 5 min. bezczynności” ekran ponownie podświetli się po naciśnięciu dowolnego przycisku.

Opcje pilotów.

Opcje umożliwiające przypisanie przyciskom pilota funkcji uzbrajania i rozbrajania modułu. Dodatkowo w MultiLTE-RF można wybrać grupę użytkowników której piloty są uprawnione do sterownia czuwaniem modułu.

Opcje pilotów

Uzbrajanie przycisk (A)

Rozbrajanie przycisk (B)

Uprawniona grupa

a	b	c	d	e	f	g	h	Każda
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Zakładka: Temperatura.

Moduły BasicLTE i MultiLTE-RF pozwalają na pomiar temperatury za pomocą cyfrowego czujnika temperatury z serii TSR-xx lub RHT-2, RHT-2H.

!UWAGA! Czujniki z serii RHT-2 nie będą pracować przy zasilaniu ich z magistrali czujnika temperatury do poprawnej pracy należy zasilic je ze złącza AUX i GND, dokładny sposób podłączenia zasilania jest opisany w instrukcji czujników RHT-2.

Pomiar temperatury odbywa się co ok. 30s. Dokładność pomiaru to 0,5°C.

W oparciu o pomiar temperatury można realizować funkcje LogicProcessor, wysyłać powiadomienia o zmianach parametrów temperatury oraz awarii czujnika temperatury.

37 Okno ustawień czujnika temperatury.

Ustawienia czujnika temperatury

Nazwa: Czujnik

1. Alarm gdy : Brak alarmu 66,0 [°C]

2. Alarm gdy : Brak alarmu 62,0 [°C]

3. Alarm przekroczenia gradientu 10,0 [°C/min]

4. Histereza 1,0 [°C]

5. Awaria czujnika temperatury

6. Interwał zapisu wartości do pamięci 30 [min]

7. Offset czujnika 0,0 [°C]

Powiadomienie (a)

Powiadomienie (b)

Powiadomienie alarm grad.

Powiadomienie awaria

☐ Dodaj aktualną temp. do wysyłanej wiadomości


☐ Zapisuj wartość temperatury do pamięci

☐ Mapuj wilgotność czujnika RHT-2/RHT-2H na wejście analogowe 1

- **Nazwa:** nazwa czujnika temperatury (wymagana do wyświetlania w wiadomościach SMS STAN i w aplikacji RopamBasic).
- **Alarm, gdy:** umożliwia ustawienie dwóch niezależnych progów (a i b) po przekroczeniu których (w górę lub w dół) generowane będzie powiadomienie, ponadto informacja o przekroczeniu progu jest zapisywana do historii zdarzeń, oraz jest dostępna jako flaga w Logic Procesorze.
- **Alarm gradientu:** umożliwia wygenerowanie powiadomienia w przypadku przekroczenia zadanej szybkości zmiany mierzonego parametru.

- **Histereza wejścia:** umożliwia odfiltrowanie wahań wokół wartości progowej, system ignoruje przekroczenia progu, jeżeli zmiany wartości mierzonej temperatury są mniejsze od wartości histerezy. Na przykład dla ustawień alarmu „wartość wyższa od” po przekroczeniu progu jest generowane powiadomienie, następne będzie generowane dopiero gdy mierzona wartość spadnie poniżej wartości progowej minus wartość histerezy a następnie znowu wzrośnie powyżej wartości progowej.

38 Histereza.

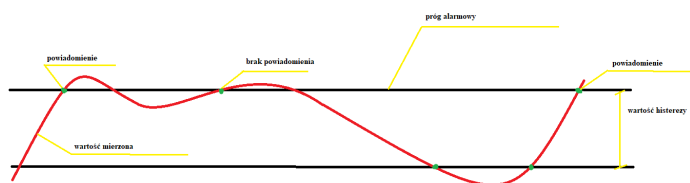

- **Awaria czujnika temperatury:** powiadomienie o awarii/uszkodzeniu czujnika temperatury wysyłane do użytkownika systemu. Możliwe opcje powiadomienia są takie same jak dla wystąpienia alarmów o przekroczeniach wartości temperatur.
- **Interwał zapisu wartości do pamięci:** odstęp czasu pomiędzy zapisami kolejnych wartości temperatury do pamięci zdarzeń w module. Minimalny czas: 1 [min], maks. czas interwału: 1440 [min]
- **Offset czujnika:** Stała wartość dodawana do odczytanej temperatury (np.: z czujnika została odczytana wartość 23°C a offset jest ustawiony na 5, a więc wyświetlaną wartością będzie $23+5=28^{\circ}\text{C}$ lub jeżeli ustawimy offset na -1 wtedy wyświetlana temperatura będzie wynosić $23+(-1)=22^{\circ}\text{C}$).
- **Dodaj aktualną temp. do wysyłanej wiadomości:** Opcja powodująca dodanie do powiadomień których wysyłanie jest konfigurowane w tej zakładce (a więc Powiadomienia (a), Powiadomienia (b), Powiadomienia alarm grad. i Powiadomienia awaria) aktualnej wartości temperatury
- **Zapisuj wartość temperatury do pamięci:** Opcja umożliwiająca zapis wartości temperatury do pamięci zdarzeń modułu co czas określony w opcji „interwał zapisu wartości do pamięci”.
!UWAGA! W niektórych starszych wersjach BasicLTE Managera opcja posiada następujący opis: „Zapisuj wartość temperatury do pamięci co 30min.” ale jeżeli jednocześnie można ustawić interwał zapisu do pamięci, wartości temperatury będą zapisywane właśnie co wybrany interwał nie zaś co 30 minut.
- **Mapuj wilgotność czujnika RHT-2/RHT-2H na wejście analogowe 1:** Automatycznie przeskalowuje wejście I7 tak, że po podłączeniu do niego wyjścia RH 10V modułu RHT-2 będzie wskazywać poziom wilgotności względnej, przy odczytywaniu wilgotności niezbędne jest zasilanie RHT-2 ze źródła o napięciu co najmniej 12V.

Dla obu progów alarmowych, alarmu przekroczenia gradientu i awarii czujnika może zostać wygenerowane powiadomienie rozesełane następnie do użytkowników. Konfiguracji powiadomień dokonujemy w odpowiednim oknie (Powiadomienie (a), Powiadomienie (b), Powiadomienie alarm grad., Powiadomienie awaria)

39 Okno edycji powiadomień.

Edycja wysyłania powiadomienia

Czujnik

Tel/e-mail	1	2	3	4	5	6	7	8
Sms do:	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Dzwoń do:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
E-mail do:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Treść sms/e-mail: temperatura

Kod TCP:

Komunikat audio:

Sms typu FLASH: ☐

Dołącz STAN: ☐

☐ Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji

Klasa wiadomości: Alarm włamaniowy

OK Cancel

W MultiLTE-RF w tabeli powiadomień zamiast numerów konkretnych użytkowników znajdą się nazwy grup użytkowników, do których będą kierowane powiadomienia.

- **Tel/e-mail** – określa numer użytkownika (grupy) z listy numerów.
- **Sms do** – zaznaczenie powoduje wysłanie do danego użytkownika (grupy) powiadomienia sms.
- **Dzwoń do** – zaznaczenie powoduje wykonanie do danego użytkownika (grupy) połączenia głosowego.
- **E-mail do** – zaznaczenie powoduje wysłanie do danego użytkownika (grupy) wiadomości e-mail.
- **Treść SMS – e-mail:** treść wiadomości wysyłanej przez SMS lub e-maila, jeżeli treść jest pusta SMS nie zostanie wysłany.
- **Kod TCP:** kod zdarzenia wysyłany do stacji monitoringu RopamRMS lub KronosNET.

- **Komunikat audio:** Wybór dostępnych komunikatów zapisanych module, należy podać numer komunikatu do odtworzenia dla danego zdarzenia. (Konfiguracja komunikatów w zakładce: "Komunikacja, testy, liczniki").
- **SMS typu FLASH:** powiadomienie o naruszeniu/powrocie z danego wejścia wyświetlane na ekranie telefonu, lecz NIE PRZECHOWYWANE W PAMIĘCI TELEFONU !
- **Dołącz STAN:** Oprócz powiadomienia w formie jednej z powyższych, moduł dołącza do wiadomości SMS ze stanem systemu z chwili wygenerowania powiadomienia.
- **Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji:** Umożliwia przesłanie do aplikacji wiadomości PUSH.

!UWAGA! Przy wyborze sposobu powiadomienia należy pamiętać, że usługa gwarantowaną przez operatora jest jedynie połączenie głosowe.

Zakładka: LogicProcessor.


Logic procesor udostępnia zaawansowane funkcje logiczne i czasowo-logiczne, np. programowane przekaźniki czasowe, możliwość stworzenia na wolnych zasobach funkcji automatyki domowej ze sterowaniem LTE.

Maksymalna wielkość skryptu LogicProcessor to 2048 bajtów.

Dostępne zasoby:

- Funkcje logiczne dla argumentów: wejść, wyjść, markerów (wartość binarna 0/1), progów temperatury, progów wejść analogowych (I7,I8), awarii, timerów, wartości binarnych,
- Funkcje czasowo-logiczne takie jak programowane przekaźniki czasowe, wyzwalanie i reset timerów (bloków),
- Cztery niezależne timery zegarowe (format roczny, miesięczny dzienny i tygodniowy).

40 Okno kreatora logiki.

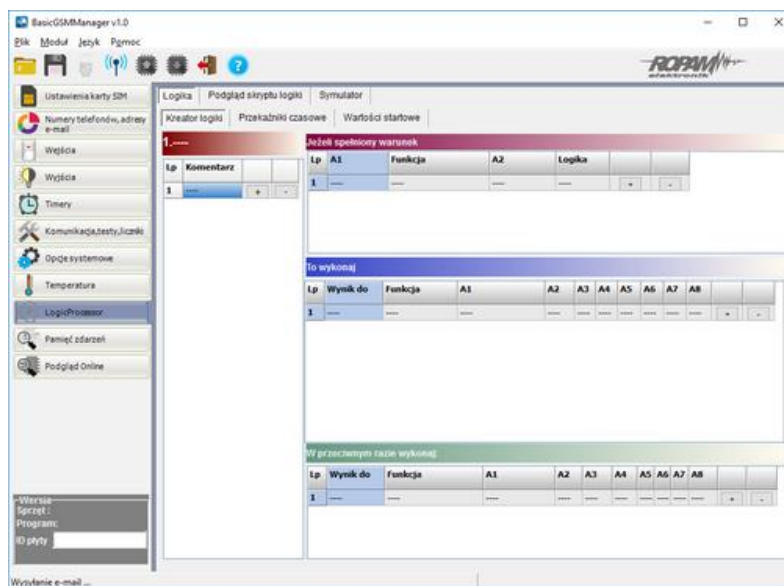


UWAGA! Funkcje wykonywane są w pętli. Fizyczne wyjścia używane w LogicProcessor nie powinny być wyzwalane innymi zdarzeniami niż LP, gdyż będą nadpisywane funkcjami logicznymi. Wszystkie funkcje logiczne i czasowe dla wyjść fizycznych muszą być zrealizowane w LogicProcessor, wynik funkcji nie jest traktowany jak wyzwalanie wyjścia. Wyniki do wyjść fizycznych przypisywane są na końcu pętli jako włączenie lub wyłączenie wyjścia przez osobną funkcję seto().

Skrypt logiki można stworzyć w oparciu o dostępny kreator logiki lub napisać ręcznie, Logic procesor korzysta z języka skryptowego C.

Funkcje logiczne.

Funkcje logiczne interpretują użyte argumenty oraz warunek logiczny a wynik zapisują zmiennej.

Pojedyncza funkcja logiczna może posiadać maksymalnie 20 argumentów oraz jeden warunek logiczny, wynik jest zapisywany do osobnej zmiennej

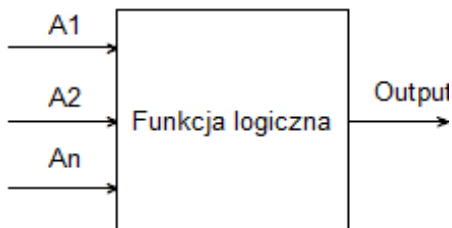

Zmienne, flagi systemowe i funkcje.

Poniżej znajduje się lista zmiennych i operatorów używanych przez logic processor.

Istnieją różnice w używaniu operatorów w przypadku tworzenia skryptu za pomocą kreatora i ręcznie, w poniższych tabelach zasadniczo opis dotyczy używania operatorów w kreatorze logiki w przypadku ręcznego pisanie skryptu operatory które należą do języka C zachowują się zgodnie z zasadami panującymi w C, ponad to w kreatorze istnieją dwa „operatory” nie mające bezpośredniego odpowiednika w C służą do wykrywania zbocza narastającego „_|” i opadającego „|-”.

Na poniższej liście przyjęto nazwy zmiennych używane przez kreator logiki, przy pisaniu skryptu samodzielnie nazwy zmiennych w zasadzie mogą być dowolne w ramach nazw dopuszczanych przez C jednak trzymanie się przyjętego schematu nazewnictwa upraszcza późniejszą analizę skryptu.

Zmienne używane przez kreator logiki.

Tabela zawiera listę zmiennych zdefiniowanych w kreatorze logiki wraz z ich opisem.

Argumenty		
Symbol	Opis	Wartości logiczne
I1÷I8	stan wejść, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1, obiekt typu Binary Input	0= wejście nienaruszone 1= wejście naruszone
O1÷O4	stan wyjść fizycznych, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= wyjście nieaktywne 1= wyjście aktywne
M1÷M16	wartość markerów, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= marker wartość 0 1= marker wartość 1
L1÷L8	liczniki wartości całkowitych, 8 niezależnych liczników	-2 147 483 648 ÷ 2 147 483 647
tk1÷tk4	wskaźniki timerów/kalendarzy, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1= timer załączony (ON->OFF) 0= timer wyłączony (OFF->ON).
tla	Wskaźnik przekroczenia temperatury w dół dla progu a (temperatura niższa niż).	1 = temp. < L 0 = temp > (L+histereza)
tha	Wskaźnik przekroczenia temperatury w górę dla progu a (temperatura wyższa niż).	1 = temp. > H 0 = temp < (H-histereza)
tlb	Wskaźnik przekroczenia temperatury w dół dla progu b (temperatura niższa niż).	1 = temp. < L 0 = temp > (L+histereza)
thb	Wskaźnik przekroczenia temperatury w górę dla progu b (temperatura wyższa niż).	1 = temp. > H 0 = temp < (H-histereza)
ft	wskaźnik awarii czujnika temp., przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= brak awarii 1= awaria czujnika temp.

tv	wartość temperatury z czujnika T1, interwał pomiaru co 30s, wartość [°C], liczba ze znakiem	
aia1÷aia2	wskaźnik binarny progu A napięcia z wejścia analogowego AI (I7 lub I8) [mV] lub [mA]	stan binarny 0 lub 1
aib1÷aib2	wskaźnik binarny progu B napięcia z wejścia analogowego AI (I7 lub I8) [mV] lub [mA]	stan binarny 0 lub 1
aiv1÷aiv2	wartość napięcia wejścia analogowego AI [mV] (I7,I8)	Zakresy wartości: 0-10000[mV] lub 4-20[mA]
ac	wskaźnik awarii napięcia podstawowego zasilania (AC), przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= napięcie podstawowe obecne 1= napięcie podstawowe nieobecne
bf	wskaźnik awarii akumulatora zasilania awaryjnego, status pobierany z zasilacza nadzorowanego, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= brak awarii 1= awaria akumulatora
log	wskaźnik zalogowania modemu do sieci LTE, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= modem niezalogowany do sieci LTE 1= modem zalogowany do sieci LTE
jmg	wskaźnik zagłuszania sieci LTE (jamming), przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= brak zagłuszania LTE 1= zagłuszanie sieci LTE
as	wskaźnik czuwania pełnego w systemie, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= brak czuwania pełnego (dozoru) 1= czuwanie pełne (dozór)
al	wskaźnik alarmu w systemie, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= brak alarmu 1= stan alarmu
sec	czas pracy modułu [s] od czasu restartu, dokładność 1%	sec= xx
uzv	wartość napięcia zasilania centrali DC [mV]	xxxx (np.: 13800[mV])

nlv	poziom sieci LTE 1-4, tzw. 'kreski'	1÷4
fcd	kod awarii xx (patrz SMS STAN)	00= brak awarii xx= awaria
0	wartość binarna 0, obiekt typu Binary Value	0 - opis wyniku w tabeli "Funkcja logiczna"
1	wartość binarna 1, obiekt typu Binary Value	1 - opis wyniku w tabeli "Funkcja logiczna"

Wynik (Output)		
Symbol	Opis	Wartości logiczne
O1÷O4	stan wyjść fizycznych, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1, obiekt typu Binary Output	0= wyjście nieaktywne 1= wyjście aktywne
M1÷M16	wartość markerów, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1, obiekt typu Binary Value	0= marker wartość 0 1= marker wartość 1
L1÷L8	liczniki wartości całkowitych, 8 niezależnych liczników	-2 147 483 648 ÷ 2 147 483 647

Zmienne, flagi systemowe i funkcje.

Poniżej znajduje się lista zmiennych i operatorów używanych przez logic procesor.

Istnieją różnice w używaniu operatorów w przypadku tworzenia skryptu za pomocą kreatora i ręcznie, w poniższych tabelach zasadniczo opis dotyczy używania operatorów w kreatorze logiki w przypadku ręcznego pisania skryptu operatory które należą do języka C zachowują się zgodnie z zasadami panującymi w C, ponad to w kreatorze istnieją dwa „operatory” nie mające bezpośredniego odpowiednika w C służą do wykrywania zbocza narastającego „_” i opadającego „|-”.

Na poniższej liście przyjęto nazwy zmiennych używane przez kreator logiki i Diagram editor, przy pisaniu skryptu samodzielnie nazwy zmiennych w zasadzie mogą być dowolne w ramach nazw dopuszczanych przez C jednak trzymanie się przyjętego schematu nazewnictwa upraszcza późniejszą analizę skryptu.

Zmienne używane przez kreator logiki i diagram editor.

Tabela zawiera listę zmiennych zdefiniowanych w kreatorze logiki i diagram editorze wraz z ich opisem.

Symbol:	Opis:	Wartości:	Funkcje obsługujące:
I1÷I32	stan wejść, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= wejście nienaruszone 1= wejście naruszone	geti(x) – zwraca stan wejścia o numerze x.
O1÷O24	stan wyjść fizycznych, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= wyjście nieaktywne 1= wyjście aktywne	geto(x) zwraca stan wyjścia o numerze x. setto(x,y) ustawia stan wyjścia x na wartość y.
t1v÷t2v	wartość temperatury z czujników T1-T8, interwał pomiaru co 60s, wartość [°C], liczba całkowita ze znakiem	Wartość w stopniach.	gett(x) zwraca wartość temperatury z czujnika nr x.
hv1÷hv2	Wartość pobrana z odpowiednich czujników wilgotności wyrażona w procentach, odczyt z czujników następuje co ok. 60s.	0÷99%	geth(x) zwraca wartość wilgotności z czujnika nr x.
AI1	Wartość odczytana z wejścia analogowego	0÷10000[mV] lub 4÷20[mA]	getai(1)

Zmienne których nazwy są jednocześnie parametrami funkcji.

w tym wypadku aby pobrać wartość do zmiennej należy użyć konstrukcji `VN=getenv(„VN”)`, gdzie VN jest nazwą zmiennej i odpowiednim parametrem funkcji, tak więc aby pobrać wartość natężenia prądu na wyjściu PSR-ECO-5012 należy napisać: `uzi=getenv(„uzi”)`;, podobnie jak w przypadku pokazanym w poprzedniej tabeli nazwa zmiennej (czyli ciąg znaków z lewej strony znaku równości) może być dowolna, ale trzymanie się zaproponowanej konwencji zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i zwiększa czytelność skryptu podczas ewentualnej analizy.

Nazwa	Opis	Przyjmowane wartości
tk1÷tk4	wskaźniki timerów/kalendarzy, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1= timer załączony (ON->OFF) 0= timer wyłączony (OFF->ON).
ac	wskaźnik awarii napięcia podstawowego zasilania (AC), przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= napięcie podstawowe obecne 1= napięcie podstawowe nieobecne
bf	wskaźnik awarii akumulatora zasilania awaryjnego, status pobierany z zasilacza nadzorowanego, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= brak awarii 1= awaria akumulatora
uzv	wartość napięcie zasilania centrali DC [mV]	Odczytane napięcie zasilania wyrażone w miliwoltach.
uzi	wartość prądu na wyjściu zasilacza PSR-ECO [mA]	Odczytane natężenie przepływu prądu wyrażone w miliamperach.
log	wskaźnik zalogowania modemu do sieci komórkowej, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0=modem niezalogowany do sieci. 1= modem zalogowany do sieci.
jmg	wskaźnik zagłuszania sieci komórkowej (jamming), przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= brak zagłuszania. 1= zagłuszanie sieci.
nlv	poziom sieci GSM 1-4, tzw. „kreski”	1÷4
tha1÷tha2	wskaźnik temperatury dla progu A jeżeli wybrany tryb H, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1 = temp. > H 0 = temp < (H-histereza)
tla1÷tla2	wskaźnik temperatury dla progu A jeżeli wybrany tryb L, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1 = temp. < L 0 = temp > (L+histereza)
thb1÷thb2	wskaźnik temperatury dla progu B jeżeli wybrany tryb H, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1 = temp. > H 0 = temp < (H-histereza)
tlb1÷tlb2	wskaźnik temperatury dla progu B jeżeli wybrany tryb L, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1 = temp. < L 0 = temp > (L+histereza)
ft1÷ft2	wskaźnik awarii czujnika temp., przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= brak awarii 1= awaria czujnika temp.
aia	Przekroczenie progu alarmowego a wejścia analogowego.	1 = (ail < L) 0 = [ail > (L+histereza)]
aib	Przekroczenie progu alarmowego b wejścia analogowego.	1 = (aih > H) 0 = [aih< (H-histereza)]

M1÷M16	wartość markerów, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0 ÷ 1
L1÷L8	liczniki wartości całkowitych, 8 niezależnych liczników	-2 147 483 648 ÷ 2 147 483 647
as1÷as2	wskaźnik czuwania pełnego w systemie dla danej strefy, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0 = brak czuwania pełnego. 1 = czuwanie pełne.
an1÷an2	wskaźnik czuwania nocnego w systemie dla danej strefy, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1.	0= brak czuwania nocnego. 1= czuwanie nocne.
al1÷al2	wskaźnik alarmu w danej strefie, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= brak alarmu 1= stan alarmu
ta1÷ta2	wskaźnik sabotażu w danej strefie, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= brak sabotażu 1= stan sabotażu
fn1÷fn4	stan wyjść przekaźnikowych w panelach dotykowych o adresach TP1-TP4, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1.	0= wyjście nieaktywne 1= wyjście aktywne
uid	ID numer kodu użytkownika 1-32 wprowadzony w panelu,	1÷32
abf	wskaźnik niskiego napięcia dowolnego zarejestrowanego urządzenia radiowego w systemie: Aero, RF-4, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= brak awarii 1= awaria baterii w urządzeniu RF
alf	wskaźnik utraty połączenia bezprzewodowego w systemie Aero, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= łączność bezprzewodowa Aero 1= brak połączenia Aero
sec	czas pracy centrali [s] od czasu restartu, dokładność 1%	sec= xx
fcd	kod awarii xx (patrz SMS STAN)	00= brak awarii xx= awaria
kb1÷kb5	numer aktywnego kanału pilota (modułu RF-4, Keyfob-Aero), przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= kanał pilota (przycisk) nieaktywne 1= kanał pilota (przycisk) aktywny (nadaje)
kfi	numer ostatnio użytego pilota (RF-4, Keyfob-Aero)	1÷62
ctr	stan połączenia ze stacją monitoringu MSR-1	"0" - brak połączenia "1" - połączenie aktywne
tr1	wskaźnik załączenia termostatu	
rd1÷rd2	wskaźnik gotowości strefy 1 1= strefa gotowa (brak naruszonych wejść)	

Funkcje logiczne

Logic procesor realizuje również funkcje logiczne, czyli takie które jako wynik zwracają jedną z dwóch wartości „PRAWDA” lub „FAŁSZ” przy czym „PRAWDA” oznaczana jest liczbą 1 zaś „FAŁSZ” liczbą 0.

Nawa	Opis	Tabela prawdy i uwagi		
AND A1&A2	iloczyn logiczny: A1÷A8 jest to układ logiczny, który spełnia następujące funkcje: na wyjściu pojawia się sygnał '1' wtedy i tylko wtedy, kiedy wszystkie sygnały wejściowe posiadają wartość logiczną '1', wartość wyrażenia jest wpisywana do pola „Wynik do:”.	A1	An	Wynik
		1	1	1
		1	0	0
		0	1	0
		0	0	0
OR A1 A2	suma logiczna: A1÷A8 jest to układ sumy logicznej, który daje na wyjściu sygnał '1', jeżeli tę wartość ma co najmniej jeden z sygnałów. Oznacza to, że '0' pojawia się wtedy i tylko wtedy, kiedy oba sygnały są wartości '0', wartość wyrażenia jest wpisywana do pola „Wynik do:”.	A1	An	Wynik
		1	1	1
		1	0	1
		0	1	1
		0	0	0
NAND !(A1&A2)	zanegowany iloczyn logiczny (NOT AND): A1÷A8 jest to układ sumy logicznej, który daje na wyjściu sygnał '1', jeżeli tę wartość ma n-1 sygnałów wejściowych. Oznacza to, że '0' pojawia się wtedy i tylko wtedy, kiedy wszystkie sygnały są wartości '1', wartość wyrażenia jest wpisywana do pola „Wynik do:”.	A1	An	Wynik
		1	1	0
		1	0	1
		0	1	1
		0	0	1
NOR !(A1 A2)	zanegowana suma logiczna (NOT OR); A1÷A8 jest to układ logiczny, który spełnia następujące funkcje: na wyjściu pojawia się sygnał '1' wtedy i tylko wtedy, kiedy wszystkie n sygnały wejściowe posiadają wartość logiczną '0', wartość wyrażenia jest wpisywana do pola „Wynik do:”.	A1	An	Wynik
		1	1	0
		1	0	0
		0	1	0
		0	0	1
XOR A1^A2	alternatywa wykluczająca: A1÷A8 jest to układ, na którego wyjściu pojawia się sygnał '1', wtedy i tylko wtedy, gdy jeden z sygnałów wejściowych będzie miał '1'. W przypadku gdy sygnały są równe '0' lub więcej niż jeden ma wartość '1' na wyjściu sygnał będzie równy '0', wartość wyrażenia jest wpisywana do pola „Wynik do:”.	A1	An	Wynik
		1	1	0
		1	0	1
		0	1	1
		0	0	0

NOT !A1	negacja: A1 jest to układ, na którego wyjściu pojawia się sygnał '1', wtedy i tylko wtedy, gdy wejście ma sygnał '0', jeżeli na wejściu pojawi się '1' to wyjście ma '0', wartość wyrażenia jest wpisywana do pola „Wynik do:”.			
		A1	Wynik	
		1	0	
0	1			
==	zwraca prawdę, jeżeli oba argumenty mają identyczną wartość.	równość		
!=	zwraca prawdę, jeżeli oba argumenty mają różne wartości	nierówność		
>	zwraca prawdę, jeżeli lewy argument ma większą wartość od prawego	większe niż		
<	zwraca prawdę, jeżeli lewy argument ma mniejszą wartość od prawego	mniejsze niż		
>=	zwraca prawdę, jeżeli lewy argument ma większą lub równą wartość prawemu	większe lub równe		
<=	zwraca prawdę, jeżeli lewy argument ma mniejszą lub równą wartość prawemu	mniejsze lub równe		
=	przypisanie; A1 przypisuje lewemu argumentowi wartość prawego (wynika z tego, że operacja O1=1 spowoduje wpisanie do zmiennej O1 wartości 1, natomiast próba przypisania 1=O1 zaowocuje błędem, ponieważ nastąpi próba wpisania do jedyńki wartości zmiennej)			
-- 	zbocze opadające: A1 jest to układ, który wygeneruje na wyjściu '1' wtedy i tylko wtedy, gdy wejście zmienia stan '1' na '0'	A1 obecne	A1 poprzednie	Wynik
		1	1	0
		1	0	1
		0	1	0
		0	0	0
_ 	zbocze narastające: A1 jest to układ, który wygeneruje na wyjściu '1' wtedy i tylko wtedy, gdy wejście zmienia stan '0' na '1'	A1 obecne	A1 poprzednie	Wynik
		1	1	0
		1	0	0
		0	1	1
		0	0	0

Funkcje arytmetyczne

Logic procesor realizuje cztery podstawowe działania arytmetyczne to jest: dodawanie odejmowanie mnożenie i dzielenie, ponieważ LP operuje tylko na liczbach całkowitych wynikiem dzielenia będzie część całkowita liczby. Ponadto istnieje osobny operator zwracający resztę z dzielenia dwóch liczb.

Symbol	Opis
+	dodawanie: Wynik do i A1 funkcja dodaje argumenty i wpisuje wynik do lewego argumentu (wynika z tego, że lewy argument musi być zmienną).
-	odejmowanie: Wynik do i A1 funkcja odejmuje od lewego argumentu prawy i wpisuje wynik do lewego argumentu (wynika z tego, że lewy argument musi być zmienną).
/	dzielenie: Wynik do i A1 funkcja dzieli lewy argument przez prawy i wpisuje część całkowitą wyniku do lewego argumentu (wynika z tego, że lewy argument musi być zmienną).
*	mnożenie: Wynik do i A1 funkcja mnoży dwa argumenty i wpisuje wynik do lewego argumentu (wynika z tego, że lewy argument musi być zmienną).
%	reszta z dzielenia dwóch liczb całkowitych (modulo): Wynik do i A1 funkcja zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb całkowitych i wpisuje wynik do lewego argumentu (wynika z tego, że lewy argument musi być zmienną).

Pozostałe


Symbol	Opis	Tabela prawdy i przykłady
WAIT	czekaj: A1 funkcja zatrzymuje pętlę na czas argumentu [ms] lub podanej wartości	WAIT(2000) – Spowoduje wstrzymanie wykonania skryptu na 2000 ms, czyli na 2s.
SMS	wyślij SMS: A1÷A2 funkcja generuje SMS pod wskazane numery jako argument A1 można podać tekst i numery telefonu w formie '\$1,2,3,4,5,6,7,8' a argument A2 inny argument systemowy np. temperatura, funkcja połączy A1 i A2	SMS(„Alarm \$1,3”) Spowoduje to wysłanie SMS-a o treści alarm pod numery 1 i 3 z listy użytkowników.
ARM	Funkcja włącza czuwanie modułu	ARM()
DISARM	Funkcja rozbraja moduł	DISARM()

Przełączniki czasowe

Są to funkcje, które umożliwiają czasowe sterowanie wyjściem, większość jako wartości wejściowe posiada


- Trigger, czyli sygnał wyzwalający, powodujący uruchomienie przełącznika.
- T, czyli czas używany do działania (w zależności od rodzaju przełącznika może to być czas zadziałania wejścia lub czas opóźnienia załączenia itp.)
- Reset, czyli sygnał wyłączający który powoduje wyłączenia przełącznika.


W zależności od kombinacji wybranego rodzaju przełącznika i tych trzech sygnałów wejściowych na wyjściu przełącznika pojawia się odpowiedni stan, który może zostać przepisany np. na wyjście modułu.

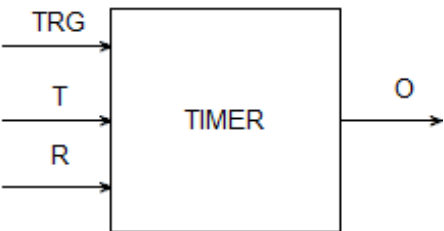



Poniżej znajdują się tabele z graficznym przedstawieniem działania wyjścia w zależności od rodzaju przełącznika i stanu jego wejść.

Symbol	Parametr	Opis
TRG	Trigger	sygnał wyzwalający
T	Czas	czas timera, funkcji
R	Reset	sygnał resetujący
O	Output	wyjście funkcji
TIMER	Typ timera	typ funkcji czasowo/licznikowej

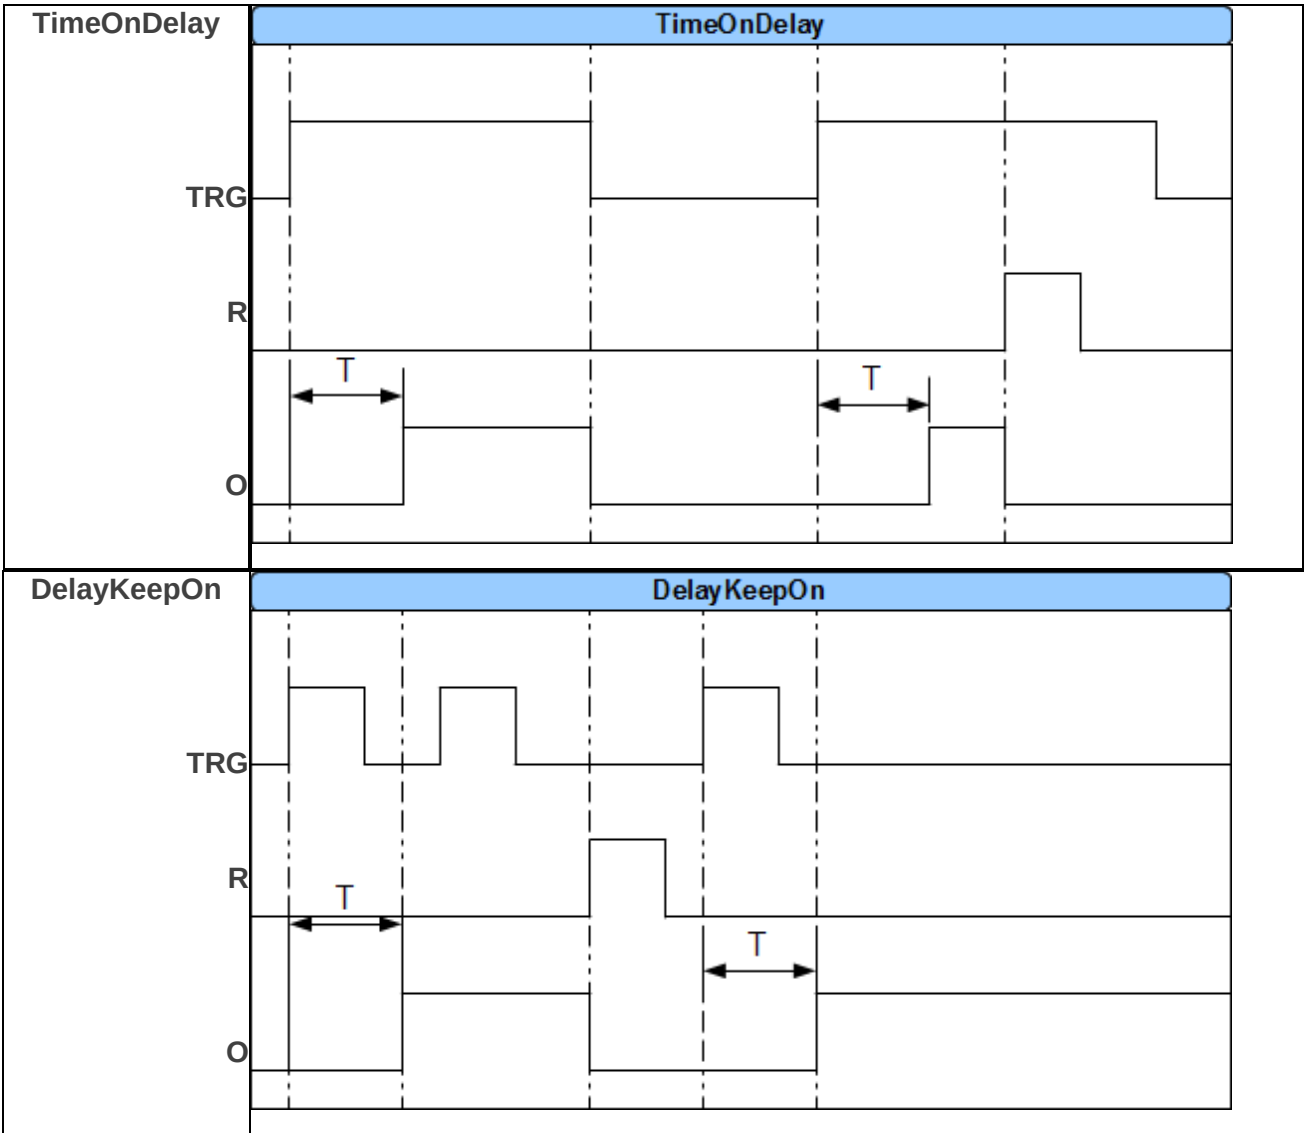

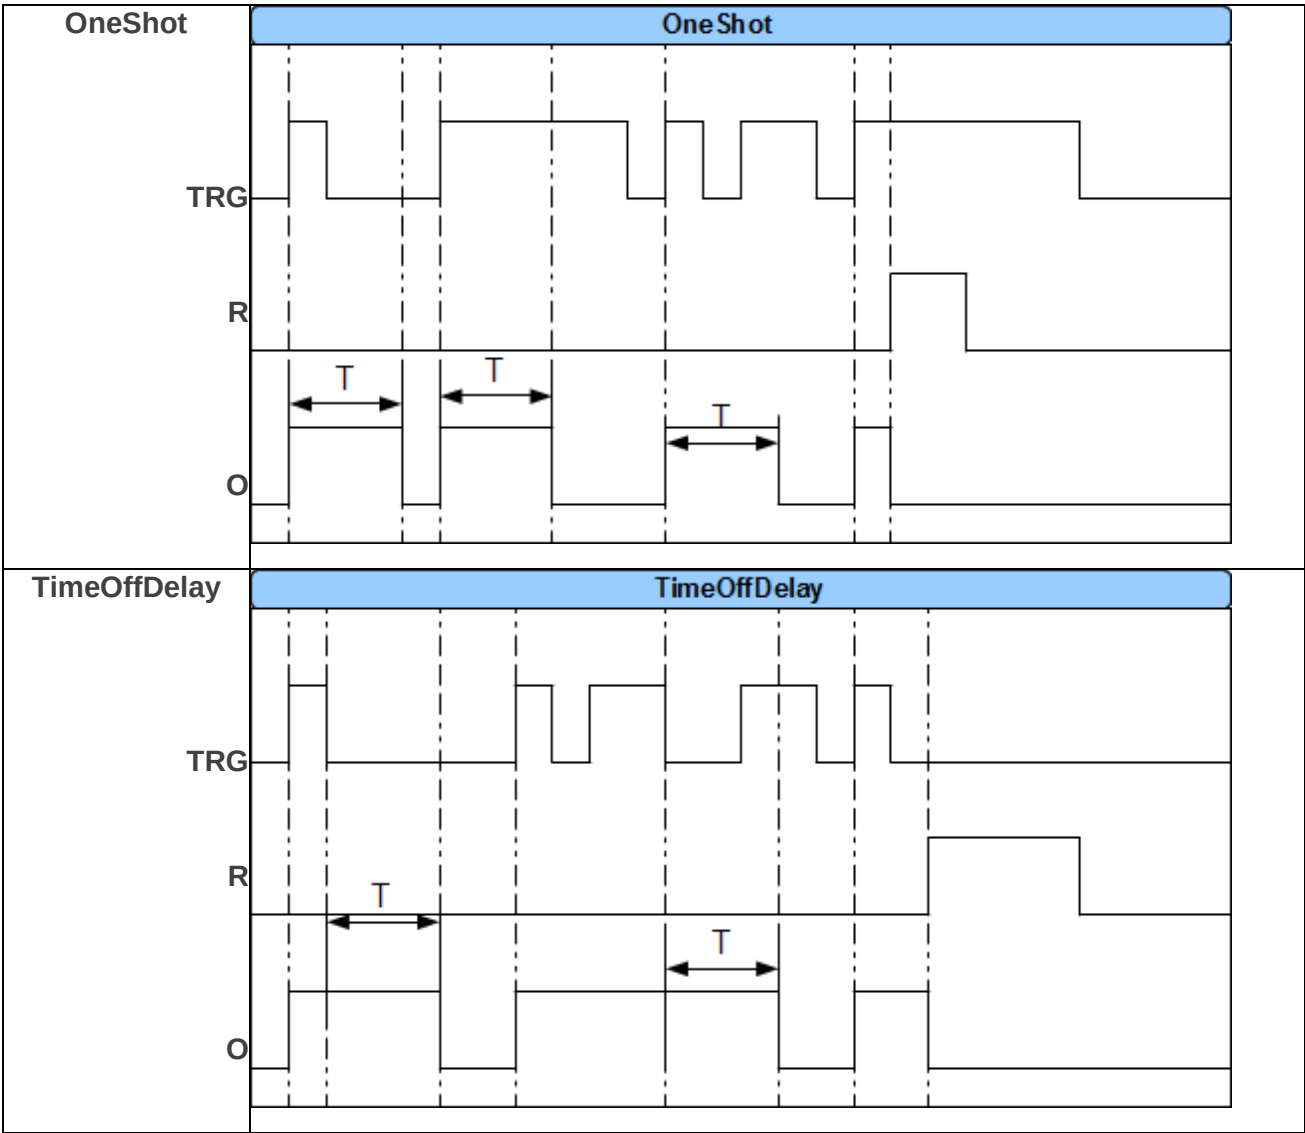

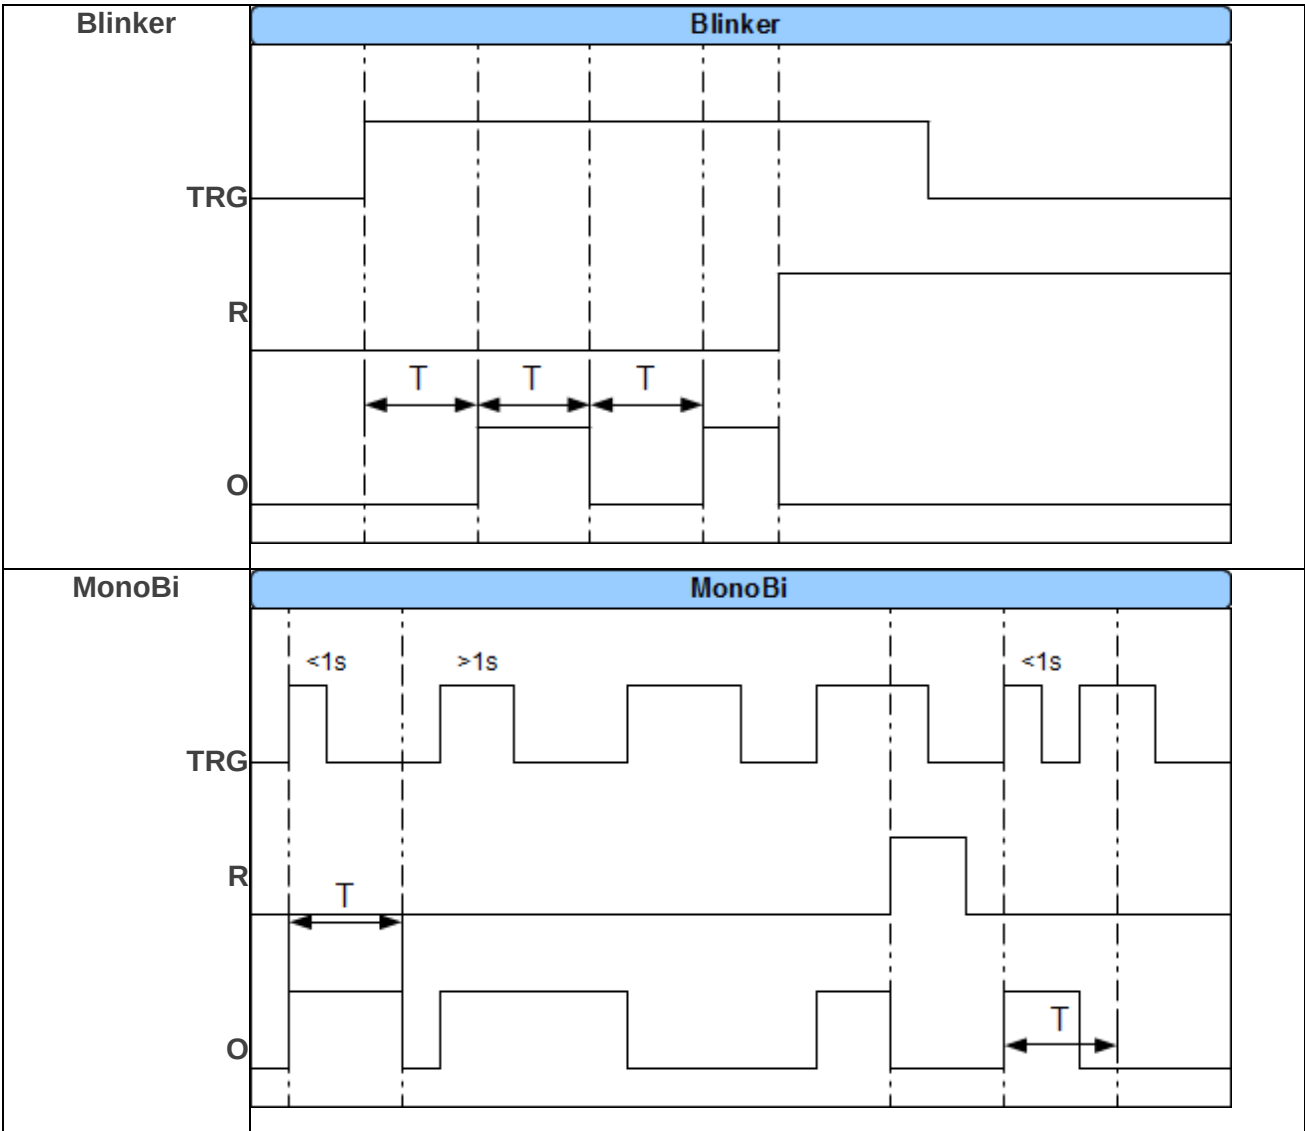

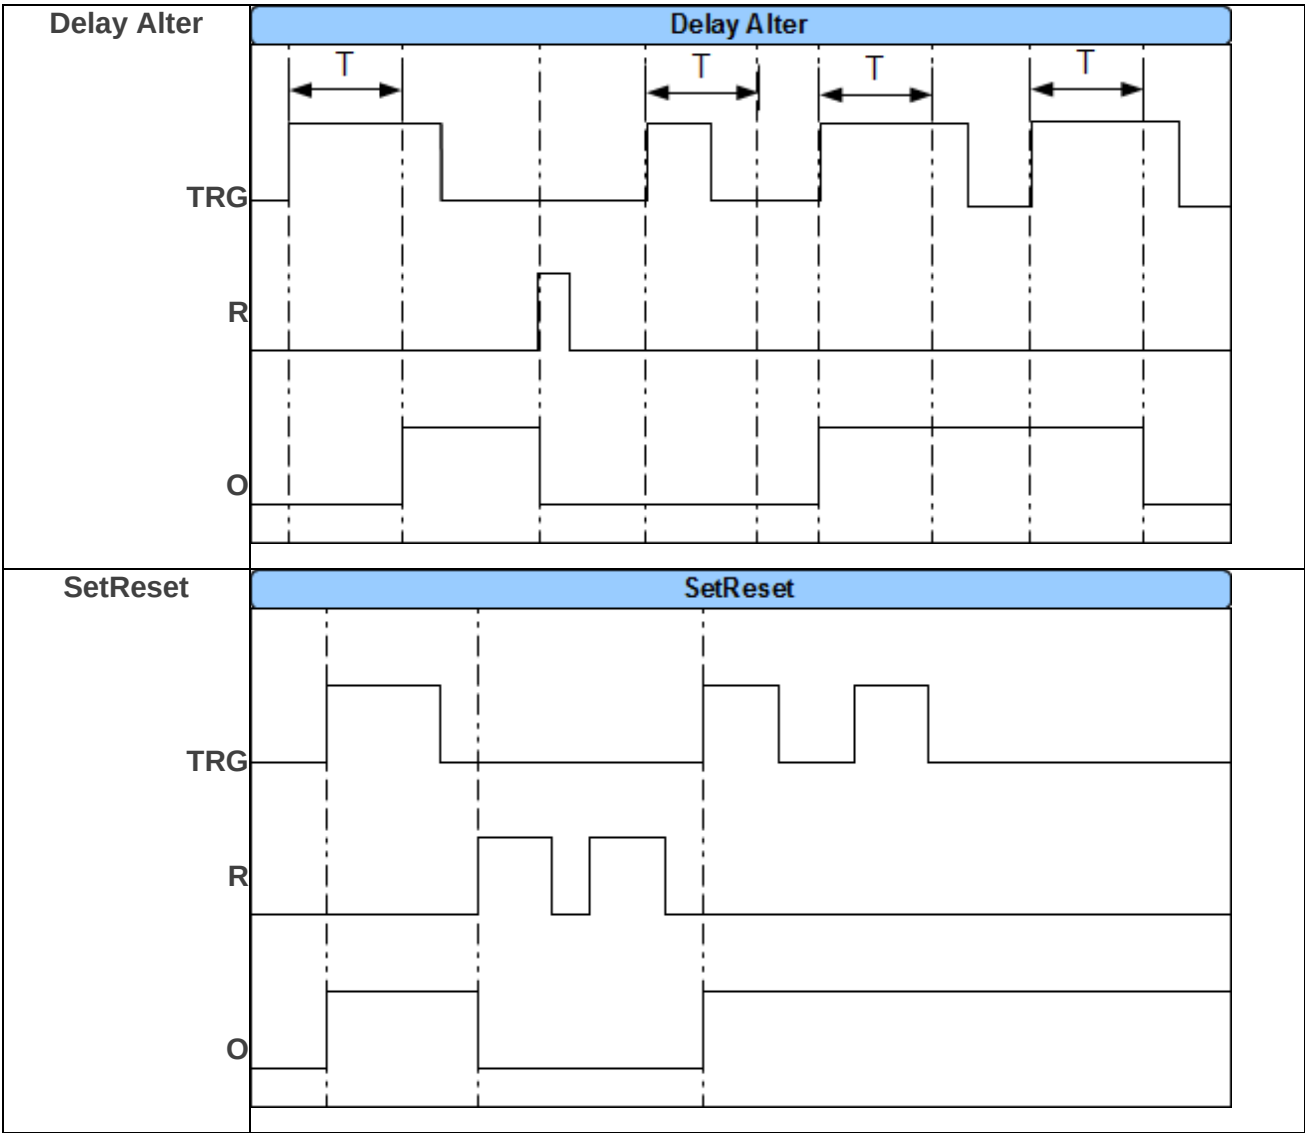

Przykład:

Sterowanie światłem z czujki ruchu PIR w wyznaczonych godzinach.

Detekcja ruchu z czujki PIR uruchamia na 30s oświetlenie. Funkcja działa w godzinach od 21:00 do 6:00

Użyte zasoby:

- wejście I1 - czujka ruchu
- wyjście O4 - steruje przełącznikiem wykonawczym RM85 załączającym oświetlenie (<https://ropam.com.pl/product/rm85-12v-1p/>)
- timer kalendarzowy T1 działający w trybie dziennym
- przełącznik czasowy PONS

Ustawienia timera (wyznacza godziny, gdy naruszenie czujki spowoduje załączenie światła):

Timer1	Timer2	Timer3	Timer4					
Lp	Stan	Rok	Miesiąc	Dzień	Czas	Dzień tyg.		
1	1 ON				21:00:00		+	-
2	0 OFF				06:00:00		+	-

Kreator logiki:

Logika	Podgląd skryptu logiki	Symulator
Kreator logiki	Przełączniki czasowe	Wartości startowe
1.Lampa		
Lp	Komentarz	
1	Lampa	
Jeżeli spełniony warunek		
Lp	A1	Funkcja
1	Zawsze	
To wykonaj		
Lp	Wynik do	Funkcja
1	M1	AND

Ustawienia przełącznika czasowego generującego impuls o zadanym czasie (PONS program one shot):

Logika

Podgląd skryptu logiki

Symulator

Kreator logiki

Przełączniki czasowe

Wartości startowe

Lp	Rodzaj przełącznika	Trigger(T)	Reset(R)	Wyjście (O)	Czas[s]		
1	pons [Program One Shot]	M1	0	O4	30	+	-

Ustawienie wyjścia:

Ustawienia wyjścia

Nazwa	Ośw. zewn.
Polaryzacja	NO
Działanie	MONO
Czas załączenia [s]	300
Treść smsa załączającego On	
Treść smsa wyłączającego Off	
Wymagaj kodu dla sterowania sms	☒
Kod DTMF załączający On	
Kod DTMF wyłączający Off	
Potwierdzaj smsem sterowanie CLIP	☐

Załączane przez

☐ SMS	☒ Logic processor
☐ Dzwonek CLIP	☐ Awaria zbiorcza
☐ Kod DTMF	☐ Brak AC
☐ Aplikacja mobilna	☐ Timer 1
☐ Alarm	☐ Timer 2
☐ Wskaźnik czuwania	☐ Timer 3
☐ Uzbrojenie CA impuls	☐ Timer 4
☐ Rozbrojenie CA impuls	
☐ Uzbrojenie/Rozbrojenie CA impuls	

Opis działania:

Ustawiana jest zmienna M1, przyjmuje ona wartość 1 tylko wtedy, gdy uruchomi się timer 1 (zmienna tk1=1) oraz zostanie naruszone wejście (zmienna I1=1). Zmienna M1 wyzwała przełącznik czasowy PONS na okres 30s. Przełącznik jako wyjście ma wskazane O4 (podaje GND w momencie załączenia) które sterując przełącznikiem wykonawczym załączy światło. Cewkę sterującą przełącznika RM85 należy podłączyć do wyjścia AUX oraz wyjścia O4.

Wygenerowany skrypt:

```
int l1;  
int M1;  
int O4;  
int tk1;  
main(){  
  gbenv();  
  while(1){  
    gbenv();  
    l1=geti(1);  
    O4=geto(4);  
    M1=tk1&l1;  
    O4=pons(0,M1,0,30);  
    seto(4,O4);  
  };  
};
```

Zakładka: Pamięć zdarzeń.

Zastosowany w urządzeniu zegar czasu rzeczywistego pozwala na zapis w pamięci zdarzeń modułu naruszeń wejść, funkcji, testów itp. Pamięć mieści 1024 zdarzenia zaistniałe w ostatnim czasie, po wypełnieniu jest nadpisywana, przy czym kasowane są najstarsze informacje. Zegar jest podtrzymywany bateryjnie (kilka sekund) w przypadku całkowitego zaniku zasilania.


41 Okno Pamięci zdarzeń.

ID	Data i czas	Zdarzenie	Źródło	Dodatkowe informacje
407	Nieustawiony czas	Restart modułu	Załączenie zasilania	
408	Nieustawiony czas	Powrót linii	Linia numer: 8	
409	Nieustawiony czas	Restart modułu	Załączenie zasilania	
410	Nieustawiony czas	Powrót linii	Linia numer: 8	
411	2020.09.11 10:14:05	Programowanie	lokalne	
412	2020.09.11 10:17:20	Brak zasilania AC	Brak	
413	2020.09.11 10:17:53	Niski poziom sieci	poziom 4 dbm	
414	Nieustawiony czas	Restart modułu	Załączenie zasilania	
415	Nieustawiony czas	Powrót linii	Linia numer: 8	
416	Nieustawiony czas	Naruszenie linii info	Linia numer: 7	
417	2020.09.17 10:27:53	Brak zasilania AC	Brak	
418	2020.09.17 10:29:58	Niski poziom sieci	poziom 3 dbm	
419	Nieustawiony czas	Restart modułu	Załączenie zasilania	
420	Nieustawiony czas	Powrót linii	Linia numer: 8	
421	Nieustawiony czas	Naruszenie linii info	Linia numer: 7	
422	Nieustawiony czas	Programowanie	lokalne	
423	2020.09.22 11:50:40	Programowanie	lokalne	
424	2020.09.22 11:55:01	Brak zasilania AC	Brak	
425	2020.09.22 11:56:15	Inicjacja sms zdalnego programowania		
426	2020.09.22 11:56:20	Nawiązano połączenie serwisowe z serwerem		
427	2020.09.22 11:56:27	Programowanie	zdalne przez GPRS	
428	2020.09.22 11:58:24	Koniec połączenia serwisowego		
429	2020.09.22 11:58:24	Restart modułu	Software reset	
430	2020.09.22 11:58:25	Powrót linii	Linia numer: 7	

Istnieje możliwość eksportu zdarzeń do pliku csv, w tym celu należy odczytać zdarzenia z modułu a następnie kliknąć na przycisk „Zapisz zdarzenia do pliku”.

Zakładka: Online.

Zakładka Podgląd Online pozwala na bieżąco w pełni kontrolować stan modułu i jego funkcje. Tryb podglądu online nie wyłącza pełnej funkcjonalności BasicLTE. System pracuje tak samo jak w trybie standardowym (wysyła SMS z wejść, steruje wyjściami, itp.).

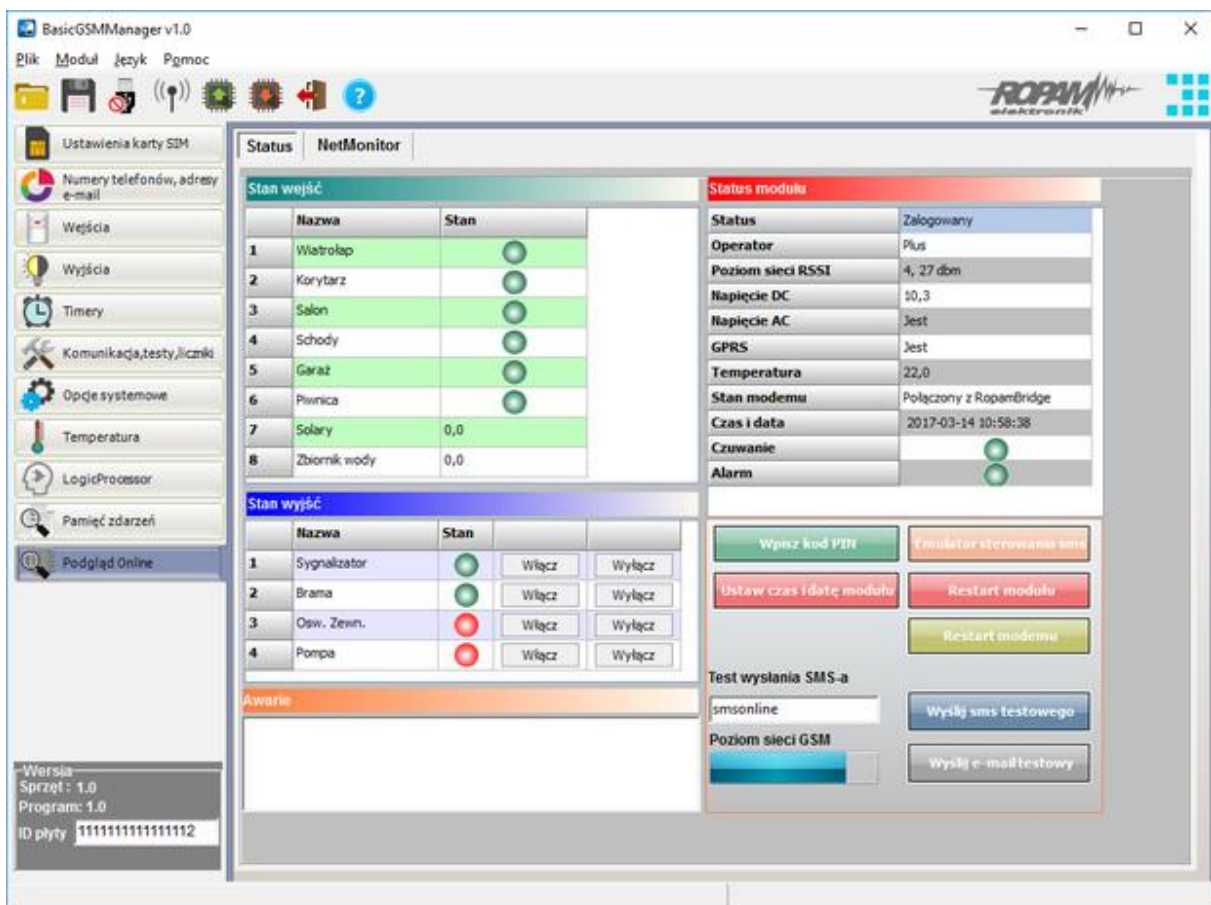42 Okno Podgląd Online.

Stan Wejść: sygnalizacja stanu poszczególnych wejść, stan wejść binarnych jest opisany kontrolką, która zmienia kolor w zależności od stanu wejścia:



- CZERWONY – wejście naruszone.
- ZIELONY- wejście nienaruszone.
- SZARY – wejście zablokowane.

Wejścia I7 oraz I8 wyświetlają stan zgodnie z ich konfiguracją, tj.: jeśli są skonfigurowane jako wejścia binarne to obok wejść pojawiają się kontrolki, jeśli wejścia I7 lub I8 są ustawione w tryb analogowy to wówczas obok numeru wejścia jest wyświetlana wartość i jednostka ustawiona dla danego wejścia.

Stan wyjść: Opcja pozwala na kontrolę lub aktywację wyjść modułu. Stan wyjść jest sygnalizowany analogicznie do wejść przez kolor kontrolki, gdzie:

- CZERWONY – wyjście naruszone.
- ZIELONY- wyjście nienaruszone.

Oprócz tego możliwy jest np. wstępny test sygnalizatora bez potrzeby uruchamiania procedury alarmowej. W celu wyzwolenia danego wyjścia (zgodnie z polaryzacją ustawioną w zakładce WYJŚCIA)

należy zaznaczyć poprzez „kliknięcie” wskaźnikiem myszki na ikonę . Kliknięcie ikony  wyłącza wyjście.

!UWAGA! Jeżeli wyjście jest skonfigurowane jako sterowane przez Logic Procesor może wtedy nie reagować poprawnie na próby sterowania z poziomu zakładki.

Awarie:



Podgląd bieżących awarii w module (np. za niskie napięcie zasilania, zakłócanie sygnału LTE, za niskie napięcie akumulatora, problem z kartą SIM).

Status modułu:

Status modułu	
Status	Zalogowany
Operator	Plus
Poziom sieci RSSI	4, 27 dbm
Napięcie DC	10,3
Napięcie AC	Jest
GPRS	Jest
Temperatura	22,0
Stan modemu	Połączony z RopamBridge
Czas i data	2017-03-14 10:58:38
Czuwanie	
Alarm	

- **Status:** Stan modemu (zalogowany, niezalogowany).
- **Operator:** Nazwa operatora karty SIM w module.
- **Poziom sieci RSSI:** Poziom sygnału LTE, informacja podawana jest jako ilość "kresiek" 1-4 gdzie 1=słaby, 4= bardzo dobry oraz po przecinku, w dBm.
- **Napięcie DC:** napięcie DC zasilania modułu.
- **Napięcie AC:** wskaźnik obecności napięcia przemiennego, w module BasicLTE-PS lub przy wykorzystaniu PSR-ECO-2012 w BasicLTE-2 napięcie AC jest wykrywane automatycznie, w przypadku użycia innego zasilacza detekcja AC następuje przez odpowiednio podłączone wejście FAC (por: str. 21 w „Procedurze montażu i uruchomienia”).
- **GPRS:** Wskaźnik obecności usługi GPRS w module (jest, brak).
- **Temperatura:** wskaźnik wartości temperatury z czujnika TSR-xx podłączonego do złącza T1. Dokładność odczytów co 0,5st.[C], pomiar co ok. 30[s].
- **Stan modemu:** wskaźnik działań modemu: wysyłanie SMS, e-mail, dzwonienie, połączenie przychodzące (ikony), połączenie z RopamBridge.
- **Czas i data:** aktualna data i czas w module,
- **Czuwanie:** wskaźnik załączenia czuwania modułu (semafor czerwony - załączone, semafor zielony - wyłączony),
- **Alarm:** wskaźnik obecności alarmu w module (semafor czerwony - był/jest alarm, semafor zielony - brak alarmu/-ów)

Wpisz kod PIN: Naciśnięcie pola WPISZ KOD PIN spowoduje wysłanie do telefonu modułu komendy wpisania kodu PIN, który aktualnie jest wyświetlany w polu KOD PIN KARTY SIM. Opcja pozwala na testowanie modułu z kartami SIM różnych operatorów bez potrzeby zmiany i zapisu konfiguracji.

Konfiguracja zapisana do modułu BasicLTE musi mieć zaznaczoną opcję KOD PIN NIE JEST WYMAGANY, w celu zablokowania automatycznego wpisywania kodu PIN przez procedurę modułu.

!UWAGA! Wszelkie czynności związane ze zmianą karty SIM, ustawień zworek, połączeń modułów i interfejsów należy dokonywać po odłączeniu zasilania modułu i zachowaniu wszelkiej dostępnej ochrony antystatycznej.

Ustaw czas i datę: Naciśnięcie pola „Ustaw czas i datę” pobiera czas i datę z komputera PC i ustawia ją w module. Poprawne ustawienia czasu i daty są wymagane do wysyłania testu transmisji według zegara oraz poprawnego zapisu zdarzeń w pamięci zdarzeń.

Ustawienie czasu możliwe jest także poprzez SMS-a konfiguracyjnego CZAS, format SMS-a:

xxxx CZAS rok, miesiąc, dzień godzina, minuta, gdzie xxxx to kod dostępu.

Emulator sterowania SMS:

Funkcja pozwalająca na lokalne sterowanie modulem poleceniami SMS z poziomu programu BasicLTE Manager. Emulator pozwala obserwować na bieżąco reakcje modułu na zadane polecenie, bez potrzeby generowania wiadomości SMS z telefonu użytkownika.

Restart modułu: Funkcja restartu modułu, zalecana przy zmianie ustawień modułu, ponownej konfiguracji zwłaszcza APN, e-mail.

Restart modemu: Funkcja restartu modemu, zalecana przy zmianie ustawień modułu, ponownej konfiguracji zwłaszcza APN, e-mail, problemach w działaniu sieci LTE, problemach z logowaniem do BTS, do testowania prawidłowego działania operatora karty SIM w module.

Test wysyłania SMS-a:

Funkcja pozwala na wysłanie SMS-a bezpośrednio z programu BasicLTE Manager w trybie ON-LINE. Treść SMS-a należy wpisać w białym polu i nacisnąć „Wyślij sms testowego”. SMS wysyłany jest pod pierwszy numer telefonu wpisanego w zakładce Numery telefonów, adresy e-mail.

Aby wysłać test pod dowolny numer wprowadź w polu

xxxxxxxx;yyyyyyyyyyyyyy

gdzie:

xxxxxxxx - numer telefonu

; - separator numeru od treści SMS-a

yyyyyyyyyy - treść sms (max. 20znaków)

np. +48502636033;To jest wiadomość testowa

Test wysyłania e-mail:


Funkcja pozwala na wysłanie e-maila testowego bezpośrednio z programu BasicLTE Manager w trybie ON-LINE. Treść e-maila jest domyślna, nie ma możliwości jej modyfikacji. E-mail wysyłany jest pod pierwszy numer e-maila wpisanego w zakładce "Numery telefonów", adresy e-mail. Jeśli w pierwszym polu brak jest adresu e-mail, moduł nie będzie próbował wysłać wiadomości do odbiorców na kolejnych pozycjach na liście.

!UWAGA! Poprawność wysłania e-maila nie jest sprawdzana!

Netmoniotr LTE (BTS)

Opcja otwiera okno, w którym odświeżane są dane pobierane z modemu. Podają one zaawansowane parametry sieci LTE.

Podawane są parametry aktualnej wybranej komórki operatora i sześciu pozostałych dostępnych komórek (x:{0-6})

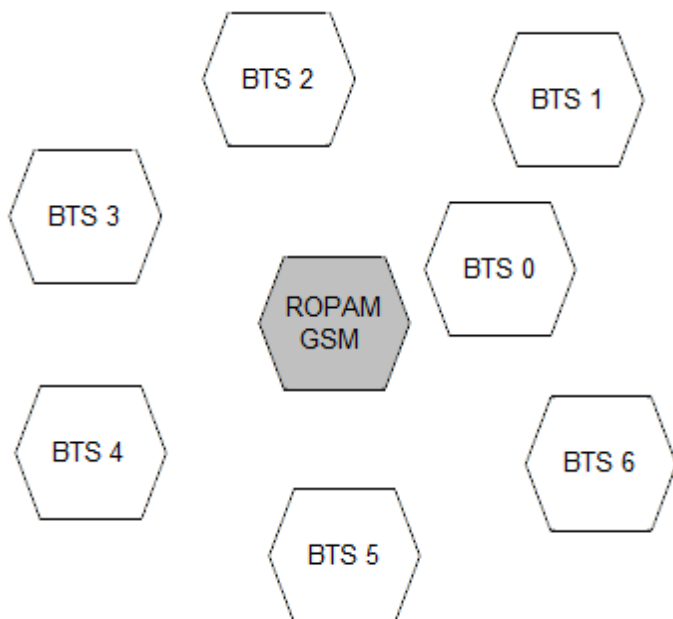

Dane komórki aktywnej zawierają informacje:

```
<cell>,"<arfcn>,<rxl>,<rxq>,<mcc>,<mnc>,<bsic>,<cellid>,<rla>,<txp>,<lac>,<TA>"
```

Dane pozostałych komórek zawierają informacje 1-6.

```
<cell>,"<arfcn>,<rxl>,<bsic>,[<cellid>,<mcc>,<mnc>,<lac>]"...
```

np.:

0, 0118,32,99,260,03,37,06,05,6b09,255

1, 0093,22,36,6e2a,260,03,6b09

2, 0104,21,36,6f0e,260,03,6b09

3, 0112,21,37,d2fc,260,03,6b09

4, 0101,18,35,6f04,260,03,6b09

5, 0113,15,39,d339,260,03,6b0c

6, 0102,19,38,d9c8,260,03,6b09

Legenda:

<cell>	0 the serving cell
	1-6 the index of the neighboring cell
<arfcn>	absolute radio frequency channel number
<rxl>	receive level
<rxq>	receive quality
<mcc>	mobile country code
<mnc>	mobile network code
<bsic>	base station identity code
<cellid>	cell id
<lac>	location area code
<rla>	receive level access minimum
<txp>	transmit power maximum CCCH
<TA>	Timing Advance

Przykład zastosowania danych:

1. Identyfikacja sieci LTE:

mobile country code: PL =260

mobile network code dla Polski:

260 01 Plus LTE 1

260 02 ERA PL 2 Heyah

260 03 Orange PL 1

260 06 Play Mobile 1

2.Identyfikacja cellid (CID), LAC

Odnalezienie CID należy wpisać nr hex cellid (z h na końcu, rodzaj szukania; dokładne)
w <http://btsearch.pl/index.php>

Szukaj:

6e2bh

Wartość szesnastkową wpisz z literą h na końcu, np. A3E0h

Sieć:

dowolna

Rodzaj szukania:

dokładny

standardowy

dokładny

Kryterium szukania: 6e2bh, sieć: dowolna; Znaleziono: 8 | [1]


Sieć	Lokalizacja	Pasmo	LAC	CID	RNC	UC-Id	StationID	Uwagi Data akt.
T-Mobile	Ozorków, Łódzkie ul. Armii Krajowej 1	UMTS 2100	41070	28206	12	814638	29123	2012-06-01
T-Mobile	Warszawa - Śródmieście, Mazowieckie ul. gen. W.Andersa 26 (dach budynku mieszkalnego)	GSM 900/1800	45090	28201 28202 28203 28207 28208 28209			20040	2012-05-27
Orange	Myślenice, Małopolskie ul. Kasprowicza 13 - komin	GSM 900/1800	27411	28201 28202 28203 28204 28205 28206			8933	2011-06-03
Plus	Liwcze, Lubelskie ?	GSM 900	11013	28201 28202 28203			12820	2012-06-14
Plus	Padew Narodowa, Podkarpackie maszt	GSM 900	21046	28201 28202 28203			22820	2012-09-01
Play	Przemyśl, Podkarpackie ?	UMTS 2100	299	28204? 28205? 28206	23	1535532? 1535533? 1535534		2012-01-06
Play	Zawiercie, Śląskie ul. Dmowskiego 2 - blok	E-GSM 900	2028	28200			ZAW2002	2010-11-01
Play	Stalowa Wola, Podkarpackie ul. Targowa 5 - maszt na budynku usługowym	UMTS 2100	202	28201 28202 28203	23	1535529 1535530 1535531	STW3303	2012-09-01

Filtrujemy wyniki po kodzie operatora i otrzymuje dane BTS-a.

Kryterium szukania: 6e2bh, sieć: Orange; Znalezione: 1 | [1]

Sieć	Lokalizacja	Pasmo	LAC	CID	RNC	UC-Id	StationID	Uwagi Data akt.
Orange	Myślenice, Małopolskie ul. Kasprowicza 13 - komin	GSM 900/1800	27411	28201 28202 28203 28204 28205 28206			8933	2011-06-03

Kryterium szukania: 6e2bh, sieć: Orange; Znalezione: 1 | [1]

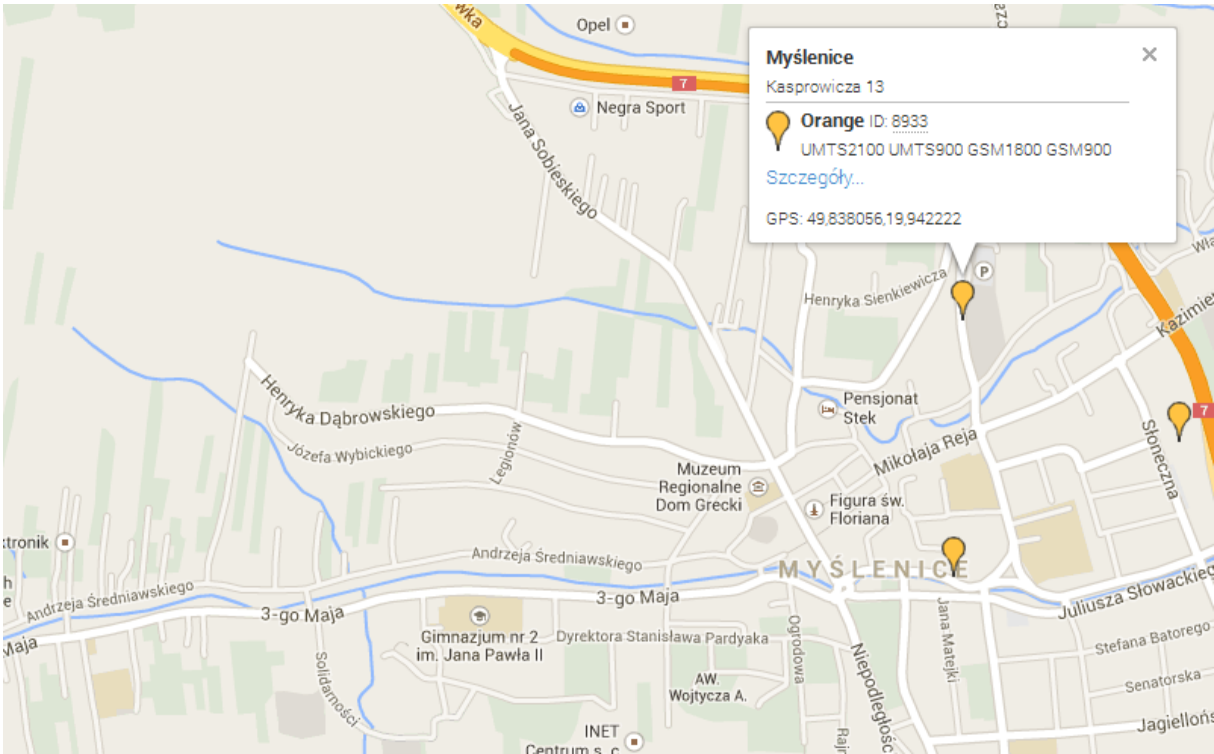

Zakładka Log temperatury i wejść analogowych (tylko MultiLTE-RF).

MultiLTE-RF umożliwia zapis i następnie wysłanie lub eksport do pliku xls logów zawierających dane o temperaturze i wskazaniach odczytanych z wejść analogowych oraz dodatkowo informacje i stanie wejść i niektórych alarmów. Wysyłka odbywa się na e-mail zapisany na pierwszym miejscu na liście e-maili.

ID	Data i czas	Temperatura [°C]	Temp. alarm (a)	Temp. alarm (b)
----	-------------	------------------	-----------------	-----------------

- **Interwał zapisu [min]:** czas co jaki następuje zapis danych do loga.
- **Wysyłaj loga ma e-mail;** opcja umożliwiająca przesłanie loga na adres e-mail znajdujący się na pierwszym miejscu listy adresów.
- **O godzinie:** godzina o jakie codziennie zostanie wysłany e-mail z logami.
- **Zawartość loga:** umożliwia konfigurację zawartości przesłanego loga.
- **Ilość wpisów:** określa, ile najnowszych wpisów zostanie wysłanych w wiadomości e-mail.
- **Pokaż kolumny:** określa jakie kolumny będą widoczne w centralnym oknie oraz jakie kolumny zostaną zapisane przy eksporcie do pliku xls.
- **Pokaż/ukryj;** zatwierdza widoczność wybranych kolumn.
- **Pobierz cały log:** pobiera wszystkie wpisy z loga i wyświetla je w centralnym oknie.
- **Pobierz ostatnie 1000;** pobiera 1000 ostatnich wpisów loga.
- **Kasuj log:** kasuje wszystkie wpisy loga w module.
- **Export do xls:** eksportuje odczytany log do pliku w formacie xls (eksportowane są tylko widoczne kolumny).

Konfiguracja systemu i sterowanie SMS.

Funkcjonalność modułu pozwala na zdalną zmianę wybranych parametrów konfiguracyjnych. Odbywa się to poprzez przesłanie SMS-a z kodem dostępu i odpowiednią komendą (poleceniem). Po poprawnym wykonaniu procedury programowania moduł odpowie SMS-em: "Konfiguracja zmieniona" w przypadku błędu w konfiguracji wysyłana jest odpowiedź: "Błąd w smsie konfiguracji, popraw wyślij ponownie!" należy wówczas sprawdzić format SMS-a, ewentualnie skorygować treść i przesłać ponownie. Moduł fabrycznie ma ustawione parametry:

kod SMS / logowania do aplikacji: 1111

odsyłanie potwierdzenia sterowania SMS

wyłączone żądanie kodu PIN

Pomiędzy modułami BasicLTE i MultiLTE-RF istnieją różnice w obsłudze numerów. MultiLTE-RF posiada możliwość dopisywania użytkowników do konkretnych grup oraz przypisywanie im pilotów, umożliwia również dodawanie numerów na z góry określony czas. W przypadku dodania użytkownika do modułu MultiLTE za pomocą polecenia SMS należy pamiętać że nazwa użytkownika musi być jednocłonowa oraz nie zawierać znaków specjalnych w tym takich jak „-” oraz „_”.

UWAGI:

- ***po między poleceniami musi być zachowany odstęp (spacja)***
- ***w jednym SMS-ie można konfigurować więcej niż jeden parametr, należy tylko pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej długości: 160 znaków, w takim przypadku kod dostępu umieszczamy tylko jeden raz (na początku SMS-a)***
- ***nie wolno używać znaków narodowych (polskich)***
- ***system obsługuje SMS-y w formacie; alfabet GSM lub UNICODE***
- ***maksymalna ilość znaków dla powiadomień z wejść/wyjść: 30***
- ***maksymalna ilość znaków dla załączenia/sterowania wyjściem: 20***

Obsługa funkcji modułu

Komenda	Opis	Przykład	Uwagi
zal	Włącza czuwanie modułu	1111 zal	
wyl	Wyłącza czuwanie modułu	1111 wyl	
stan	Zwraca SMS-a ze stanem systemu, treść jest ustawiania w „Opcjach systemowych” -> „Treść wiadomości stan” w BasicLTE Manager.	1111 stan	
resettest	Resetuje zegar testu transmisji i kasuje liczniki SMS-ów, e-maili, połączeń i awarii.	1111 resettest	
restart	Restart modułu	1111 restart	
czas	Ustawia czas i datę w module, odpowiednie parametry wpisuje się po komendzie w dwucyfrowej formie oddzielone przecinkami po kolei rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta	1111 czas 20, 07, 30, 13, 44	Przykładowy SMS ustawi w module datę 30 lipca 2020 i godzinę 13:44. Jeżeli jakiś parametr będzie niepoprawny (np. miesiąc będzie miał wyższy numer niż 12) nie zostaną dokonane żadne zmiany.
kod	Zmiana czterocyfrowego kodu dostępu.	1111 kod 2222	Przykładowy SMS zmieni dotychczasowy kod, czyli 1111 na 2222.
tempa	Zmiana progu a temperatury, po komendzie wpisujemy nowa wartość progu temperatury z zakresu od -55 do 125 °C	1111 tempa 75	
tempb	Zmiana progu b temperatury, po komendzie wpisujemy nową wartość progu temperatury z zakresu od -55 do 125 °C	1111 tempb -5	
ai1a	Zmiana progu a wejścia analogowego I7, po komendzie wpisujemy nową wartość progu.	1111 ai1a 3000	
ai1b	Zmiana progu b wejścia analogowego I7, po komendzie wpisujemy nową wartość progu.	1111 ai1b 10	

Komenda	Opis	Przykład	Uwagi
ai2a	Zmiana progu a wejścia analogowego I8, po komendzie wpisujemy nową wartość progu.	1111 ai2a 450	
ai2b	Zmiana progu b wejścia analogowego I8, po komendzie wpisujemy nową wartość progu.	1111 ai2b 300	
historia	Odsyła ostatnie 2 – 3 wpisy z pamięci zdarzeń. Ilość wpisów zależy od ich wielkości i jest ograniczona maksymalnym rozmiarem SMS-a.	1111 historia	

Obsługa wejść/wyjść

Komenda	Opis	Przykład	Uwagi
blokuj	Blokuje wskazane wejścia	1111 blokuj 1,3,8	Wejścia nr 1, 3 i 8 zostaną zablokowane, pozostałe zostaną odblokowane. Blokada działa do rozbrojenia lub restartu modułu.
odblokuj	Odblokowuje wszystkie wejścia	1111 odblokuj	
wejścia	Odsyła SMS-a ze stanem wejść modułu	1111 wejścia	Przykładowy SMS zwrotny: 1 Wjescie 1 0 2 Wjescie 2 1 3 Wjescie 3 0 4 Wjescie 4 0 5 Wjescie 5 b 6 Wjescie 6 b 7 Wjescie 7 1 8 Wjescie 8 0 W ostatniej kolumnie 0 oznacza wejście nienaruszone, 1 wejście naruszone, b wejście zablokowane
outs	Włącza lub wyłącza wyjścia, po komendzie wpisujemy ciąg czterech cyfr zero lub jeden, gdzie 1 oznacza wyjście włączone a 0 wyjście wyłączone, a pozycja cyfry jest numerem danego wyjścia.	1111 outs 0010	Przykładowy SMS wyłączy wyjścia nr 1, 2 i 4 oraz włączy wyjście nr 3. Aby funkcja działała musi być zaznaczona opcja sterowania wyjściami przez SMS.
blokujbin	Blokuje lub odblokowuje wejścia po komendzie wpisujemy ciąg ośmiu cyfr zero lub jeden, gdzie 1 oznacza wejście zablokowane a 0 wejście odblokowane, a pozycja cyfry jest numerem danego wejścia.	1111 blokujbin 11001010	Przykładowy SMS zablokuje wejścia nr 1, 2, 5 i 7, wejścia nr 3,4,6 i 8 zostaną odblokowane.

Obsługa telefonu i GPRS

Komenda	Opis	Przykład	Uwagi
dodajtel (BasicLTE)	Dodaje na pierwszą wolną pozycję wpisany numer telefonu, zwraca SMS-a z informacją o dodaniu numeru lub niepowodzeniu operacji	1111 dodajtel +48222333444	SMS-y zwrotne: „Dodano numer” lub „Bład nie dodano numeru”, Funkcja nie doda numeru, jeżeli wszystkie pola są zajęte.
dodajtel (MultiLTE- RF)	Umożliwia dodanie nowego użytkownika do konkretnej grupy, oprócz numeru telefonu umożliwia również przypisanie użytkownikowi pilota.	1111 dodajtel +48222333444 a uzytkownik 123456	a: grupa do jakiej zostanie dopisany użytkownik uzytkownik: nazwa użytkownika, przy dodawaniu użytkownika przy pomocy SMS nazwa musi być jednoczęłkowa, wykluczone są również znaki specjalne takie jak „-” lub „_”. 123456: opcjonalne ID pilota w przypadku pozostawienia pustego miejsca ID nie zostanie dodane. SMS-y zwrotne: „Dodano numer:+48222333444 Nazwa:uzytkownik Grupa:a IDPilot:123456” lub „Bład nie dodano numeru”
dodajtel dni (MultiLTE- RF)	Umożliwia dodanie numeru na konkretny czas określony w dobach. Numer jest zawsze dopisywany do grupy h i po upływie wskazanego czasu jest automatycznie usuwany	1111 dodajtel +48222333555 dni 5	5: ilość dni (dób) na jaki numer zostanie wprowadzony do modułu SMS-y zwrotne: Dodano numer:123456781 Nazwa:czasowy.24.06.17.0433 Wazny do konca:2024.06.20 Grupa:h lub „Bład nie dodano numeru”

Komenda	Opis	Przykład	Uwagi
usuntel	Usuwa wybrany numer telefonu z listy, zwraca SMS-a z informacją o usunięciu numeru lub niepowodzeniu operacji	1111 usuntel +48222333444	SMS-y zwrotne: "Numer usunięty" lub "Błąd, nie usunięto numeru".
telX	Wpisuje na pozycję X wybrany numer telefonu, jeżeli na danej pozycji był już jakiś numer zostanie on nadpisany.	1111 tel5 +48222333444	Przykładowy SMS wpisze na piątą pozycję listy numer +48222333444
doladuj	Doładowuje konto karty prepaid, po komendzie należy wpisać kod ussd doładowania odpowiedni dla danego operatora oraz po przecinku kod doładowujący.	1111 doladuj *100#, 123456789747578#	
ussd	Wysyła kod ussd do operatora (np.; kontrola środków), odsyła SMS-a zwrótnego z odpowiedzią operatora.	1111 ussd *111#	
centrum	Zmiana numeru centrum SMS	1111 centrum 987654321	
echo	Włącza lub wyłącza odsyłanie nierozpoznanych SMS-ów na numer z pierwszej pozycji listy użytkowników, po komendzie wpisujemy 1 w celu uruchomienia funkcji lub 0 w celu jej zatrzymania.	1111 echo 1	Przykładowy SMS włącza funkcję echo

Komenda	Opis	Przykład	Uwagi
downloading	Włącza lub wyłącza możliwość programowania zdalnego przez GPRS, po komendzie wpisujemy 1 w celu uruchomienia funkcji lub 0 w celu jest zatrzymania.	1111 downloading 1	Przykładowy SMS włącza programowanie przez GPRS
email	Wysyła e-mail testowy na adres z pierwszej pozycji listy użytkowników.	1111 email	
odeslijsms	Włącza lub wyłącza funkcję potwierdzenia wykonania polecenia SMS-em, po komendzie wpisujemy 1 w celu uruchomienia funkcji lub 0 w celu jest zatrzymania.	1111 odeslijsms 1	Przykładowy SMS włącza funkcje odsyłania potwierdzeń.
wyslij	Wysyła pod wskazany numer SMS o zadanej treści po komendzie należy najpierw wpisać numer adresata a następnie po średniku treść SMS-a.	1111 wyslij +48222333444; Dzień dobry.	
gprsstat	Odsyła informację o ilości danych i czasie trwania połączenia GRPS.	1111 gprsstat	
connect	Żądanie nawiązania połączenia z RopamBridge w celu zdalnej konfiguracji przez BasicGSM Manager.	1111 connect	
deviceup	Żądanie nawiązania połączenia z Serwerem RopamBridge w celu zalogowania się do urządzenia aplikacją RopamBasic	1111 deviceup	

Aplikacja mobilna Ropam Basic.

Aplikacja mobilna RopamBasic to oprogramowanie ułatwiające użytkownikowi sterowanie modułami serii BasicLTE.

- Może być instalowana na podstawowych platformach mobilnych: IOS, Android.
- Aplikacja RopamBasic oparta jest o komunikację GPRS co pozwala na transmisję małych ilości danych a tym samym oszczędność i kontrolę wydatków związanych z obsługą systemu.
- Moduł w trybie połączenia ciągłego z aplikacją mobilną generuje ruch sieciowy na poziomie ok. 300MB/miesiąc.

Do działania aplikacji niezbędne jest aktywne połączenie GPRS w module.

Aplikacja RopamBasic nawiązuje połączenie z modulem BasicLTE poprzez serwer RopamBridge.

Pierwszy miesiąc działania aplikacji jest darmowy a funkcjonalność aplikacji pełna. Po pierwszym miesiącu działania aplikacja jest płatna i użytkownik zostanie obciążony kwotą subskrypcji rocznej w kwocie 19,99 zł. brutto. Jest możliwa rezygnacja z subskrypcji w czasie trwania okresu próbnego (w pierwszym miesiącu) i wówczas użytkownik nie poniesie jakichkolwiek kosztów. Połączenie pomiędzy aplikacją RopamBasic i urządzeniem BasicLTE nie będzie wówczas możliwe aż do wykupienia subskrypcji.


Ustawienie dostępu dla aplikacji.

Aby ustawić dostęp do modułu z aplikacji mobilnej należy skonfigurować odpowiednie opcje w programie BasicLTE Manager.



Dostęp do modułu oraz sterowanie jego funkcjami odbywa się z poziomu aplikacji RopamBasic.

Połączenie jest zestawiane za pomocą serwera RopamBridge, który umożliwia połączenie między modulem i aplikacją mobilną w oparciu o dane GPRS.

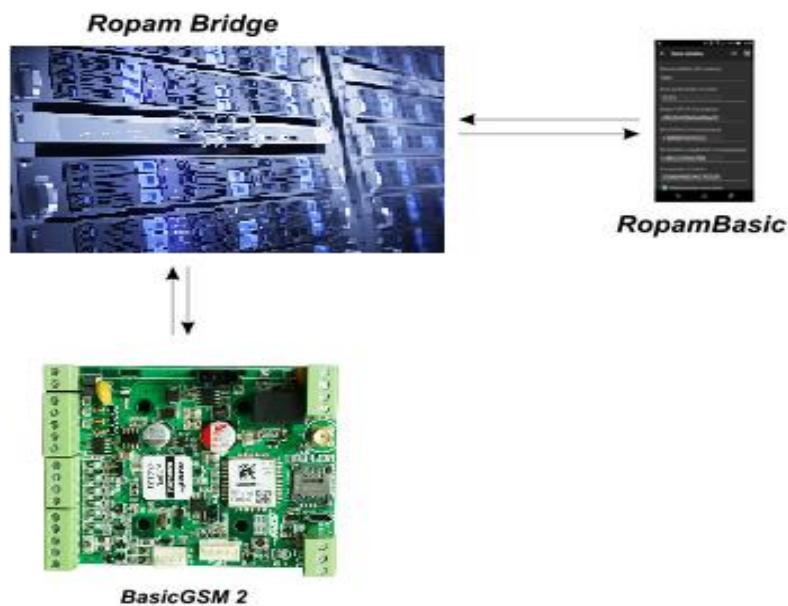

Istnieją 2 sposoby połączenia się aplikacji z modulem BasicLTE:

- Zawsze po restarcie (modułu) - moduł przesyła do serwera RopamBridge dane o tym, że jest gotowy do połączenia z aplikacją mobilną, serwer przechowuje te dane do momentu zestawienia połączenia pomiędzy użytkownikiem i modulem.
- Na życzenie aplikacji (mobilnej) - użytkownik po włączeniu aplikacji jest pytany o przesłanie SMS z żądaniem zestawienia połączenia z modulem.


Opis okien aplikacji.

Aplikacja RopamBasic posiada możliwość definiowania okna głównego z ikonami, których funkcjonalność określa się w programie BasicLTE Manager.

43 Okno główne aplikacji.



44 Menu podstawowe aplikacji.

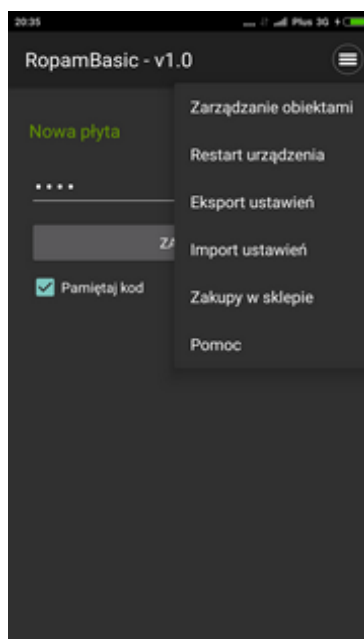

Piktogramy w postaci ikon są przydzielone poszczególnym funkcjom modułu, których znaczenie i działanie opisano poniżej. Oprogramowanie BasicLTE Manager umożliwia umieszczanie dowolnych ikon w dowolnym miejscu na ekranie aplikacji mobilnej oraz części z nich przypisywanie wielorakiego działania.

Ikona	Opis działania
	Uzbrojenie pełne systemu.
	Rozbrojenie pełne systemu.
	Wyświetlanie listy wyjść.
	Podgląd stanu wejść (naruszenie, sabotaż, OK). Możliwe (ustawiane w BasicLTE Manager): • lista wyświetlanych wejść • opis wejść. • tryb działania. • czas działania.

Ikona	Opis działania
	Menu ustawień aplikacji.
	Podgląd historii zdarzeń w systemie.
	Przegląd awarii w systemie. Jeśli w systemie pojawi się awaria, obok ikony z prawej strony zostanie wyświetlona żółta kropka sygnalizująca obecność nowej awarii w systemie, sprawdzenia można dokonać klikając ikonę trójkąta z wykrzyknikiem.
	Podgląd wartości dla wejścia analogowego 17 lub 18. Możliwe (ustawiane w BasicLTE Manager): skalowanie wartości napięcia/prądu do wartości fizycznych, np...°C, %Rh, lux, itp.
	Wykres temperatury z czujnika TSR-1 podłączonego do systemu.

Ikona	Opis działania
	Podgląd wejścia. Możliwe (ustawiane w BasicLTE Manager): • wybranie numeru wejścia 1-8. • blokowanie wejścia po naciśnięciu ikony (po rozbrojeniu systemu wejścia zostają odblokowane).
	Sterowanie wyjściem w module (1-4). Możliwe (ustawiane w BasicLTE Manager): • nr wyjścia. • wskazanie stanu wg. Wejścia. • wymaganie kodu do załączenia.
	Sterowanie wyjściem modułu. (1-4). Możliwe (ustawiane w BasicLTE Manager): • nr wyjścia. • wskazanie stanu wg. Wejścia. • wymaganie kodu do załączenia.

Ikona	Opis działania
	Sterowanie wyjściem modułu. (1-4). 1 = ikona żarówki biała 0 = ikona żarówki ciemna Możliwe (ustawiane w BasicLTE Manager): • nr wyjścia. • wskazanie stanu wg. Wejścia. • wymaganie kodu do załączenia.
	Sterowanie wyjściem modułu (1-4). np. rolety góra. Możliwe (ustawiane w BasicLTE Manager) • nr wyjścia. • wskazanie stanu wg. Wejścia. • wymaganie kodu do załączenia.
	Sterowanie wyjściem modułu (1-4). np. rolety dół. Możliwe (ustawiane w BasicLTE Manager) • nr wyjścia. • wskazanie stanu wg. Wejścia. • wymaganie kodu do załączenia.
	Sterowanie wyjściem modułu (1-4). np. brama wjazdowa. Możliwe (ustawiane w BasicLTE Manager) • nr wyjścia. • wskazanie stanu wg. Wejścia. • wymaganie kodu do załączenia.

Ikona	Opis działania
	Sterowanie wyjściem modułu (1-4). np. brama garażowa. Możliwe (ustawiane w BasicLTE Manager). - nr wyjścia. - wskazanie stanu wg. Wejścia. - wymaganie kodu do załączenia.
	Sterowanie wyjściem modułu (1-4). np. brama garażowa. Możliwe (ustawiane w BasicLTE Manager) - nr wyjścia. - wskazanie stanu wg. Wejścia. - wymaganie kodu do załączenia.
	Załączanie grupy wyjść. Możliwe (ustawiane w BasicLTE Manager): nr wyjścia / wyjść.
	Wyłączanie grupy wyjść. Możliwe (ustawiane w BasicLTE Manager): nr wyjścia / wyjść.

	Kontrola konta USSD (dostępne środki, ważność konta, doładowanie, itp.)
	Podstawowe informacje o module: Firmware modułu, Zasilanie modułu i modemu,


Wstępne ustawienie aplikacji.

Program BasicLTE Manager oferuje możliwość pobrania danych z programu i wyświetlenia ich w jednym oknie aplikacji w celu ułatwienia ustawienia i konfiguracji podstawowych parametrów dla połączenia z modulem BasicLTE.

Dane potrzebne do konfiguracji prawidłowego połączenia z modulem:

- kod SMS / logowania do aplikacji
- hasło TCP/IP
- numer telefonu użytkownika (pierwszy na liście)
- numer telefonu urządzenia
- nr urządzenia (ID płyty)

45 Okno konfiguracji połączenia.

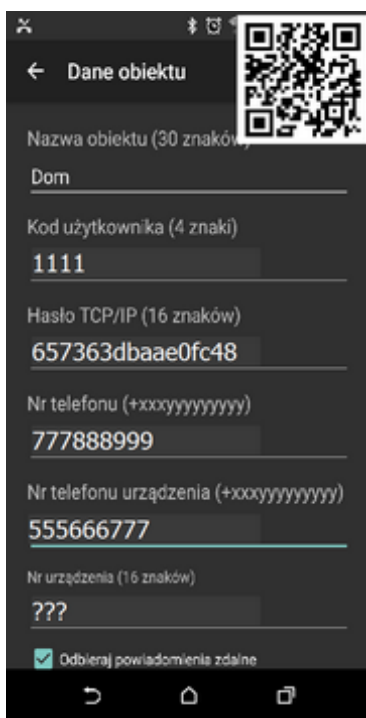

Kod użytkownika i hasło TCP/IP:

zakładka : "Komunikacja, testy, liczniki" - kod SMS / logowania do aplikacji:

Klucz szyfrowania aplikacji TCP/IP	c9b2b428eba4bac0	
Kod sms/logowania do aplikacji	1111	

Numer telefonu:

zakładka: "Numery telefonów, adresy e-mail":

Numery telefonów i adresy e-mail			
	Nazwa	Numer tel.	Adres e-mail
1		+48987654321	

Numer telefonu urządzenia:

zakładka: "Ustawienia karty SIM" (lub do odczytania bezpośrednio z karty SIM modułu):

Opcje modemu GSM/karty SIM	
PIN karty SIM	
Numer telefonu obiektu	+48123456789

Numer urządzenia (ID płyty):

lewy dolny róg w programie BasicLTE Manager:

Wersja	
Sprzęt :	1.0
Program :	1.0
ID płyty	1500040034170329


Aktualizacja oprogramowania modułu.

Oprogramowanie BasicLTE jest cały czas unowocześnianie, na bieżąco usuwane są zauważone błędy oraz następuje rozbudowa o dodatkowe funkcje, dlatego należy dbać, aby zainstalowana wersja była aktualna.

Pliki z aktualizacją można znaleźć na naszej [stronie](#) w zakładce BasicLTE – do pobrania, należy zapisać plik na dysku (aktualizacja jest pobierana w spakowanej paczce w formacie zip, przed załadowaniem jej do modułu należy ją wypakować).


Aby zaktualizować oprogramowanie należy z menu „Moduł” w górnej belce wybrać opcję „Aktualizacja oprogramowania modułu”.

46 Menu wyboru aktualizacji modułu.

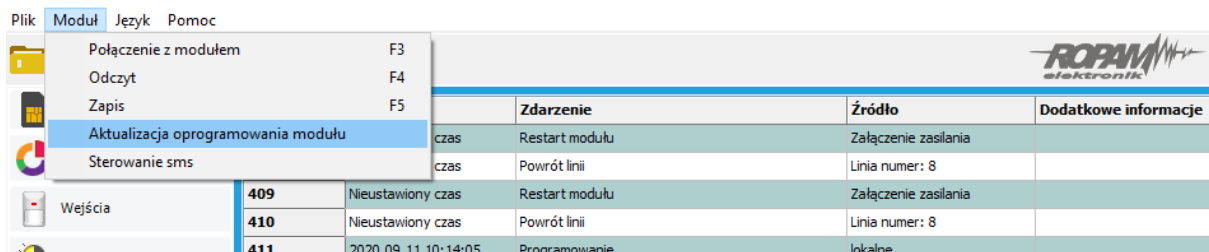

Nastąpi przełączenie się na program aktualizacyjny.

47 Okno programu aktualizacyjnego.

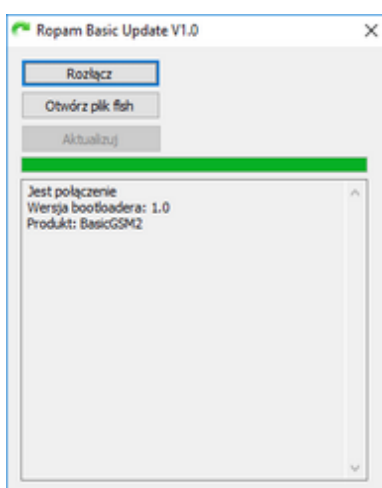

Po kliknięciu w „Otwórz plik flash” wskazujemy lokalizację wypakowanego pliku z aktualizacją, następnie klikamy przycisk „Aktualizuj”

Moduł uruchomi bootloader, co jest sygnalizowane naprzemiennym mruganiem diod statusu w grupach po trzy i wykona aktualizację.


Jeżeli moduł z jakiś powodów nie uruchamia bootloadera można wymusić jego uruchomienie przez wyłączenie zasilania założenie zworki na złącze PR i ponowne włączenie zasilania.

!UWAGA! Jeżeli pomimo wejścia w bootloader nie następuje aktualizacja, jest to najprawdopodobniej spowodowane nieaktualną wersją komponentu „Microsoft Visual C++” w systemie Windows (wymagana jest wersja minimum 2015) w takim przypadku można zainstalować potrzebną wersję ze strony Microsoftu lub zainstalować ”TPR-4 UPDATE” z naszej strony (instalator zawiera niezbędne komponenty, są one instalowane po zakończeniu głównej instalacji).

Reset urządzenia do ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne modułu należy:

- Wyłączyć zasilanie modułu.
- Założyć zworkę RESET:

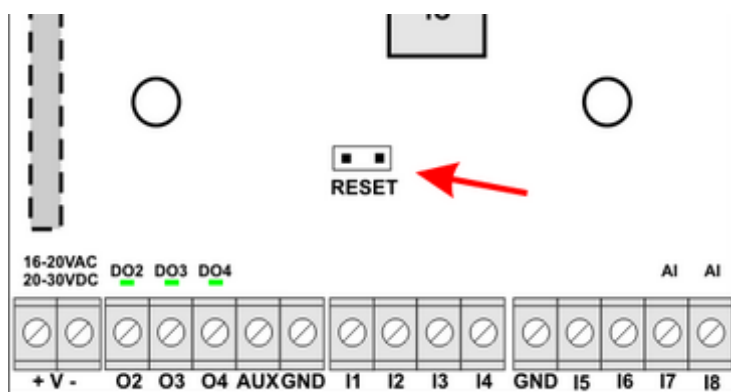

- Włączyć zasilanie modułu.
- Diody interfejsu użytkownika mrugną szybko 3 razy.
- Zdjąć zworkę RESET.
- Ustawienia modułu zostały przywrócone do ustawień fabrycznych.

Konserwacja systemu.

Urządzenie nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas okresowych przeglądów technicznych należy kontrolować stan złącz śrubowych, stan zasilania awaryjnego, oczyścić PCB sprężonym powietrzem. System należy okresowo testować pod względem prawidłowego działania i komunikacji.

Parametry techniczne.

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie zasilania BasicLTE,	$U = 10,5V \div 14,5V / DC$ min/max @ 1,5A min.
Napięcie zasilania BasicLTE-PS,	$U = 16V \div 20V / AC$ min/max @ 30VA min. $U = 20V \div 28V / DC$ min/max @ 0,7A min.
Napięcie wyjściowe zasilacza BasicLTE-PS,	$U_n = 13,8V / DC (+/- 2\%)$ $U = 10,5V - 13,8V / DC^{**}.$
Moc zasilacza BasicLTE-PS, (wydajność prądowa)*	20W (1,5A)
Sygnalizacja awarii zasilania DC	$U < 11V$
Obciążalność wyjścia O1	$I_n = 1,0A @ 30VDC / 50VAC$
Obciążalność wyjścia AUX	$I_n = 1,0A$ (ciągła) $I_{peak} = 1,3A$ (chwilowe)
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i termiczne wyjścia AUX	$I_{lim} = 1,0A \div 1,7A, T_j, T_c = 125^\circ C$ (stan: ograniczenie prądu zwarcowego lub przeciążenie wyjścia)
Obciążalność wyjść O2-O4	700mA @ 30Vdc max. (brak zabezpieczenia przeciwzwarciowego)
Pobór prądu przez układy modułu (bez wyjść)	40mA/50mA/300mA min/śr./max
Akumulator współpracujący z BasicLTE -PS,	12V, 1,2Ah - 12Ah (VRL/SLA)

PARAMETR	WARTOŚĆ
Prąd ładowania akumulatora BasicLTE-PS, MultiLTE-PS	I_{bat} = 0,3A max. (ładowanie stałoprądowe i stałonapięciowe)
Zabezpieczenia wyjścia +BAT- BasicLTE-PS,	podnapięciowe: U_{bat} < 10,0V (+/-5%) zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i przeciwzwarciove: 1.6A bezpiecznik PTC
Modem LTE	wbudowany modem LTE z obsługą sieci 4G i 2G (LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, GSM: 850/900/1800/1900 MHz)
Typ transmisji danych	LTE, GPRS, SMS, VOICE, E-MAIL (protokół SMTP) dedykowana aplikacja mobilna RopamBasic (Android, iOS) wykorzystująca serwer RopamBridge do połączenia (LTE, GPRS)
Sygnał audio AUDIO IN, AUDIO OUT (złącze VSR)	2Vrms.
Wejścia binarne I1 – I8	NO, NC, hi-Z/~200Ω, ~320Ω/hi-Z,
Wejścia analogowe I7, I8	U_{in} = 0-10V/DC (max.) (impedancja Z=270KΩ , rozdzielczość 10mV, dokładność 1% całego zakresu) I_{in} = 4-20mA (max.) 500Ω rozdzielczość 0,02mA dokładność 1 % dla całego zakresu

PARAMETR	WARTOŚĆ
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II t:-10°C - +55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Złącza	AWG: 24-12 wysuwane
Wymiary płytki elektroniki	68 x 87 x 32 [-/+1] [mm]
Waga: BasicLTE, BasicLTE-PS , BasicLTE-D4M, BasicLTE-PS-D4M BasicLTE - BOX 2	65gr. 90gr. 115gr. 150gr. 160gr.

Historia wersji urządzenia.

BasicLTE	Data	Opis
1.0	2017.03.27	• pierwsza wersja
2.2		Poprawki: • poprawa błędu z resetem urządzenia, jeżeli czas dzwonienia był ustawiony na 0s.
2.3	2019.10.29	Dodano: • Opcje potwierdzenia pulsami rozbrojenia/uzbrojenia. • Odczyt temperatury z czujnika RH-2x. • Mapowanie wilgotności z czujnika RHT-2 na wejście I7. • Dodano zdarzenie „Utrata połączenia z RopamBridge”. Poprawki: • Problem z offsetem temperatury. • Opcja „Odeślij potwierdzenie SMS” (moduł odsyłał powiadomienia zawsze, niezależnie od stanu opcji). • Poprawa stabilności GPRS.
2.4	2019.12.06	Poprawki: • Poprawka działania Timerów
2.5	2021.09.09	Poprawki: • Poprawka logowania się modemu LTE.

Historia zmian dokumentu

Wersja	Zmiany
1.0	Pierwsza wersja dokumentu.
2.0	Nowa redakcja dokumentu, obecny opis jest zgodny z wersją oprogramowania 2.4 i wersją 1.4 programu BasicGSM Manager. Dodano: - Opis nowych funkcji min.: - Obsługa LCD-HMI. - Obsługa RHT-2. - Wysyłanie wiadomości PUSH. - Poprawiono lub zmieniono min.: - Listę i opis komend SMS. - Opis złącza VSR (audio). - Usunięto opisy wycofanych produktów i programów: - VSR-1. - VSR-2. - RopamDroid
2.1	Dodanie opisu SMS-ów do obsługi numerów dla MultiLTE-RF.
2.2	Poprawiono opis sterowania wyjściem za pomocą kodów DTMF.
2.3	Poprawa opisu LP

Informacje.

Firma Ropam Elektronik jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do materiałów zawartych w dokumentacjach, katalogu i na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, tłumaczeń, formy graficznej, sposobu prezentacji.

Wszelkie kopiowanie materiałów informacyjnych czy technicznych znaj dujących się w katalogach, na stronach internetowych czy w inny sposób dostarczonych przez Ropam Elektronik wymaga pisemnej zgody.

Ropam Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku i błędy w dokumentacji technicznej.

Wszystkie nazwy, znaki towarowe i handlowe użyte w tej instrukcji i materiałach są własnością stosownych podmiotów i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz identyfikacyjnych.

PRODUCENT:

Ropam Elektronik
Polanka 301
32-400 Myślenice, Polska
Tel. +48 12 272 39 71
Faks +48 12 379 34 10
www.ropam.com.pl